
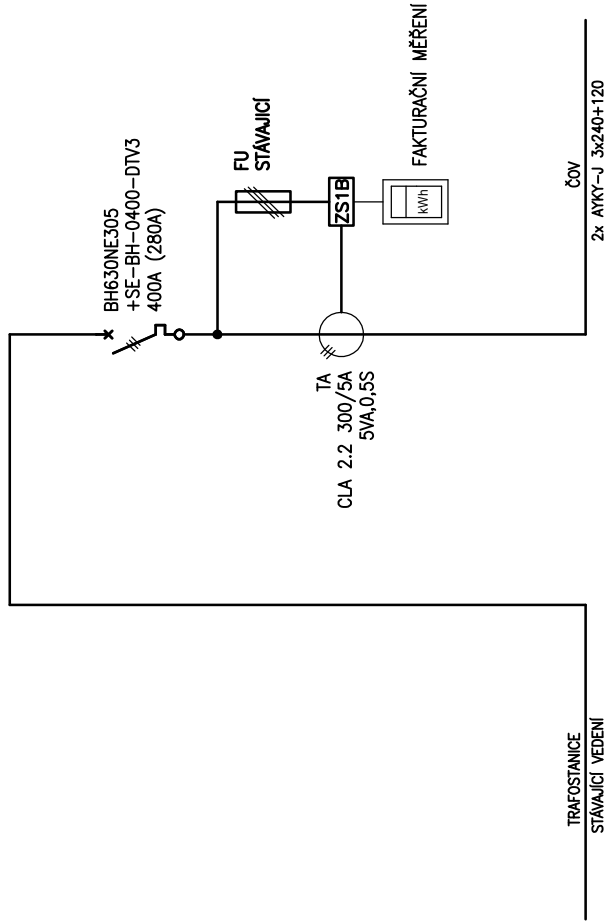


**ČOV ČESKÝ BROD - ÚPRAVA ROZVÁDĚČE NN TRAFOSTANICE - RE**



POZNÁMKA:

V rámci intervizí kategorie ČOV Český Brod byla provedena výměna stávajícího trafa (není předmětem této DP). Z tohoto důvodu byla výměnná proudová spojující SE-BH-0400-DTV3, OEZ s nastavenou hodnotou 200A a měřící transformátory s převodem 300/5A. Hlavní jistič BH630NE305 a další části rozváděče RE zůstaly ponechány stávající

3					<div><p><b>CS-TECH</b> Lázeňská 354 562 01 Ústí nad Orlicí web: <a href="http://www.cs-tech.cz">www.cs-tech.cz</a> e-mail: <a href="mailto:info@cs-tech.cz">info@cs-tech.cz</a></p></div>	NÁZEV AKCE: HAKOV, a.s. REZ21073 PD INTENZIFIKACE ČOV ČESKÝ BROD PS /SO: PS 02 MĚŘENÍ A REGULACE A PŘENOS DAT INVESTOR: OBEC ČESKÝ BROD	Mězer: <div>ROZVÁDEČ RE ÚPRAVA MĚŘENÍ</div>	LIST/ÚSTĚ – FORMÁT: A4 1/1	STUPEŇ PD: DSPS DATUM:	PÁŘE Č:	
2								MPRACOVAL: MED. PROJEKTU:	NEŤUKA Z. NEŤUKA Z.	08/2022 08/2022	
1								SCHWALL:	ING. PAČINEK D.	08/2022	
REV:	POPS REVIZE:	PROVEDL:	DATUM:								
NAHRAZUJE PŘÍLOHU Č. D.2.02.3											
SOUBOR: sch							PŘÍLOHA Č. PD22046/M_1				