
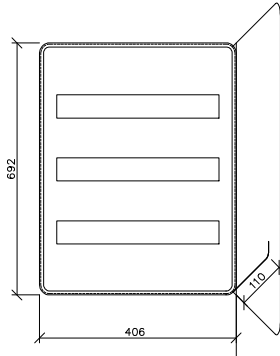


EL. SCHÉMA ROZVADĚČE RZ3

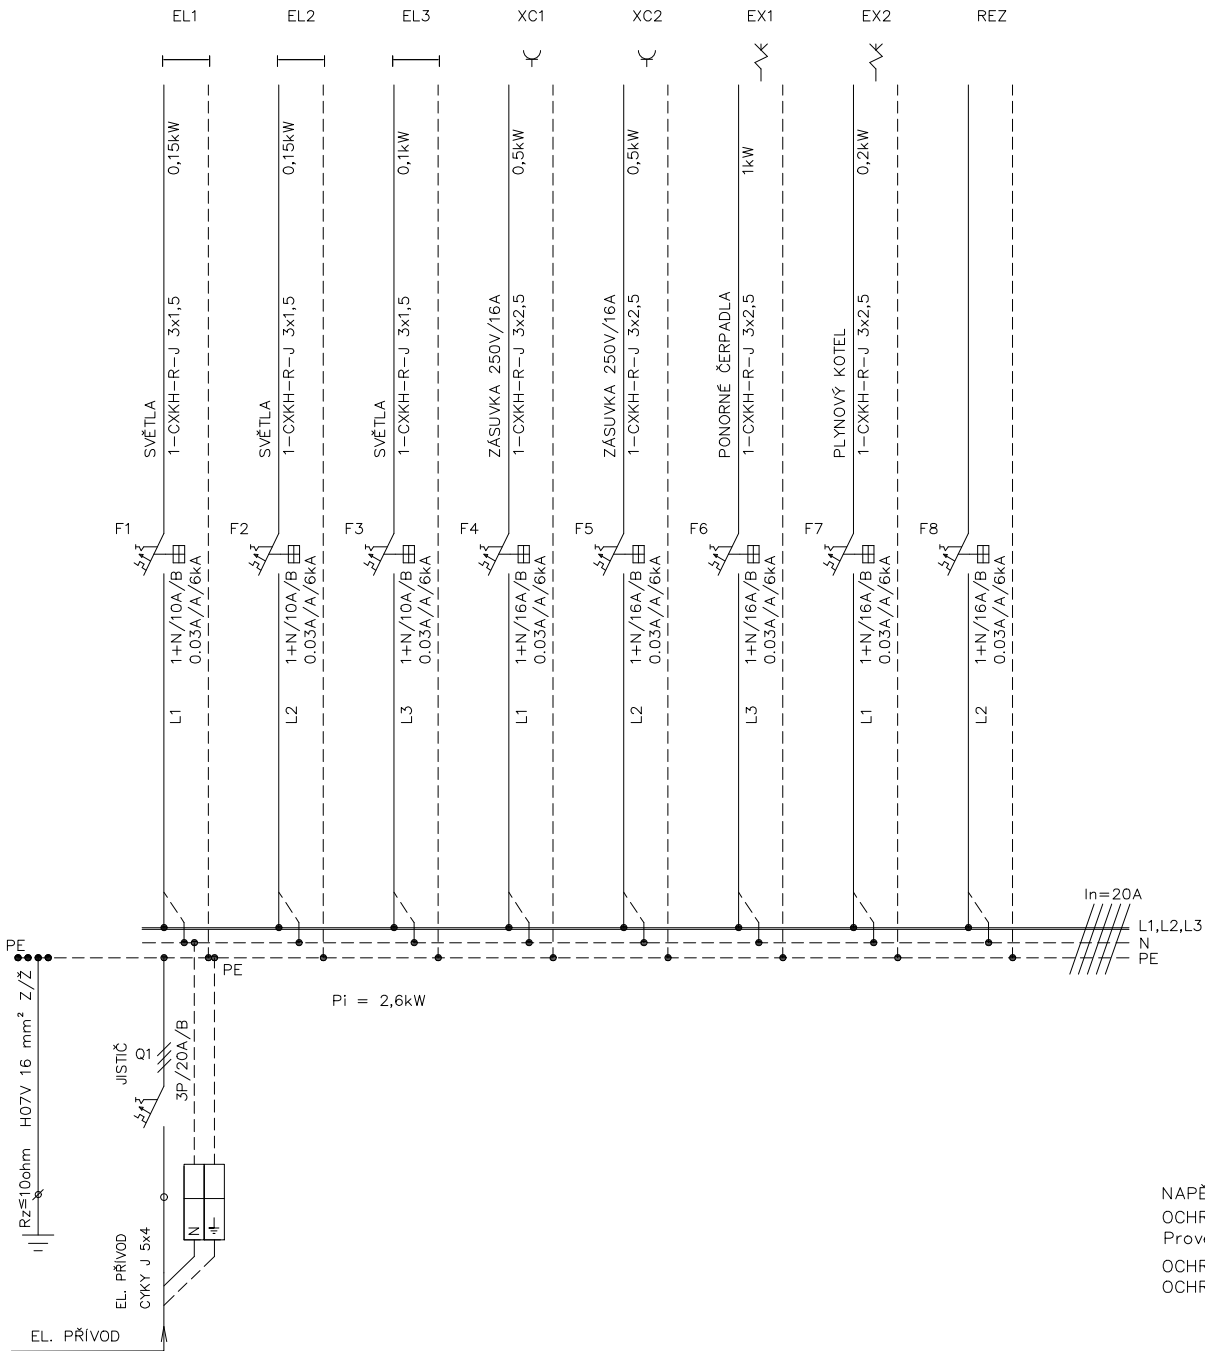

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S (TN-C-S), 3+N+PE~50Hz 400/230V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
Provedena dle normy ČSN 33 2000-4-41, ed.3
OCHRANA NORMÁLNÍ: - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA DOPLŇENÁ: - PROUDOVÝ CHRÁNIČ
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

POZNÁMKA	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	AUTORIZACE	
ZPRACOVAL	Bc. Aleš Zvonek		
KONTROLOVAL	Ing. Antonín Krajča		
MÍSTO	P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod		
INVESTOR	Město Český Brod, náměstí Husovo 70 28201 Český Brod		
NÁZEV STAVBY	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod	FORMÁT	A3
OBJEKT		DATUM	04/2024
ČÁST	D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM	STUPEŇ PD	DSP
OBSAH: VÝKRES ROZVADĚČE RZ3		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.d 109