BLOKOVÉ SCHEMA LDP

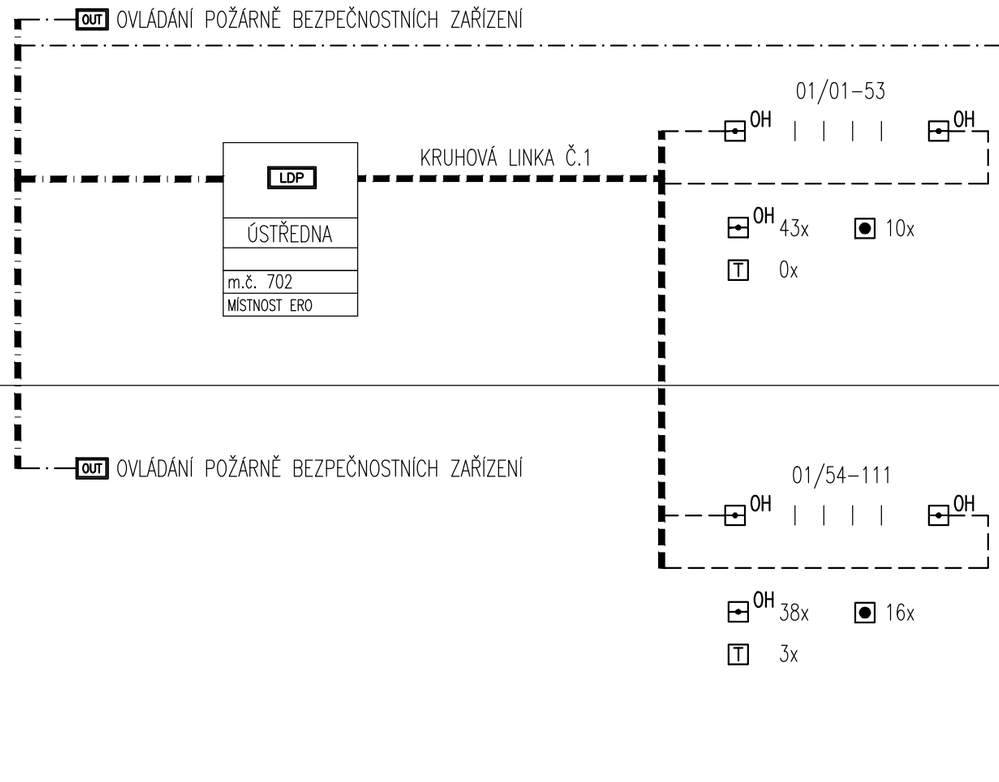

BLOKOVÉ SCHEMA ERO

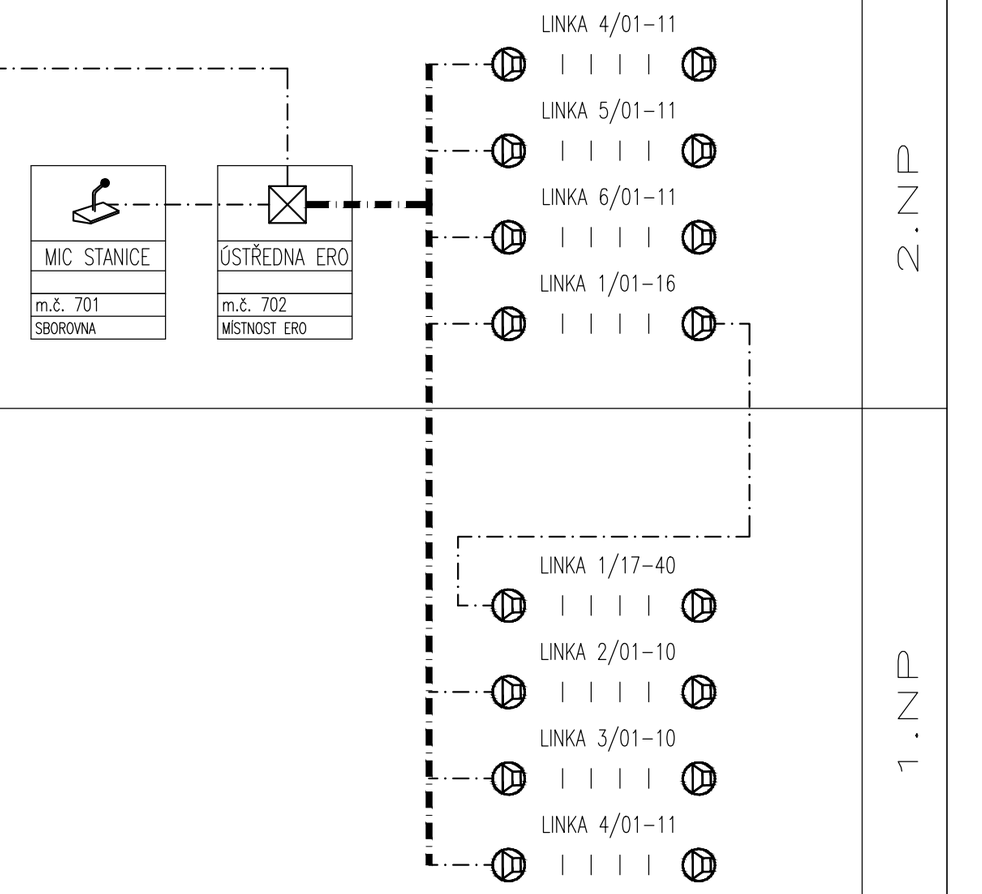

LEGENDA: ERO		(EVAKUAČNÍ ROZHLAS)
ZNAČKA	POPIS	PŘIPOJENO KABELEM
	REPRODUKTOR	2x1,5 – V (B2cas1d1)
	MIKROFONNÍ STANICE	4x2x0,8 – V (B2cas1d1)
	ÚSTŘEDNA ERO	3Jx2,5 – V (B2cas1d1)

LEGENDA: LDP	(LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU)	
ZNAČKA	POPIS	PŘIPOJENO KABELEM
OH	AUTOMATICKÝ HLÁSIČ OPTICKO–KOUŘOVÝ	1x2x0,8 – R (B2cas1d1)
T	AUTOMATICKÝ HLÁSIČ TERMODIFERENCIÁLNÍ	1x2x0,8 – R (B2cas1d1)
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ	1x2x0,8 – R (B2cas1d1)
IN	VSTUP LDP	2x2x0,8 – V (B2cas1d1)
OUT	VÝSTUP LDP	Xx2x0,8; 2x1,5 – V (B2cas1d1)
LDP	ÚSTŘEDNA LDP	3Jx1,5 – V

– – – – –	VEDENÍ LDP (B2caS1d1)
–·–·–·–	VEDENÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU

Generální projektant:

MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Autor projektované částí:

Ing. Tomáš Lebr
Jarosl. Kociána 1734, 272 01 Kladno 2
IČO: 40026442
tel: 774 224 289

Stavebník:

Město Český Brod
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
tel: 732 735 291
www.cesbrod.cz

Název akce: Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod
p.č. 183/1, 1428, 1498, 2126 a 183/14 kat. ú. Český Brod

Místo:

Architektonické a stavební řešení: MS architekti s.r.o.

Paré:

Zodpovědný projektant: ing. Tomáš Lebr

Fáze: dokumentace pro vydání společného povolení

Objekt: SO.01

Projektová část: D.1.4. Technika prostředí staveb

Vypracoval: ing. Tomáš Lebr

Kontroloval: ing. Tomáš Lebr

Datum: 04/2021

Formát: 2xA4

Měřítko: 1:100
±0,000 = 218,700 m n.m. (Bpv)

Obsah: D.1.4.8 Evakuační rozhlas, lokální detekce požáru
BLOKOVÉ SCHÉMA

Č. výkresu: ERO_LDP.003