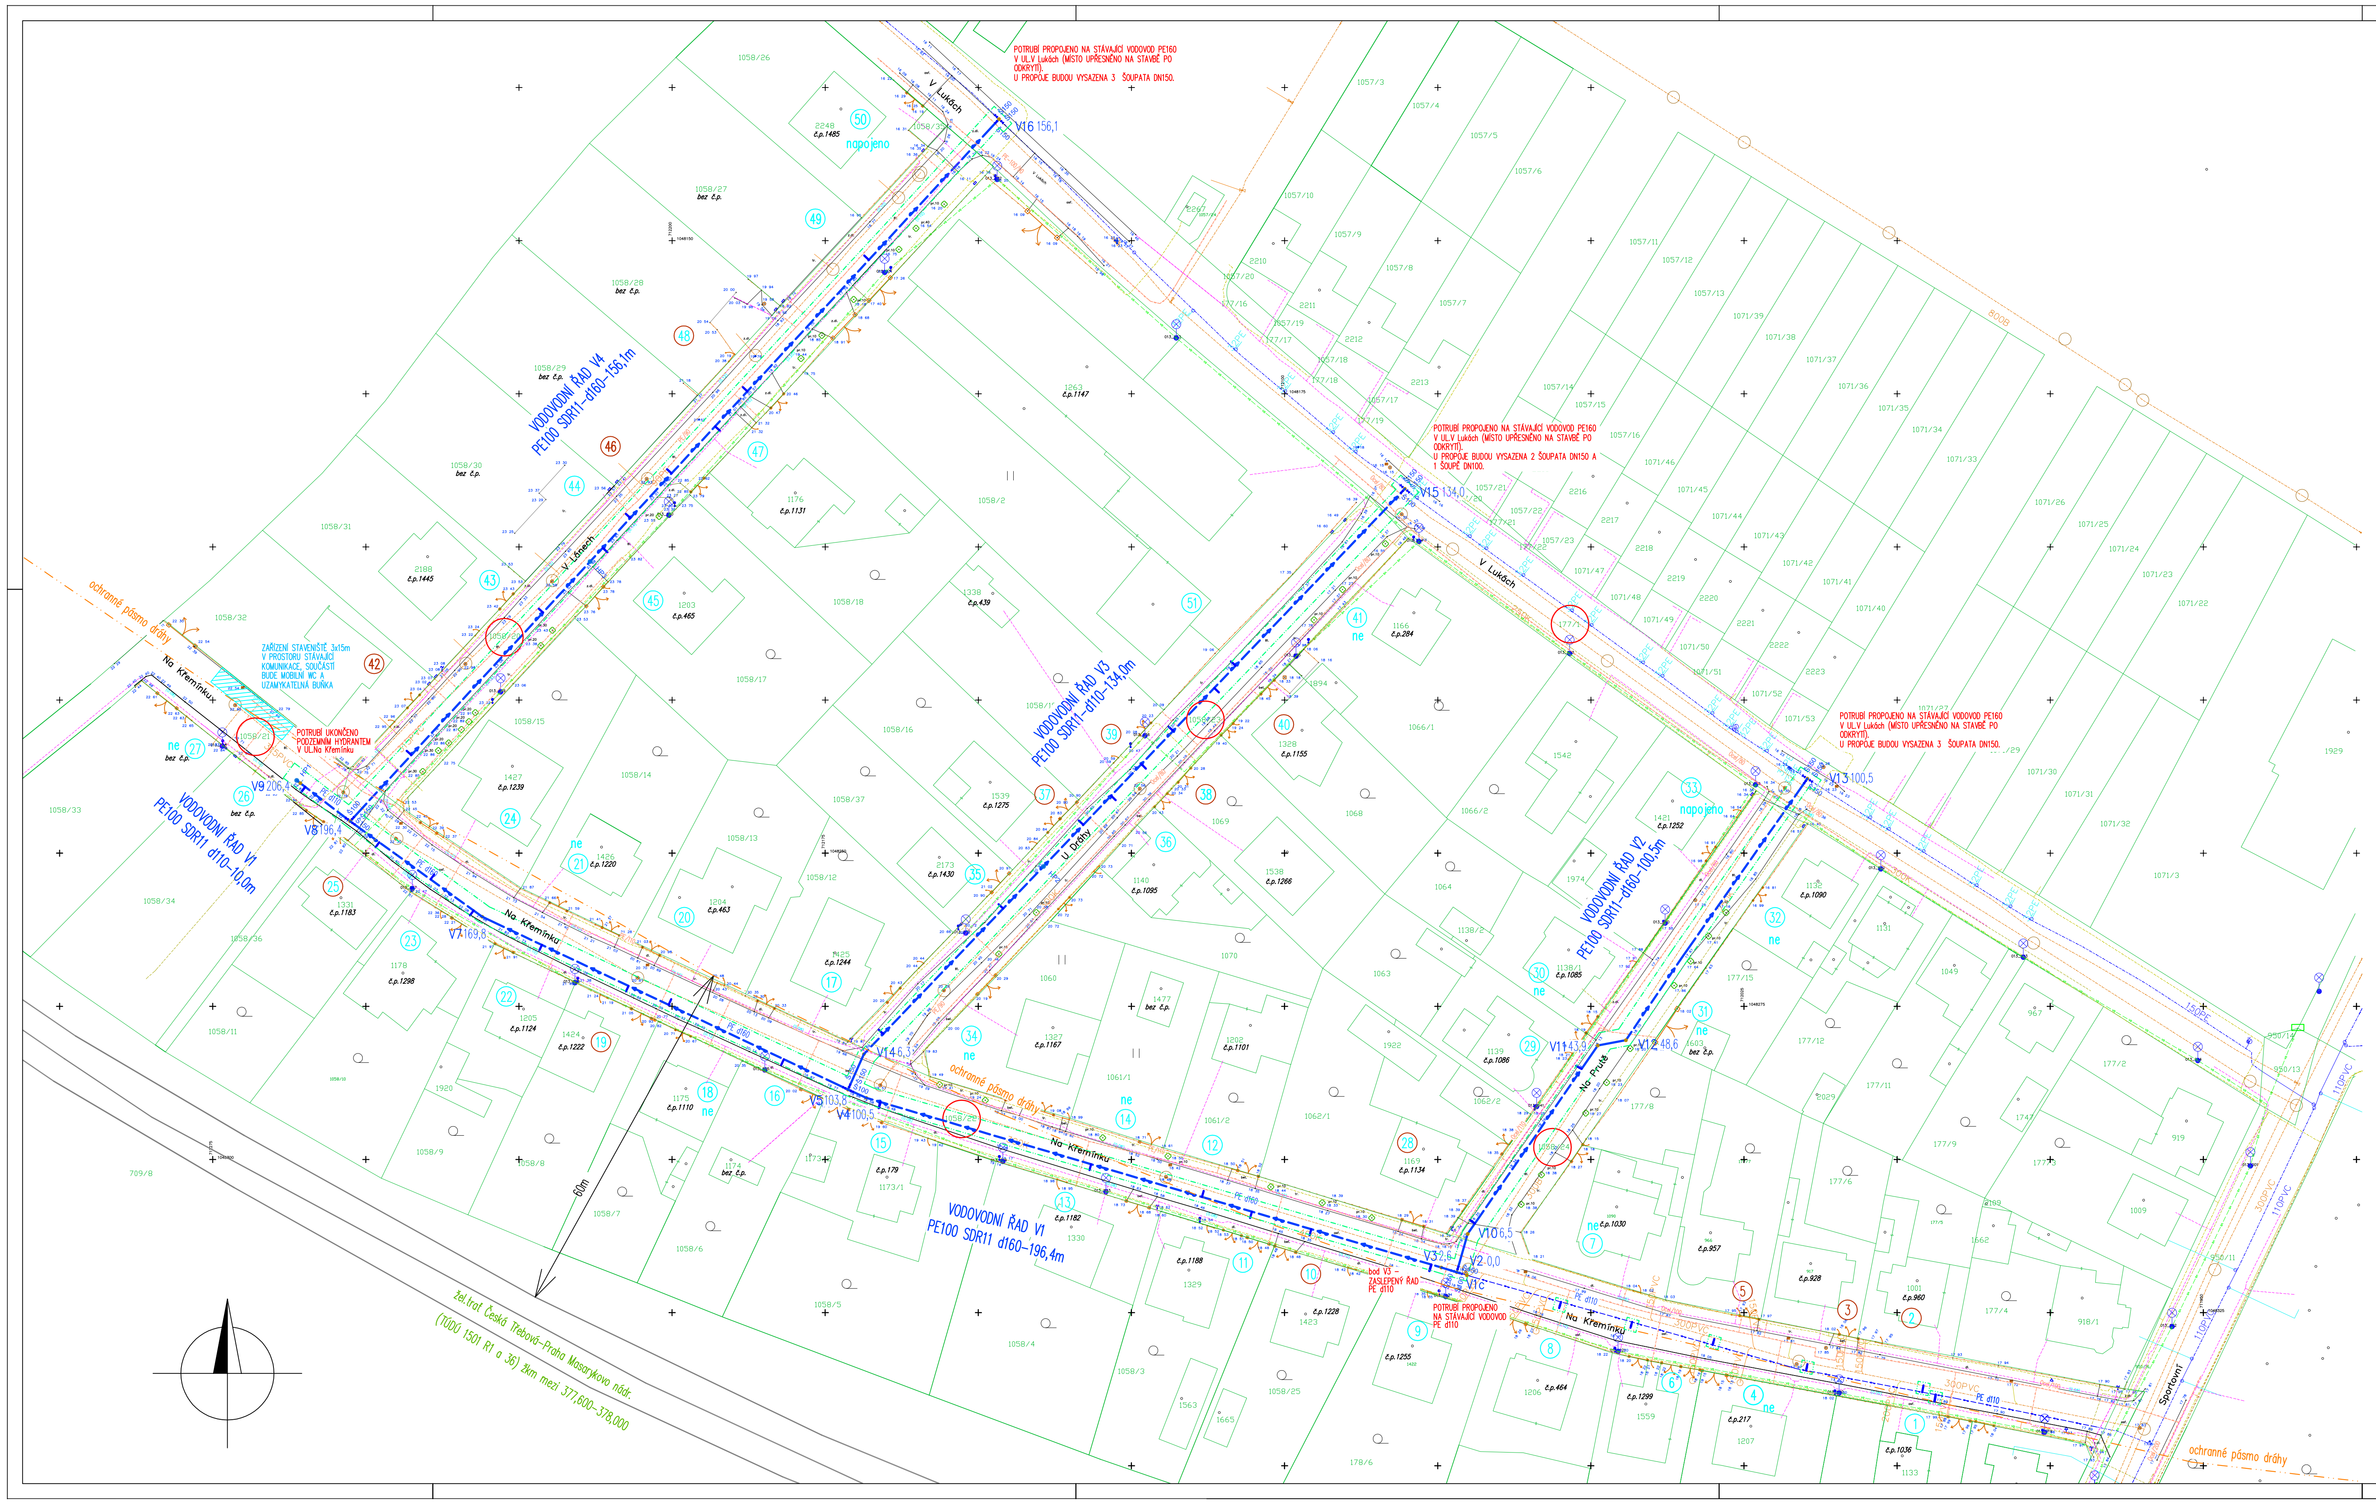


# VYTYČOVACÍ BODY

| č. bodu | Y souřadnice | X souřadnice | |
|---|---|---|---|
| V1c: | 712070.26 | 1048318.89 | stáv.řad PE d110 ul.Na Křemínku |
| V2 : | 712071.89 | 1048318.35 | odb.řadu d160 ul.Na Prutě |
| V3 : | 712074.42 | 1048317.63 | ukončení stáv.řadu d110 ul.Na Křemínku |
| V4 : | 712168.29 | 1048289.93 | koleno 11° |
| V5 : | 712171.28 | 1048288.58 | odb.řadu d110 ul.U Dráhy |
| V7 : | 712231.01 | 1048260.36 | koleno 11° |
| V8 : | 712252.57 | 1048244.77 | odb.řadu d160 ul.V Lánech |
| V9 : | 712260.70 | 1048238.56 | ukončení řadu V1 – podzemní hydrant |
| V10 : | 712070.11 | 1048312.14 | koleno 2x11° |
| V11 : | 712048.87 | 1048281.39 | koleno 45° |
| V12 : | 712044.28 | 1048280.52 | koleno 45° |
| V13 : | 712014.65 | 1048237.82 | napojení na řad d160 v ul.V Lukách |
| V14 : | 712168.69 | 1048282.80 | koleno 2x11° |
| V15 : | 712080.37 | 1048190.51 | napojení na řad d160 v ul.V Lukách |
| V16 : | 712146.62 | 1048130.15 | napojení na řad d160 v ul.V Lukách |

Legenda:

- ČEZ Distribuce – nízké napětí podzemní
- Technické služby Český Brod – VO
- 1.SčV – vodovod
- 1.SčV – kanalizace
- CETIN (Telefónika O2)
- RWE – NTL
- nový vodovodní řad
- V1 0,0 vytyčovací/lomový bod, staničení
- PE100 SDR11-d160-100,0m materiál-profil-délka řadu
- 1 46 číslo přípojky-umístění do pozdatoku majitele/odhad
- ochranné pásmo dráhy (60m)
- dočasný zábor

POLOHA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTYČENY NA MÍSTĚ
PŘI VEDENÍ BUDOU DODRŽENY VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005

1058/24 dotčené pozemky vodovodním řadem

výškový systém: BPV, souřadnicový systém: S-JTSK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objednatel: Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod | Zpracovatel: GREBNER, INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, spol. s r.o., Jesenitova 52, 130 00 Praha 3, telefon: 222 581 021, fax: 271 774 495, e-mail: grebner@grebner.cz | Zpracovatel části: | Paré: |
| Kraj / Obec: Středočeský / Český Brod | SOO objednávka: 2015001134OR | Zodp. projektant: | Ing. Hartmann |
| Název akce: DOPLNĚNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ ČESKÝ BROD | | Vypracoval: | Ing. Vokurková |
| ČÁST "B" | | Kontroloval: | Ing. Všechynský |
| **Brod,lokalita Na Křeminku-výstavba nového vodovodu** | | HIP: | Ing. Vokurková |
| Příloha: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE | Měřítko: 1:500 | Formát: 10xA4 | Datum: 05/2016 |
| SITUACE | Číslo zakázky: PGI 2059/15 | Stupeň: DPS | |
| | Číslo přílohy: D.2 | Změna: | |