



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ  
V KOMUNIKACI A CHODNÍKU

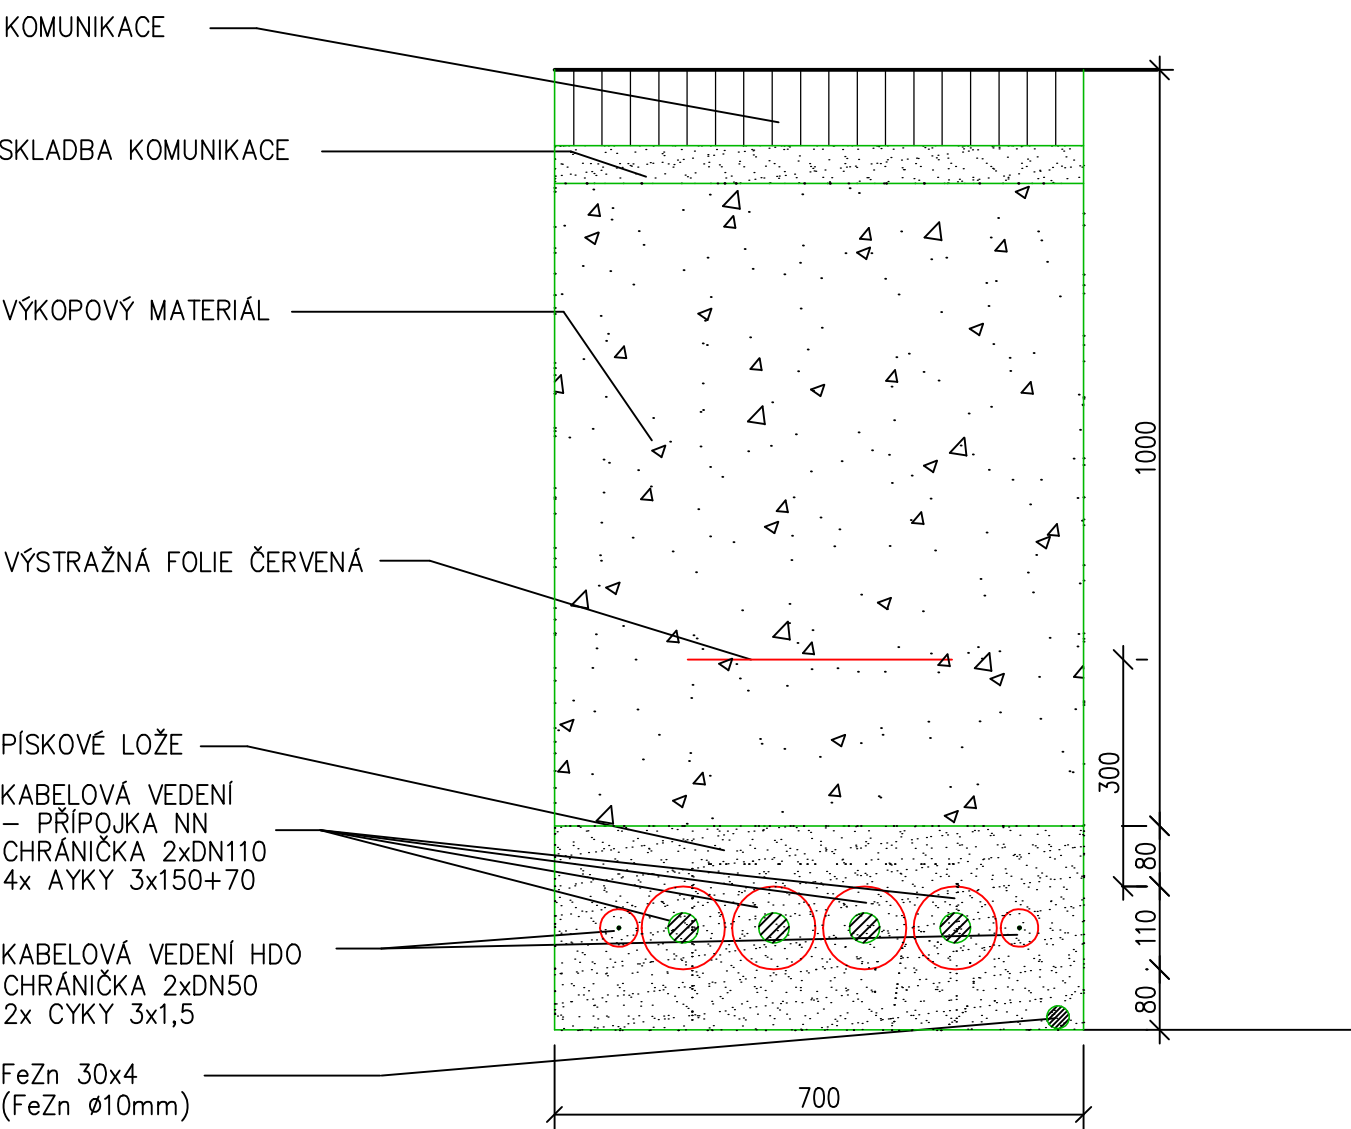

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ  
VE VOLNÉM TERÉNU

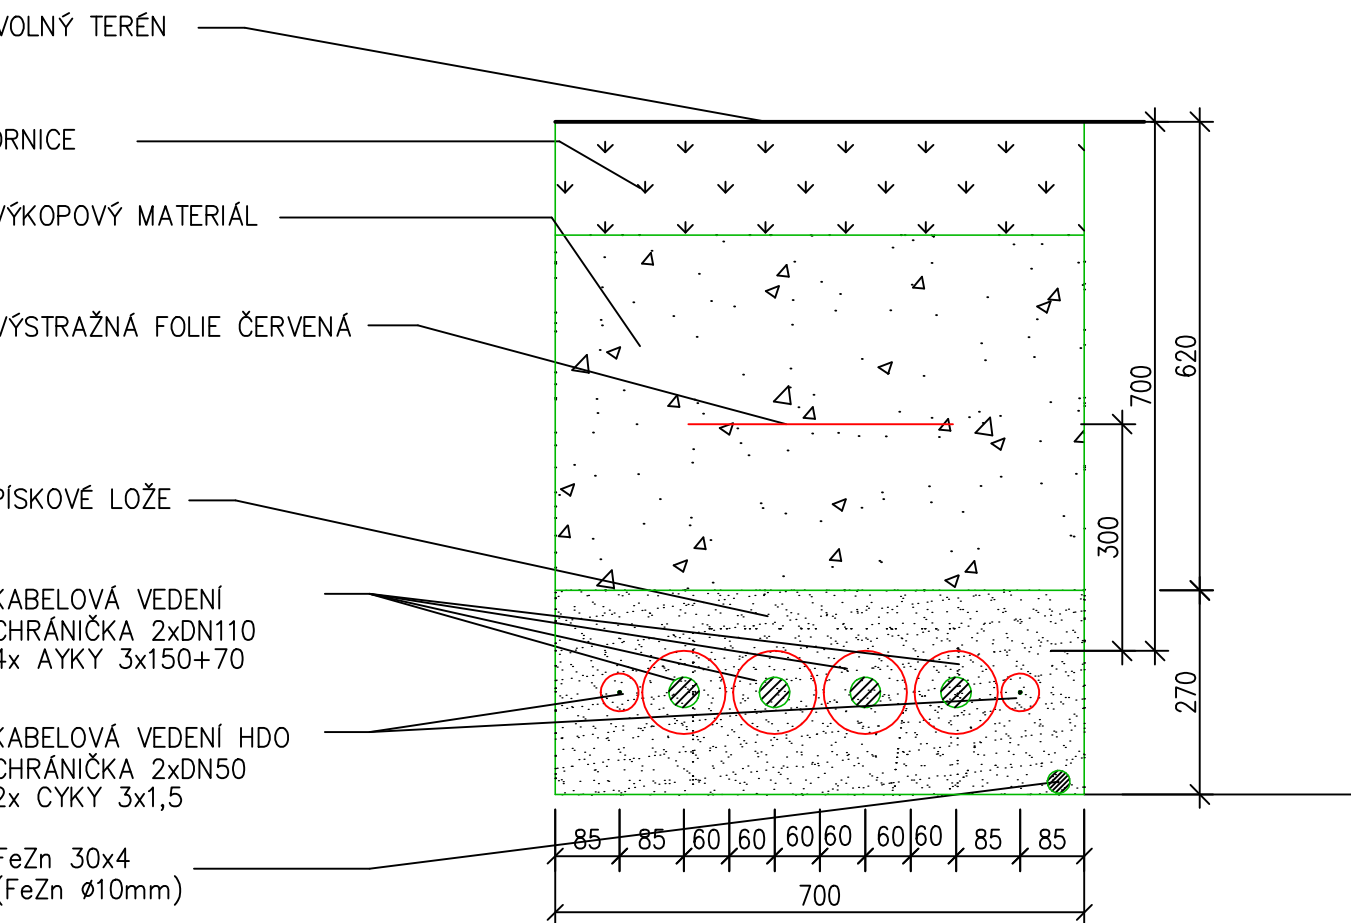

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI SOUBĚHU  
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,50m
VODOVOD	0,40m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,40m, DO 0,3 MPa – 0,60m

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI KŘÍŽENÍ  
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005




KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,30m
VODOVOD	NECHRÁNĚNÉ 0,40m, CHRÁNĚNÉ 0,20m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,10m, DO 0,3 MPa – 0,10m KABEL V CHRÁNIČCE NA KAŽDOU STRANU 1 M

MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ NN V RŮZNÝCH  
TERÉNECH DLE ČSN 73 6005

KOMUNIKACE	1,0m
CHODNÍK	0,35m
VOLNÝ TERÉN	BEZ OCHRANY 0,7m, S OCHRANOU 0,35m

k.ú. ČERVENÁ ŘEČICE (620718)

0	11/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div></div> <b>Město Český Brod</b> náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod		PROJEKTANT ČÁSTI: <div></div> <b>PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.</b>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> <b>PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.</b>	
MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	BÍNOVÁ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:  AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ -ZŘÍZENÍ SAMOSTANÝCH PŘÍPOJEK EI - K NN PRO OBJEKT č.p.1099 DO ROZVODNY NN				FORMÁT:	4/A4
				DATUM:	11/2018
				STUPEŇ PD:	DŮR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	18-029
				MĚŘÍTKO:	1:10
OBJEKT: IO-09: Areálový rozvod NN		ČÁST: Inženýrské objekty		SOUBOR:	---
OBSAH:  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN				Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ
				09-02	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLÁSU AUTORA					