



KOMBINOVANÝ R+S:

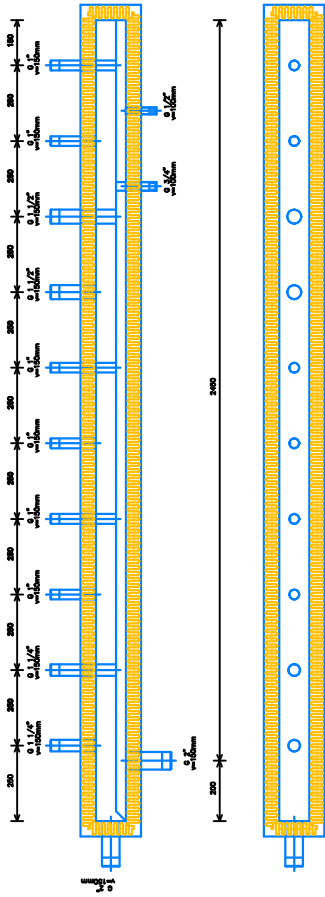




PARAMETRY ROZDĚLOVAČE–SBĚRAČE:
MAX. PŘENÁŠENÝ VÝKON 108,0kW
MAX. PRŮTOK 6,4m3/hod.
MODUL 100 (délka 2650m)
VČ. 2ks NÁSTĚNNÝCH KONZOL NK80/150
VČ. TEPELNĚIZOLAČNÍHO POUZDRA
JEDNOTNÁ VÝŠKA HLAVNÍCH HRDEL 150mm
JEDNOTNÁ VÝŠKA NÁVARKŮ 60mm

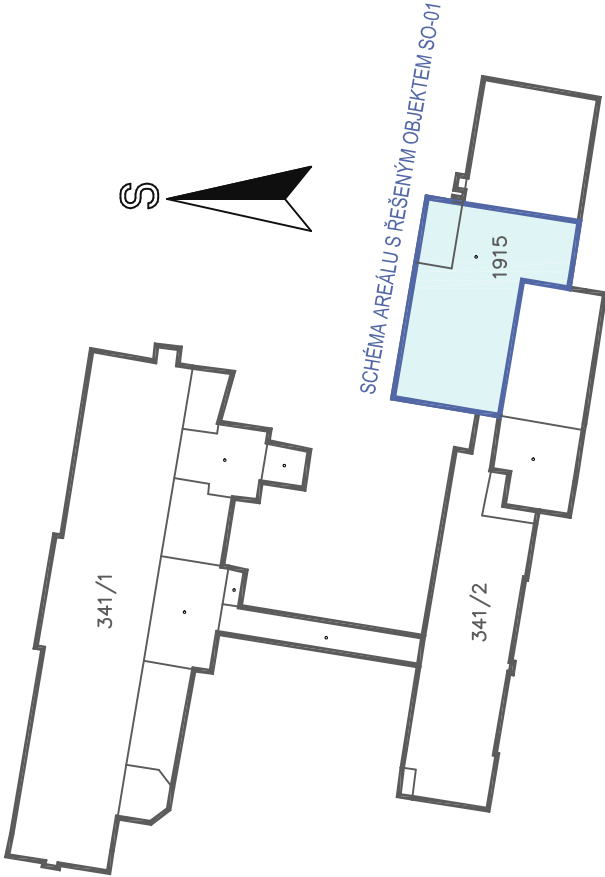

FIX = ÚROVEN STÁVAJÍCÍ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m
ÚROVEN NOVÉ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZOOP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod	PROJEKTANT ČÁSTI:  PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL: ING.RATAJ	AUTOR: ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	ZOOP.PROJEKTANT: ING.RYBAŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p.1099		
OBJEKT: SO-01: Oprava gastro provozu	ČÁSTI: D.1.4 Technika prostředí staveb a) Zařízení pro vytápění staveb	FORMÁT: 6xA4 DATUM: 06/2018 STUPEŇ PD: DŮR+DSP+DPS Č. ZAKÁZKY: 18–029 MĚŘÍTKO: -- SOUBOR: --
OBSAH: SCHEMA ZAPOJENÍ - R+S	Č. VÝKRESU: 14.1.7.01	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLÁSÍ AUTORA		