POHLED SEVERNÍ

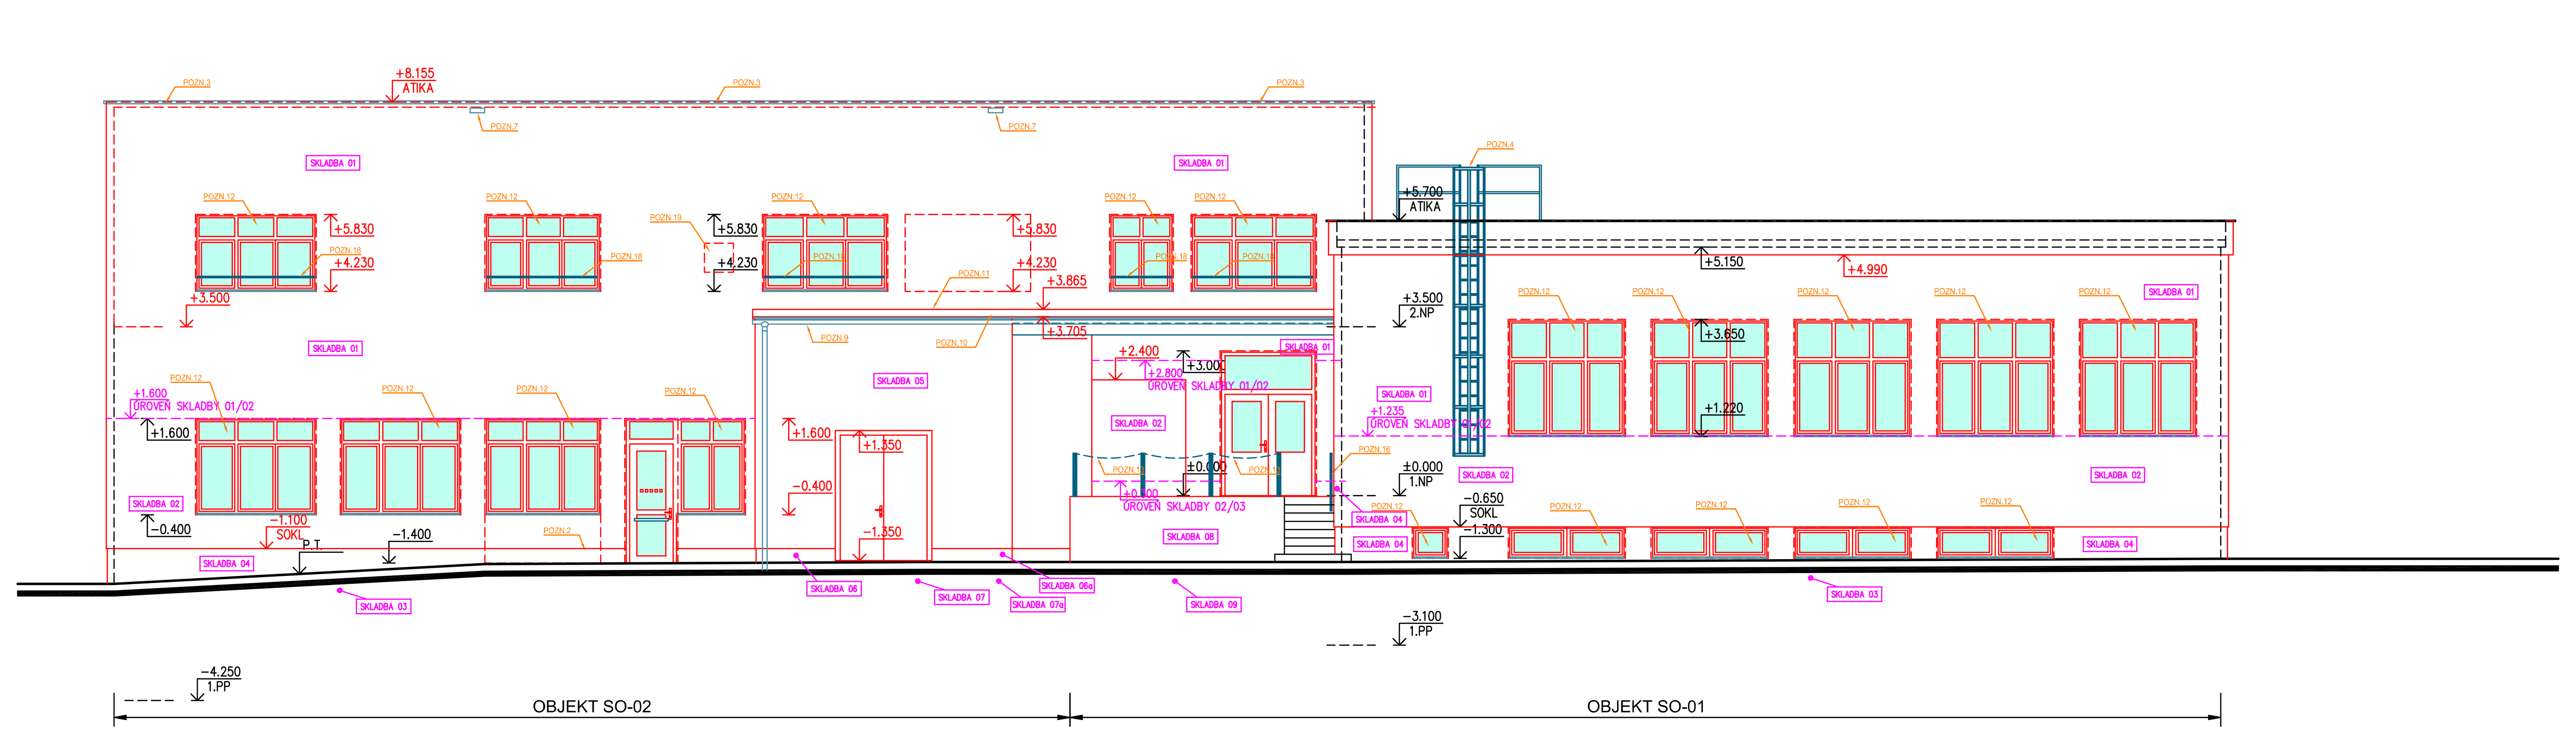

POHLED VÝCHODNÍ

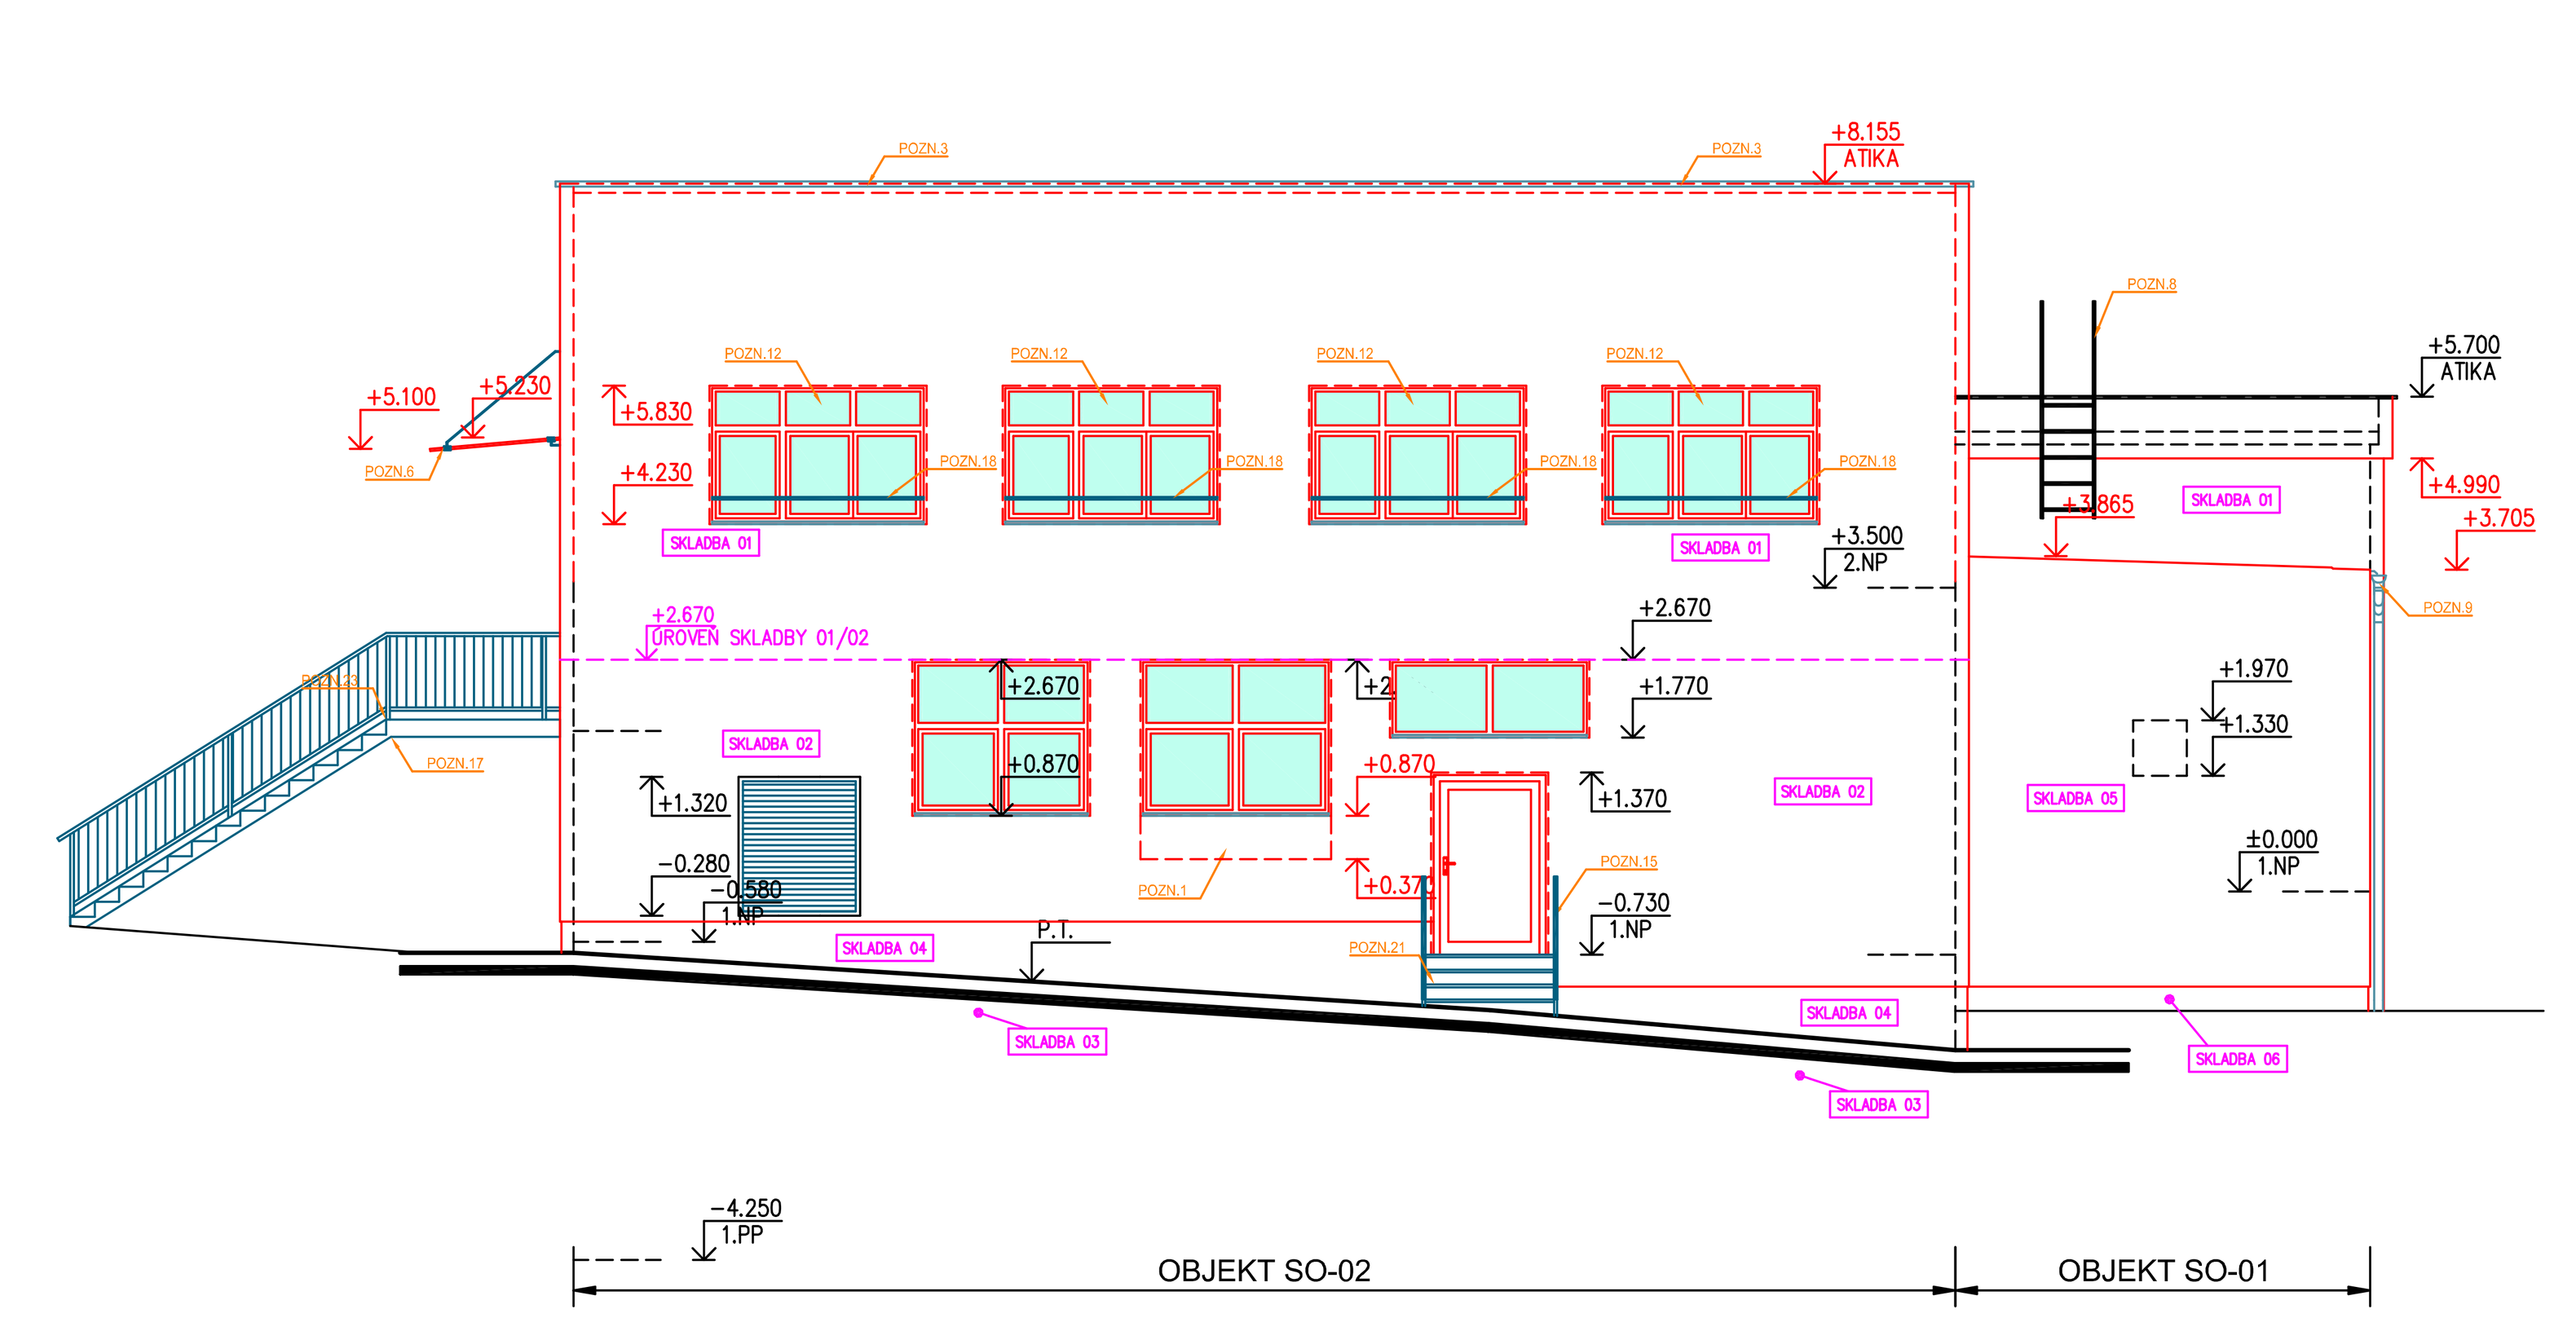

POHLED JIŽNÍ

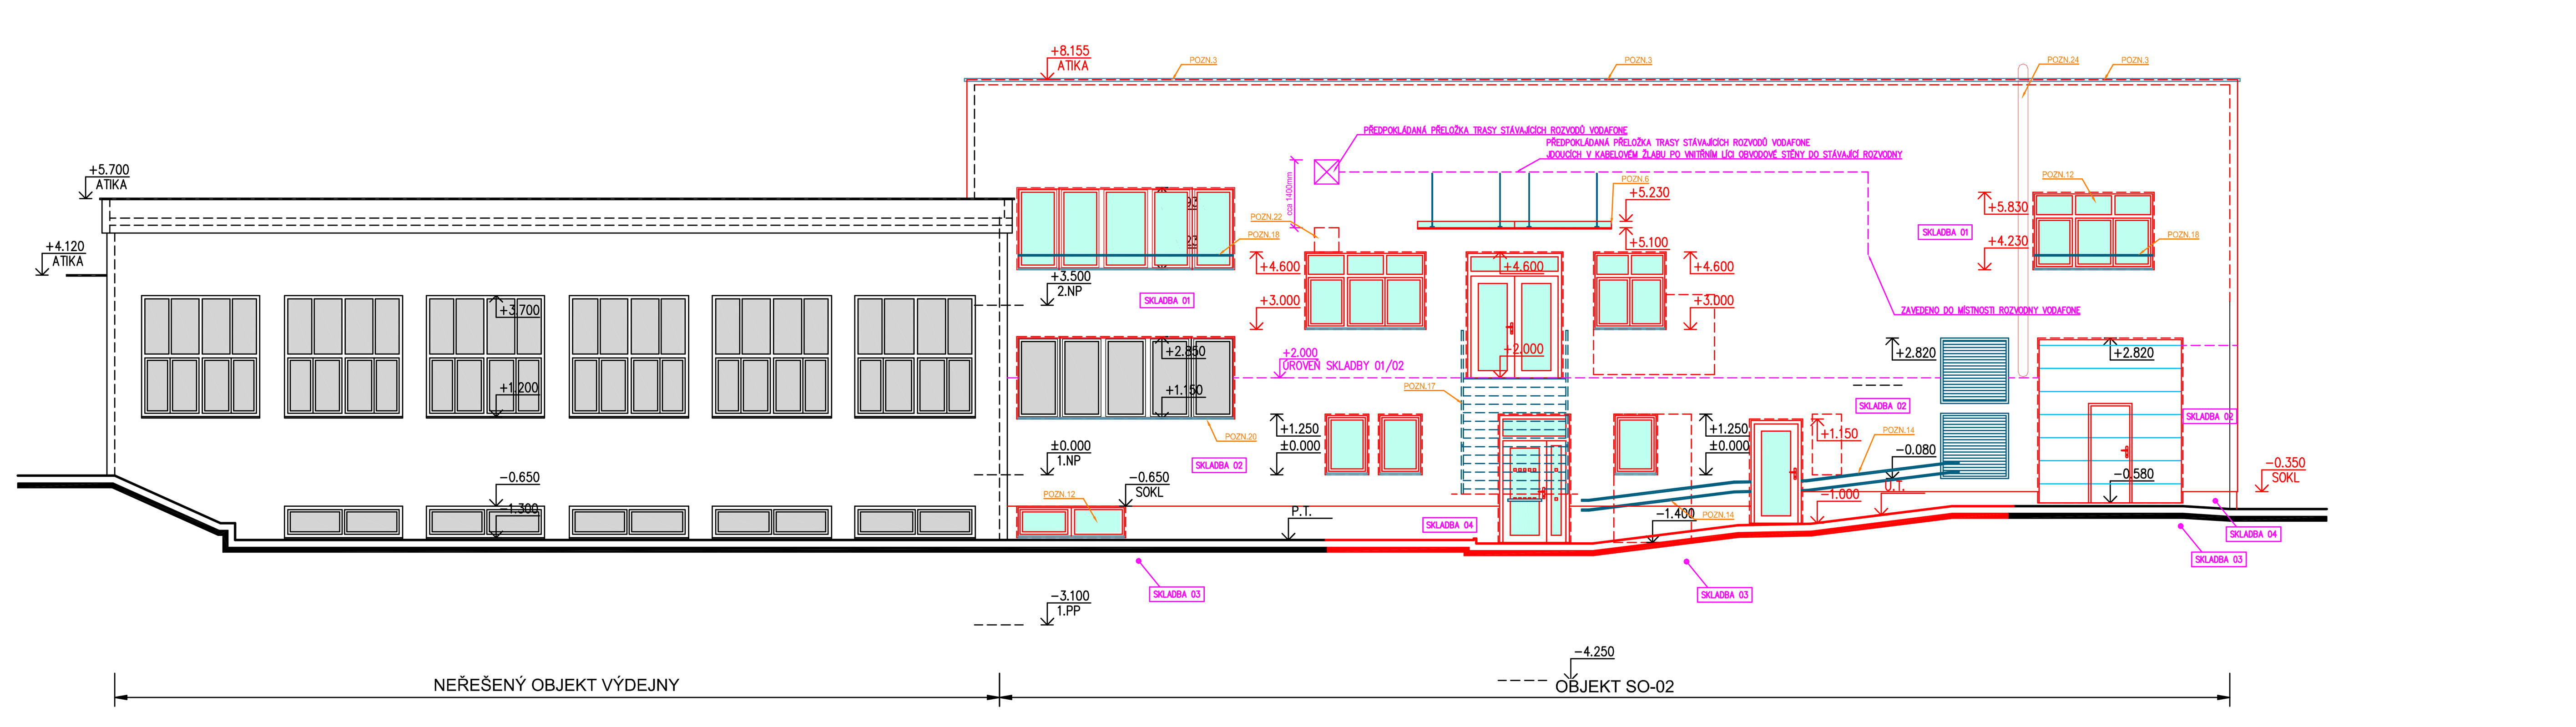

POHLED ZÁPADNÍ

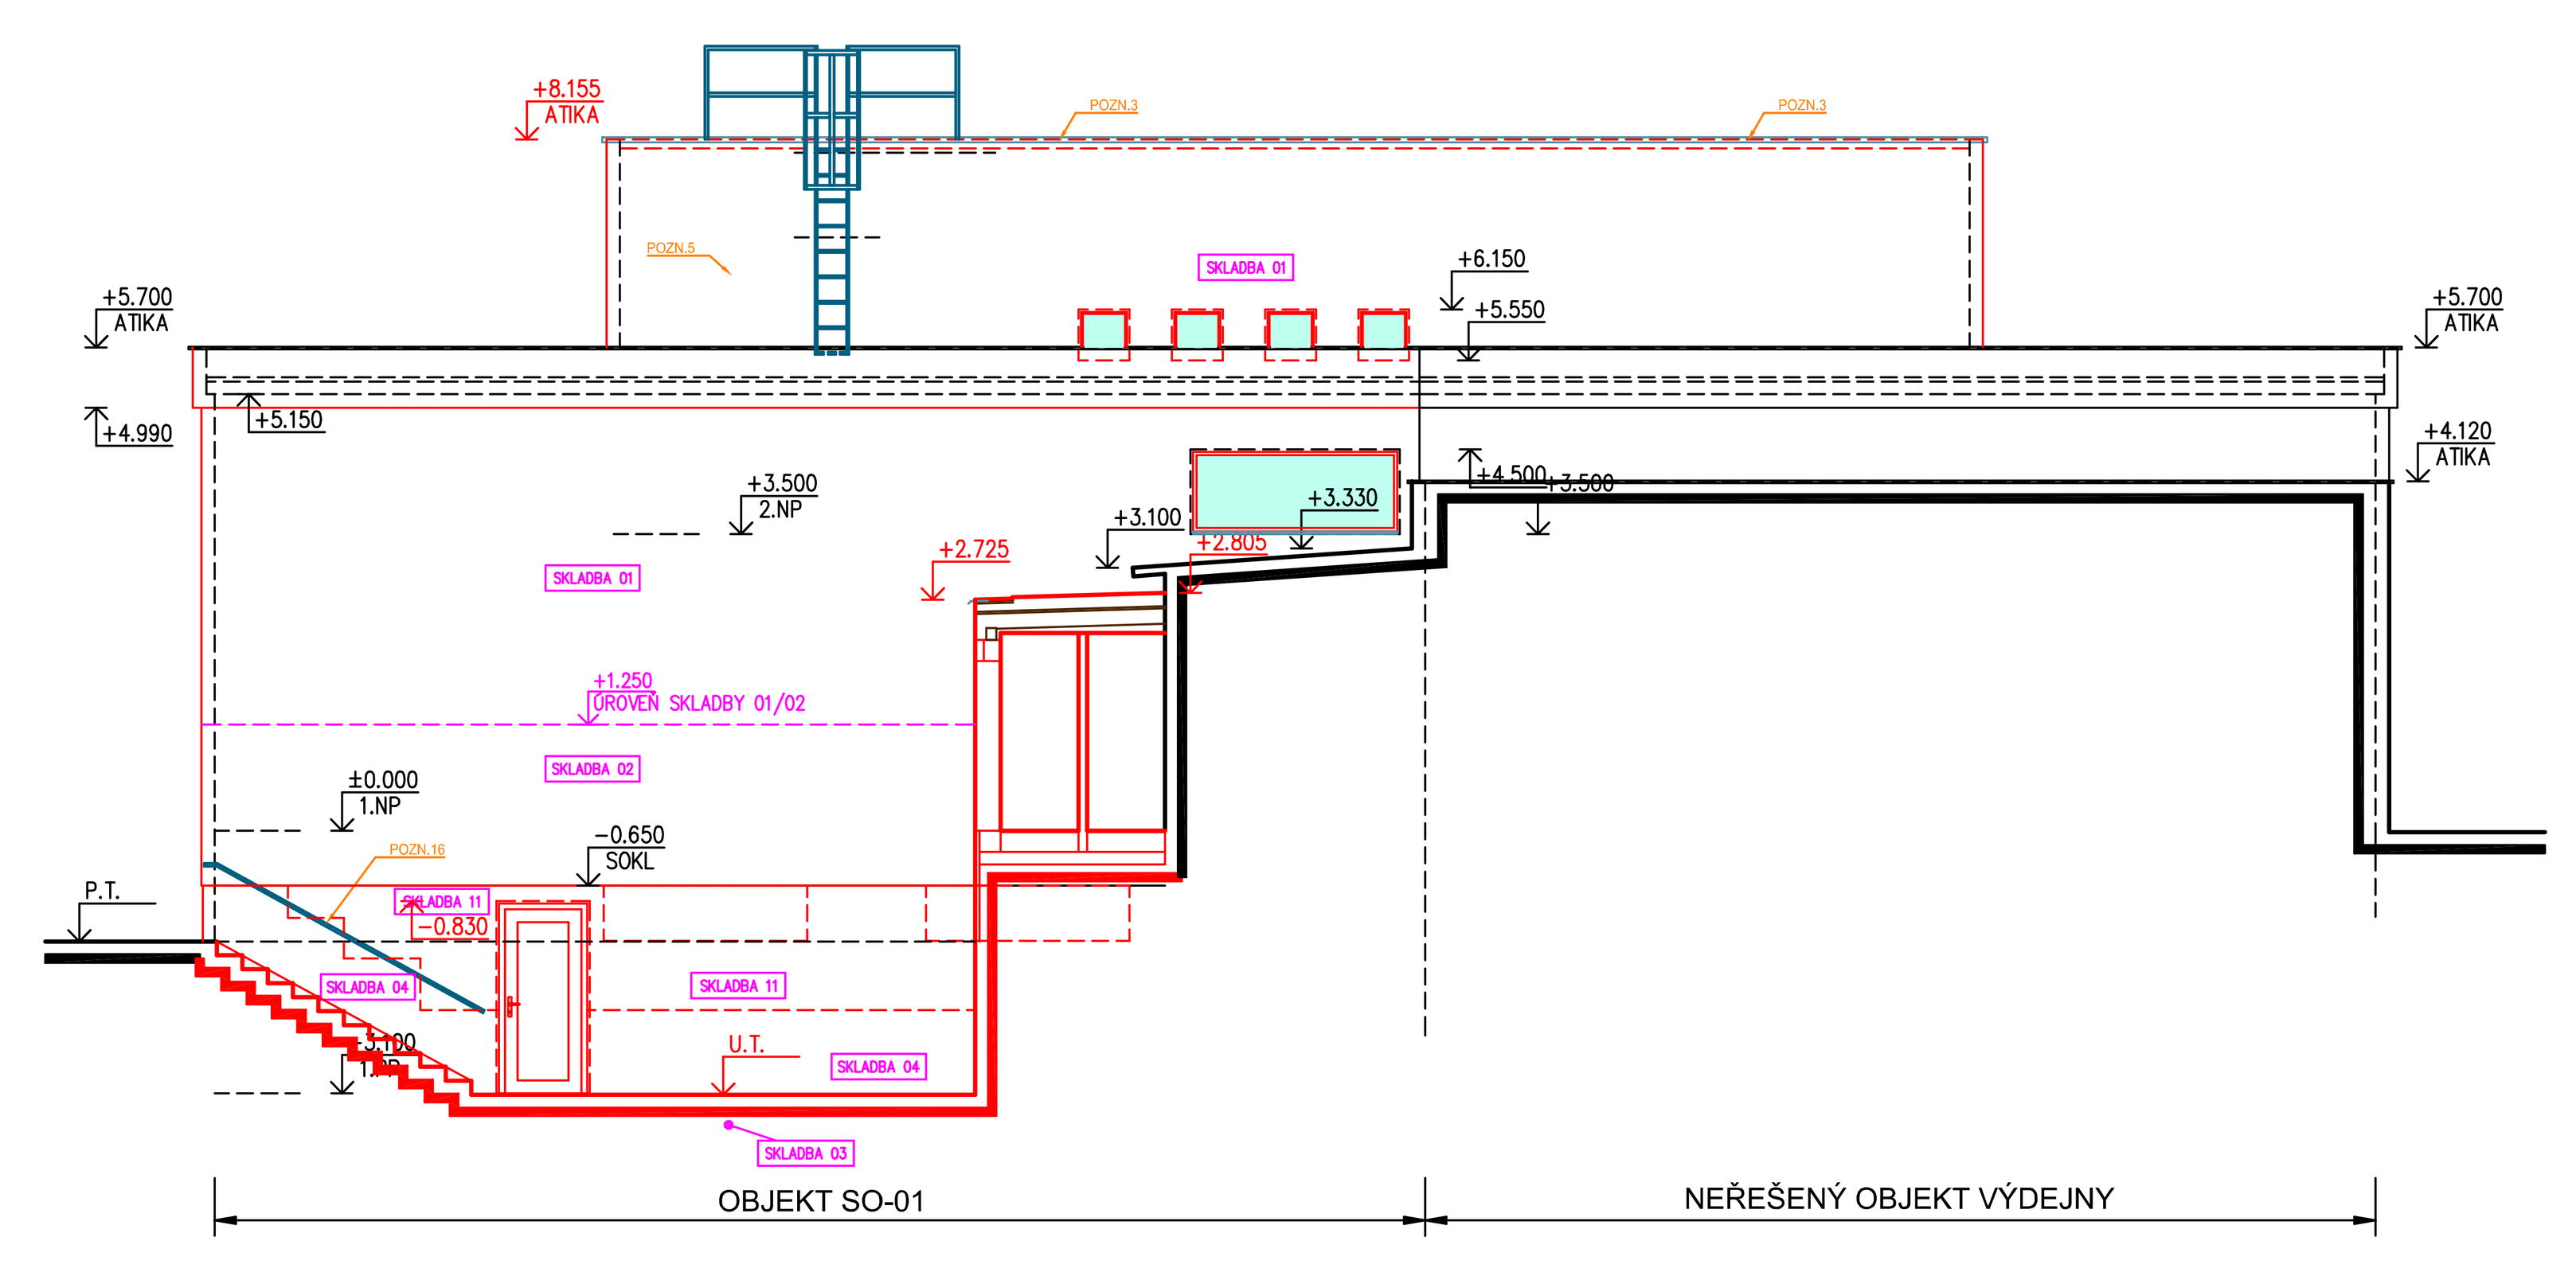

POZNÁMKY

POZN.1 PARAPETNÍ ZDIVO BUDE DOZDĚNO (SJEDNOCENÍ PARAPETU SE SOUSEDNÍM OKNEM) – VÝŠKA DOZDÍVKY ~500mm
– DOZDĚNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA BUDE PROVEDENO CHELNÝMI BROUŠENÝMI BLOKY TL.365mm V KOMBINACI S PLNÝMI PÁLENÝMI CIHLAMI – PODROBNĚJI VIZ. LEGENDA MATERIÁLŮ

POZN.2 U PŮVODNÍHO DVEŘNÍHO OTVORU BUDE DOZDĚNO PARAPETNÍ ZDIVO DO VÝŠKY 1000mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY (SJEDNOCENÍ PARAPETU SE SOUSEDNÍMI OKNY, U KTERÝCH BYL PARAPET SNIŽOVÁN O VÝŠKU 500mm)
– DOZDĚNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA BUDE PROVEDENO CHELNÝMI BROUŠENÝMI BLOKY TL.365mm V KOMBINACI S PLNÝMI PÁLENÝMI CIHLAMI – PODROBNĚJI VIZ. LEGENDA MATERIÁLŮ

POZN.3 VNĚJŠÍ LÍC ATIKY BUDE UKONČEN SYSTÉMOVÝM KLEMPÍŘSKÝM OPLECHOVÁNÍM – VIPLANYLEM
– DETAIL ATIKY VIZ. DETAIL A – TOHOTO VÝKRESU

POZN.4 REVIZNÍ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM BUDE OPATŘEN ODNÍMATELNÝM SPODNÍM DÍLEM (DO v=min.2200mm; max.=3000mm), PROTI PŘÍPADNÉMU VÝLEZU DĚTÍ; ŽEBŘÍK BUDE NAVRŽEN ODBORNOU FIRMOU DLE PLATNÝCH ČSN
– SYSTÉMOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU A OCHRANNÝM KOŠEM
– PODROBNÝ NÁVRH ŽEBŘÍKU VIZ. TABULKY PSV

POZN.5 REVIZNÍ ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ MEZI VÝŠKOVÝMI ÚROVNĚMI STŘECH BUDE NAVRŽEN ODBORNOU FIRMOU DLE PLATNÝCH ČSN
– ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN SUCHOVODEM
– SYSTÉMOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
– PODROBNÝ NÁVRH ŽEBŘÍKU VIZ. TABULKY PSV

POZN.6 CELOPROSKLENÁ MARKÝZA NAD VSTUPEM DO OBJEKTU
– ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM SKLEM
– VYLOŽENÍ: 1500mm
– PŮDORYSNÁ VELIKOST MARKÝZY: 4000x1500m (VELIKOST POLÍ 2000x1500mm)
– KOTVENÍ MARKÝZY: POMOCÍ NEREZOVÝCH TÁHEL V KOMBINACI S NEREZOVÝMI TERČI UKOTVENÝMI DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
– SPOJE (MEZERY) JEDNOTLIVÝCH POLÍ BUDOU SYSTÉMOVĚ UTĚSNĚNY – TRVALE PRUŽNÝM UV STABILNÍM SILIKONEM, NEBO VHODNÝM SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM – BUDE UPRAVENO KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
– NÁVRH MARKÝZY VČETNĚ ROZSAHU A ZPŮSOBU KOTEVNÍCH PRVKŮ BUDE UPRAVEN DLE STATICKÉHO NÁVRHU DODOVATELE MARKÝZY
– MARKÝZA BUDE DODÁNA VČETNĚ VEŠKERÝCH MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ MONTÁŽ A OSAZENÍ MARKÝZY NAD VSTUP

POZN.7 VE STŘEŠNÍ ROVINĚ BUDOU DO ATIKY ZŘÍZENY PROSTUPY PRO OSAZENÍ SYSTÉMOVÝCH PŘEPADŮ (CHRLIČŮ) O ROZMĚRU 100x300mm
– HRANATÝ CHRLIČ Z PVC S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU; DÉLKA CHRLIČE 700mm BUDE PŘÍPADNĚ NA STAVBĚ DÉLKOVĚ UPRAVENA
– BEZ VYHŘÍVÁNÍ
– MATERIÁL: PVC, BARVA BÍLÁ

POZN.8 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÝ REVIZNÍ ŽEBŘÍK (ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ) NEBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČEN, POŠKOZEN

POZN.9 OKAPOVÉ ŽLABY, RESP. DEŠŤOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM
– ø OKAPOVÝCH ŽLABŮ 150mm
– ø DEŠŤOVÝCH SVODŮ 100mm
– PŘI MONTÁŽI OKAPOVÉHO SYSTÉMU NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A ZÁSADY VÝROBCE, VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN

POZN.10 NÁVRH SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ NA PULTOVÉ STŘEŠE – VIZ. PŮDORYS STŘECHY

POZN.11 NAPOJENÍ STŘEŠNÍ ROVINY NA SVISLÉ KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENO FÓLIÍ VYTAŽENOU NA SVISLÉ STĚNY – PODROBNĚJI VIZ. SCHÉMATICKÉ DETAILY PŮDORYSU STŘECHY

POZN.12 DO OKEN BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU – BAREVNOST RÁMŮ SÍTÍ BUDE SJEDNOCENA S ODSTÍNEM OKEN
– SÍTĚ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN

POZN.13 BEZPEČNOSTNÍ KRUHOVÝ SLOUPEK ø 76mm A VÝŠKY 900mm S ŽLUTOČERNÝM ŠRAFEM
– SLOUPEK OPATŘEN OKY PRO ZAVĚŠENÍ ŽLUTO/ČERNÉHO ŘETÍZKU – PLASTOVÉHO
– SLOUPKY KOTVENY DO PODLAHY NAKLÁDACÍ RAMPY

POZN.14 NA BEZBARIÉROVÉ RAMPĚ BUDE OSAZENO VE VÝŠCE 900mm A VE VÝŠCE 700mm OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
– ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO DO ZÁKLADOVÝCH PATEK ø300mm A HLOUBKY 600mm, ALT. DO PŘILEHLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ; PŘI OSAZENÍ ZÁBRADLÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN, VYHL. 398/2009Sb.
– ZÁBRADLÍ BUDE PŘETAŽENO ZA LÍC RAMPY V MIN. DÉLCE 150mm
– PODROBNÝ NÁVRH ZÁBRADLÍ VIZ. TABULKY PSV

POZN.15 VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU BUDE OSAZENO NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 900mm
– MADLO ø.40mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NESMÍ MÍT OSTRÉ HRANY, VÝSTUPKY ANI OTŘEPY
– PODROBNÝ NÁVRH ZÁBRADLÍ VIZ. TABULKY PSV

POZN.16 VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU BUDE OSAZENO NEREZOVÉ SCHODIŠŤOVÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm, OSAZENÉ MIN. 60mm OD LÍCE ZDIVA, TAK ABY NEZASAHOVALO DO PRŮCHODNÉ ŠÍŘKY SCHODIŠTĚ VIZ. ČSN 73 4130
– MADLO BUDE ZA SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PŘETAŽENO MIN. 150mm
– MADLO ø.40mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NESMÍ MÍT OSTRÉ HRANY, VÝSTUPKY ANI OTŘEPY
– PODROBNÝ NÁVRH MADLA VIZ. TABULKY PSV

POZN.17 PODROBNÝ NÁVRH VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ – VIZ. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

POZN.18 VŮČI NIŽŠÍ ÚROVNI PARAPETU BUDOU DO OKEN OSAZENY NEREZOVÉ TRUBKY ø35x3mm UKOTVENÉ DO ZDĚNÉ ŠPALETY PŘES PATNÍ PLECH TL.4mm, ø80mm + CHEMICKÉ KOTVY 2x M8 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU (ZAKRYTÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM)
– HORNÍ ÚROVEŇ MADLA BUDE 1000mm OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY VE 2.NP

POZN.19 ZAZDĚNÍ NIKY 600/600/200mm BUDE PROVEDENO PLNÝMI PÁLENÝMI CIHLAMI CP (290x140x65mm), P15MPa, VYZDĚNÉ NA CEMENTOVOU MALTU S DŮKLADNÝM PROVÁZÁNÍM NOVÉHO ZDIVA SE STÁVAJÍCÍM
– ZAZDÍVKA OTVORU NA CELOU ŠÍŘI NIKY

POZN.20 U STÁVAJÍCÍHO ZACHOVÁVANÉHO OKNA BUDE V RÁMCI ZATEPLENÍ VYMĚNĚNA VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA – PODROBNĚJI VIZ. TABULKY PSV

POZN.21 NOVĚ NAVRŽENÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – PODROBNÝ NÁVRH SCHODIŠTĚ VIZ. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
– OCELOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO OBOUSTRANNÝM OCELOVÝM ZÁBRADLÍM VÝŠKY 900mm
– ZÁBRADLÍ BUDE PŘETAŽENO ZA LÍC RAMPY V MIN. DÉLCE 150mm

POZN.22 ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PROSTUPU CCA 300/300mm PO PŘELOŽCE ROZVODŮ VODAFONE
– ZAZDĚNÍ BUDE PROVEDENO PLNÝMI PÁLENÝMI CIHLAMI CP (290x140x65mm), P15MPa, VYZDĚNÉ NA CEMENTOVOU MALTU S DŮKLADNÝM PROVÁZÁNÍM NOVÉHO ZDIVA SE STÁVAJÍCÍM
– ZAZDÍVKA OTVORU NA CELOU ŠÍŘI STĚNY

POZN.23 U VENKOVNÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ BUDE PRVNÍ NÁSTUPNÍ A POSLEDNÍ VÝSTUPNÍ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ BUDE BAREVNĚ ODLIŠNÝ OD OSTATNÍCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ – OPATŘENÍ VÝSTRAŽNÝMI PÁSKAMI, APOD.

POZN.24 NOVĚ TAŽENÉ POTRUBÍ (VÝFUK) OD DIESEL AGREGÁTU V 1.NP
– NOVÉ POTRUBÍ V DIMENZI DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BUDE NAPOJENO PŘED FASÁDOU NA STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ ODKOUŘENÍ V ÚROVNI 1.NP
– NOVÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NOVÝMI OCHRANNÝMI NÁTĚRY VHODNÉ NA KONSTRUKCE S VYSOKOU TEPLOTOU (VYPALOVACÍ BARVY, APOD.)
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY POTRUBÍ BUDOU I KOTEVNÍ PRVKY – KONZOLY PRO UKOTVENÍ POTRUBÍ DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
– ODSAZENÍ POTRUBÍ OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 100mm (SVĚTLOST MEZI STĚNOU A POTRUBÍ VÝFUKU)

!!! POZOR !!!

– BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO

– STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÉ ZDIVA NADPRAŽÍ A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm

– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

– POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50mm Z BETONU TŘÍDY C20/25-XC1
– U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSKOVÉ OCELI 50/5 mm á 0,5m (HORNÍ PÁSNICE)

–ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ – PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

–PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLENEB, PRŮVLAKŮ, ...)

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRŽENÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ – PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. TABULKY PSV

NOVĚ NAVRŽENÉ VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ – PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. TABULKY PSV

!!! POZOR !!!

Pozn.: Z požárních důvodů budou plochy zateplené soklovými deskami EPS, vytaženy do max. výšky 1000mm. Od této úrovně budou soklové plochy zatepleny minerální izolací.

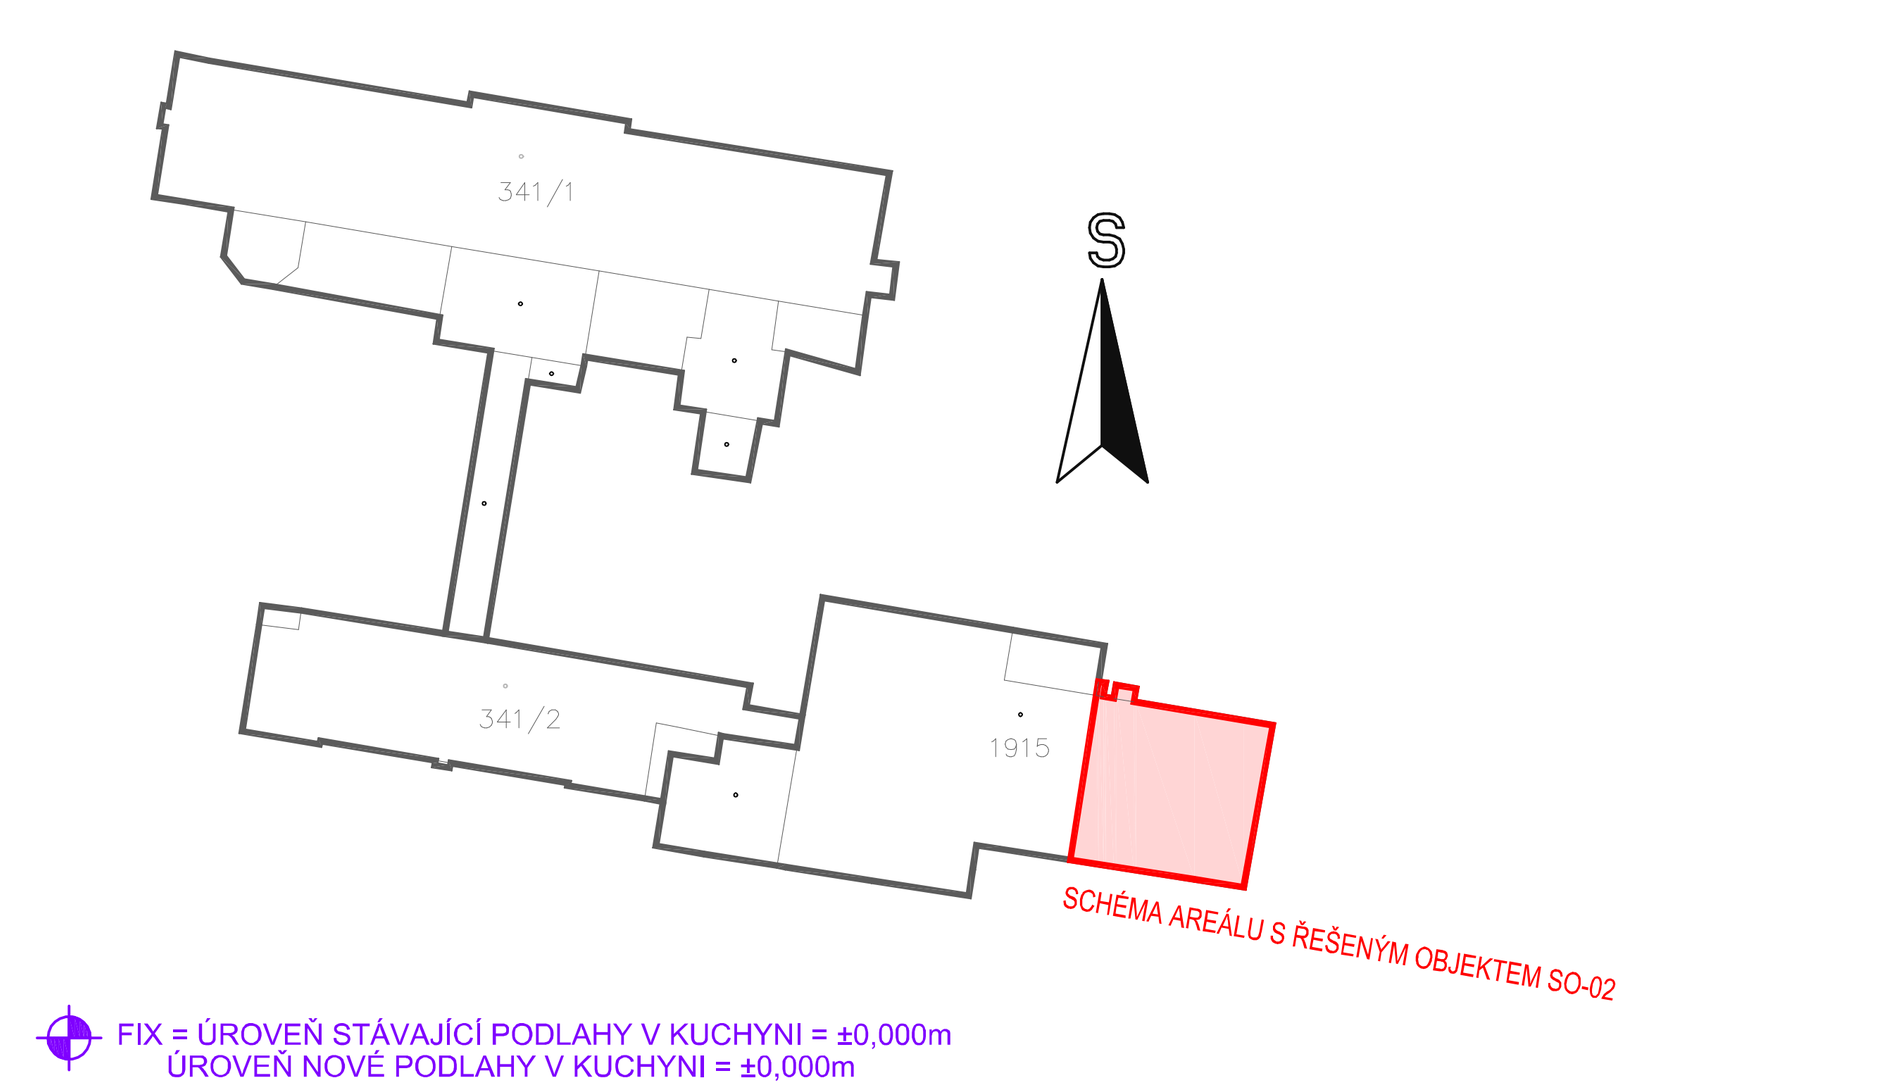

FIX = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m
ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY V č.p.1099				FORMÁT:	16xA4
				DATUM:	06/2018
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	18–029
OBJEKT: SO-02: Přístavba jídelny		ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		MĚŘÍTKO:	1:100
				SOUBOR:	
OBSAH: POHLEDY - technické řešení				Č.VÝKRESU: 1.1.12.02	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA