DETAILY

DETAIL A
– schématický detail atiky

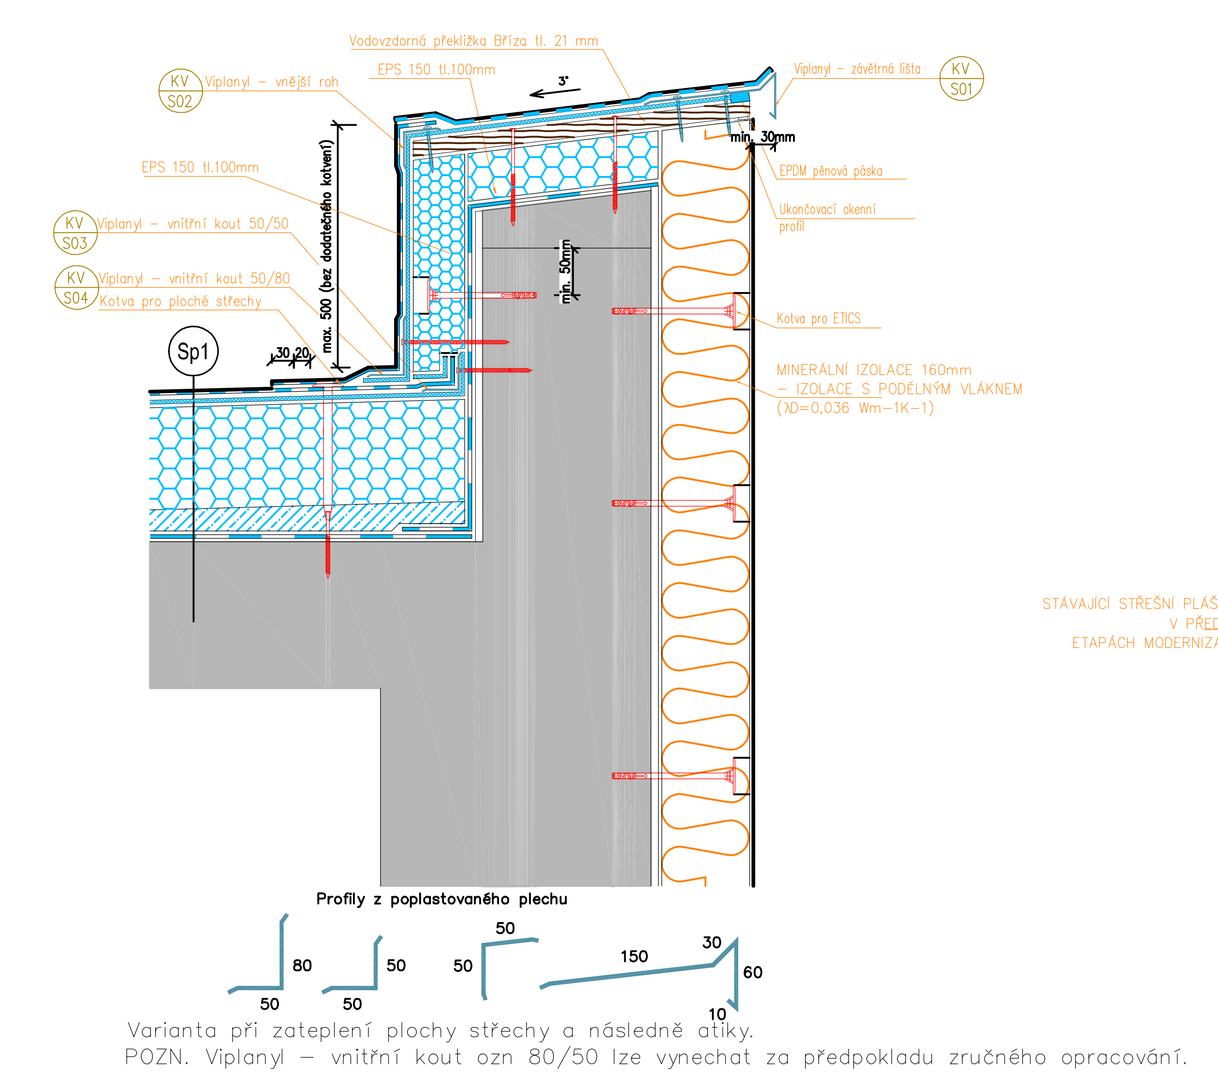

Varianta při zateplení plochy střechy a následně atiky.
POZN. Viplanyl – vnitřní kout ozn 80/50 lze vynechat za předpokladu zručného opracování.

DETAIL B
– schématický detail napojení stávající střešní roviny na svi

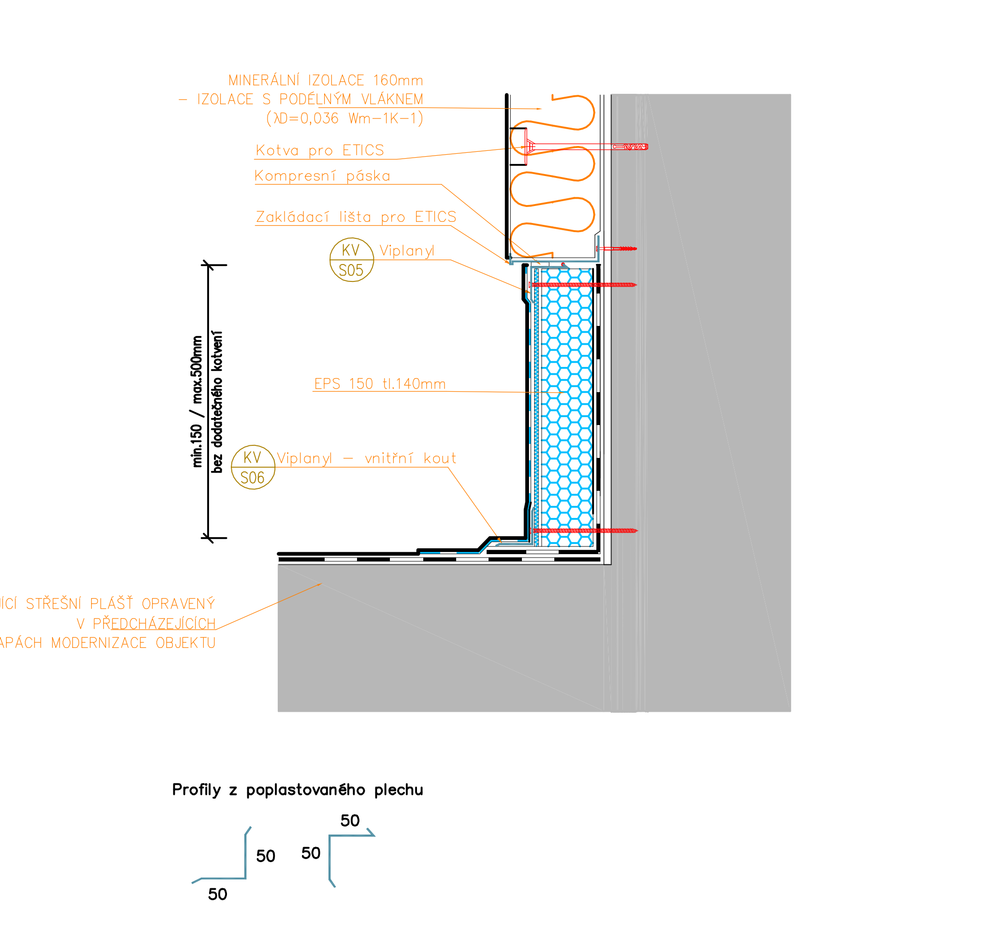

Při provádění ETICS až po provedení konstrukce střechy je nutno detail napojení zabezpečit proti zatečení vytažením hydroizolace na svislou nosnou konstrukci.

DETAIL C
– schématický detail ukončení krytiny u střešního vtoku

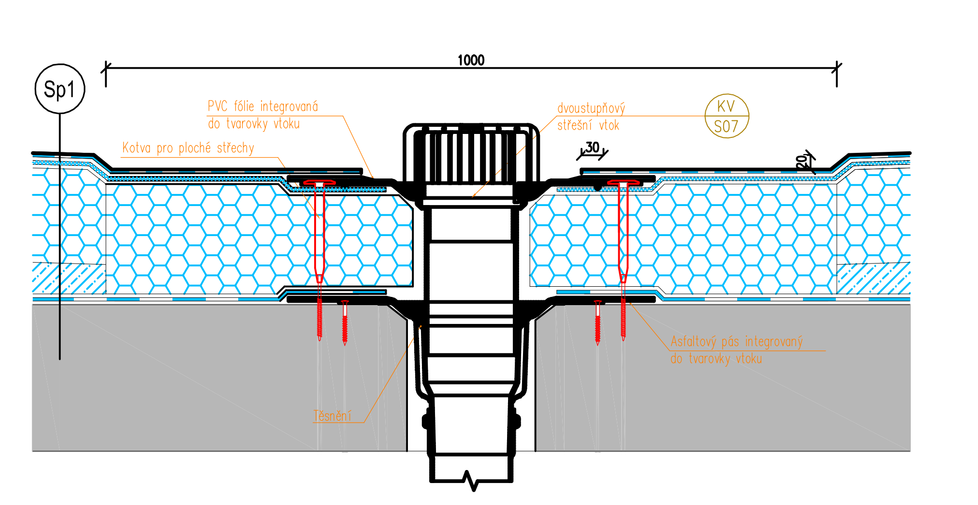

DETAIL D
– schématický detail napojení střešní roviny na svislou zateplenou stěnu

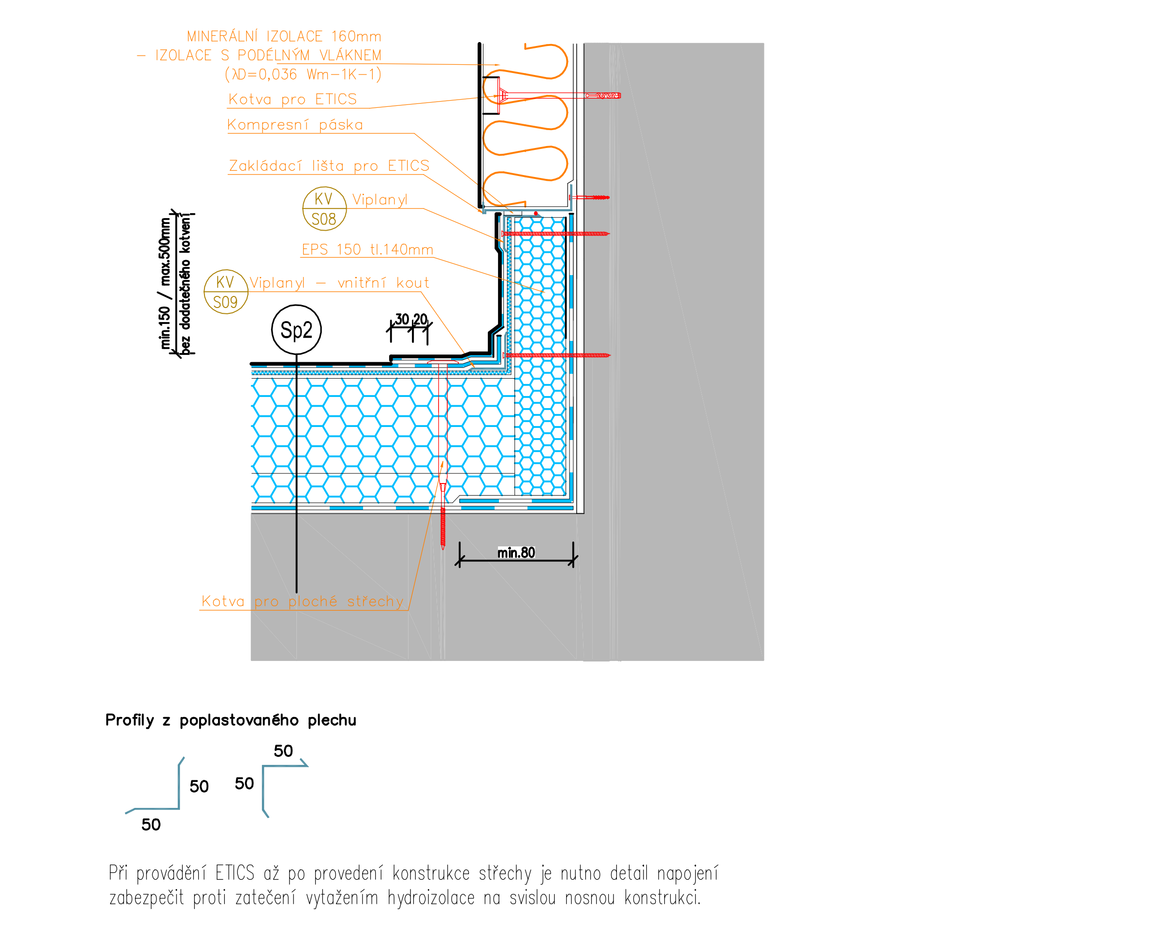

Při provádění ETICS až po provedení konstrukce střechy je nutno detail napojení zabezpečit proti zatečení vytažením hydroizolace na svislou nosnou konstrukci.

DETAIL E
– schématický detail ukončení krytiny u svislé stěny

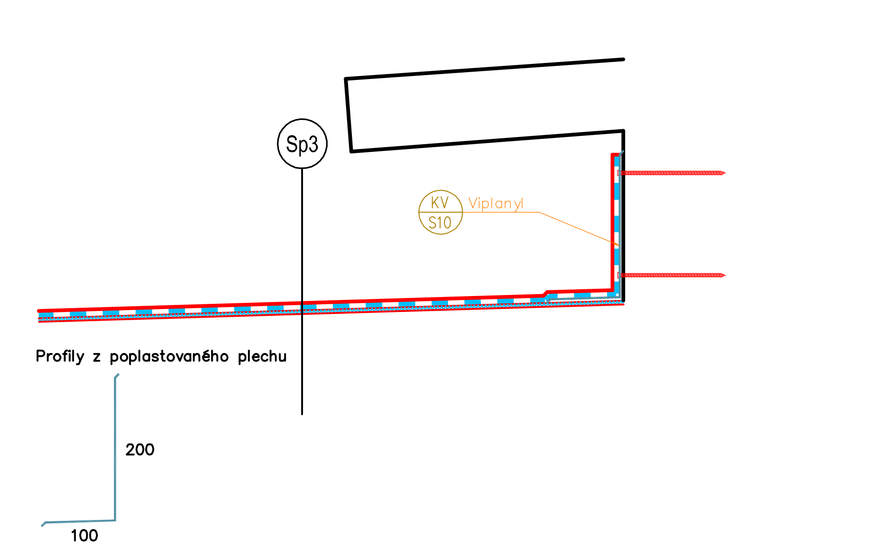

DETAIL F
– schématický detail napojení PVC fólie v ploše střechy

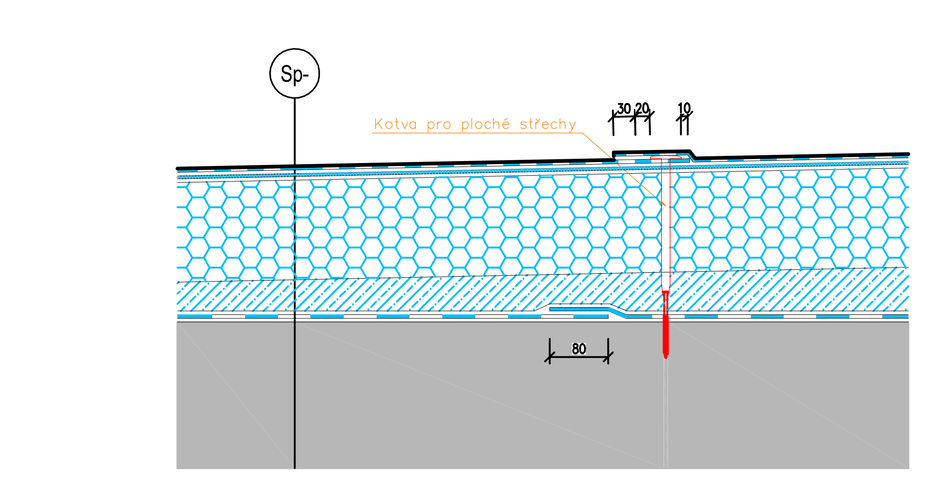

DETAIL G
– schématický detail ukončení krytiny u okapové hrany

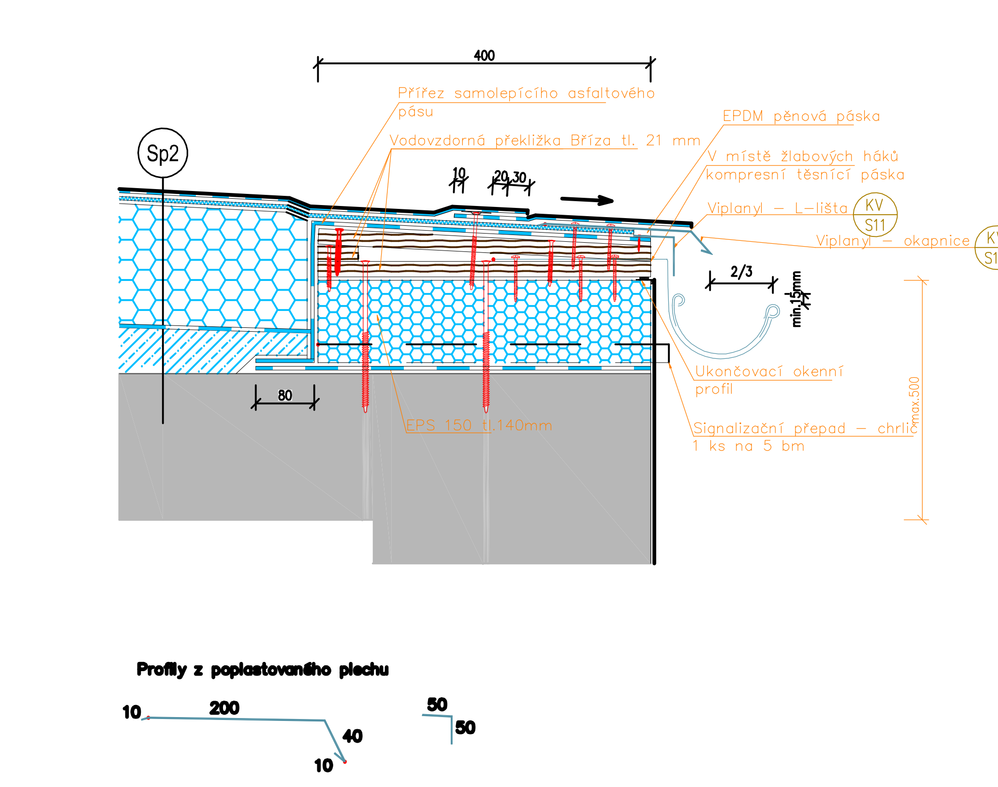

DETAIL I
– schématický detail ukončení krytiny u okapové hrany

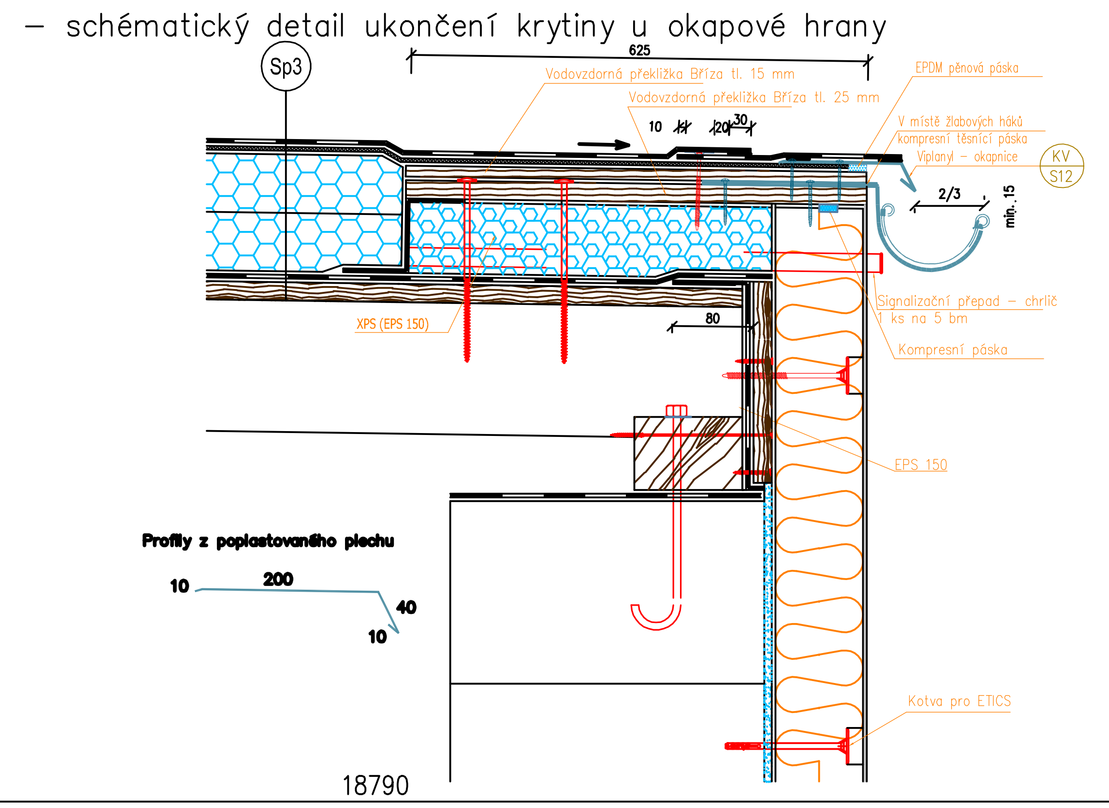

DETAIL H
– schématický detail tubusu pro osazení ventilačních turbín

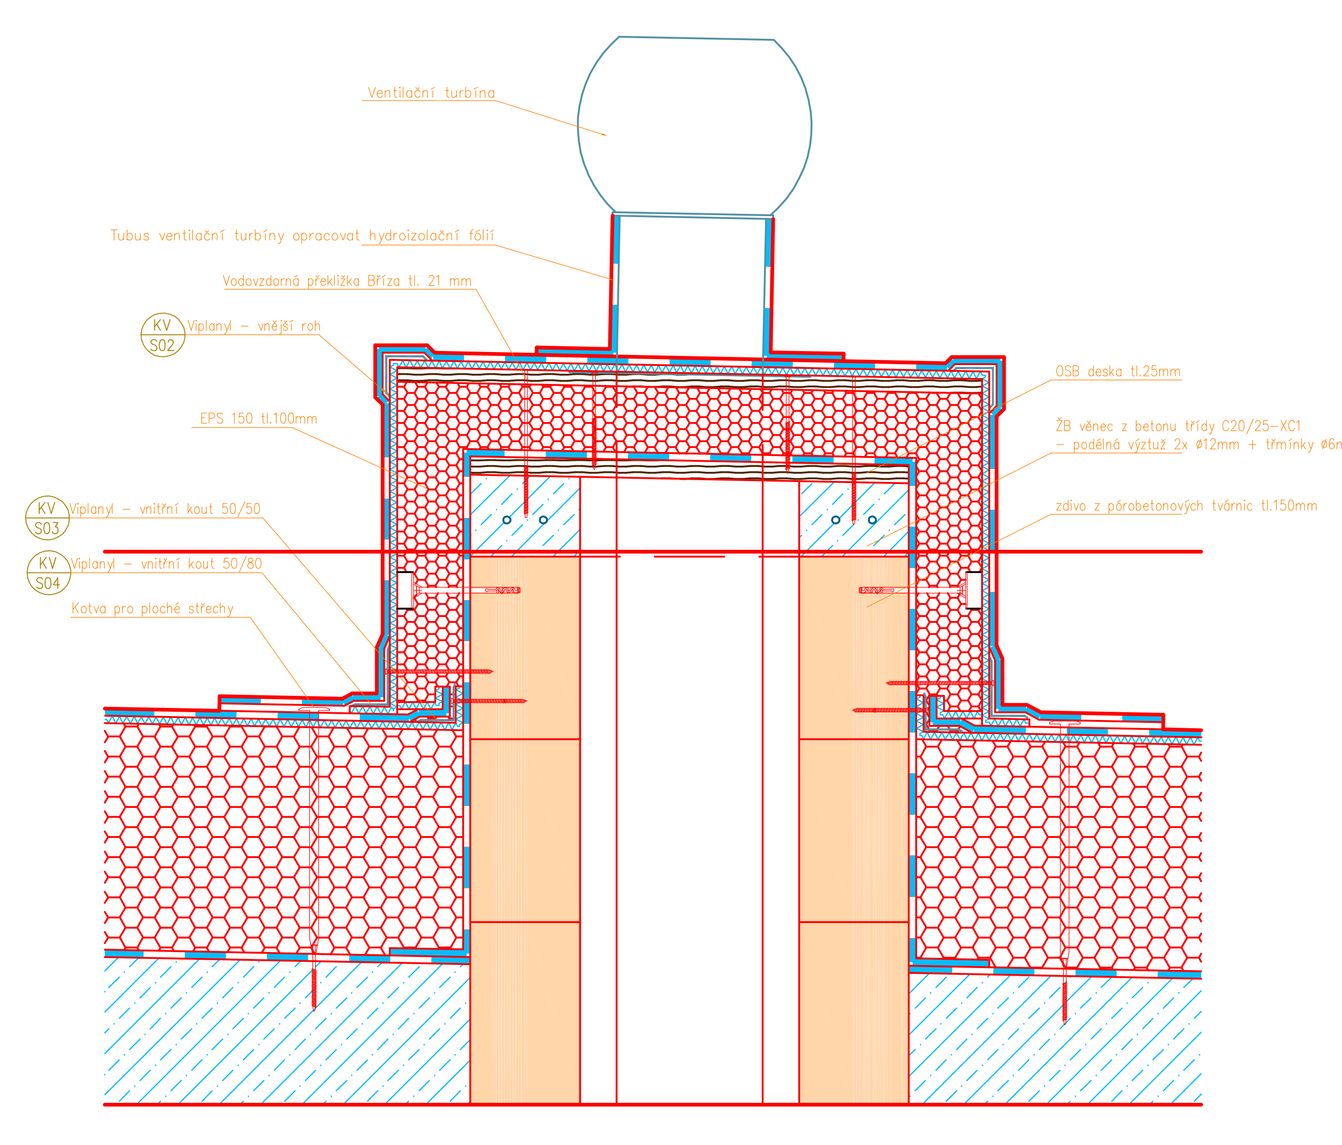

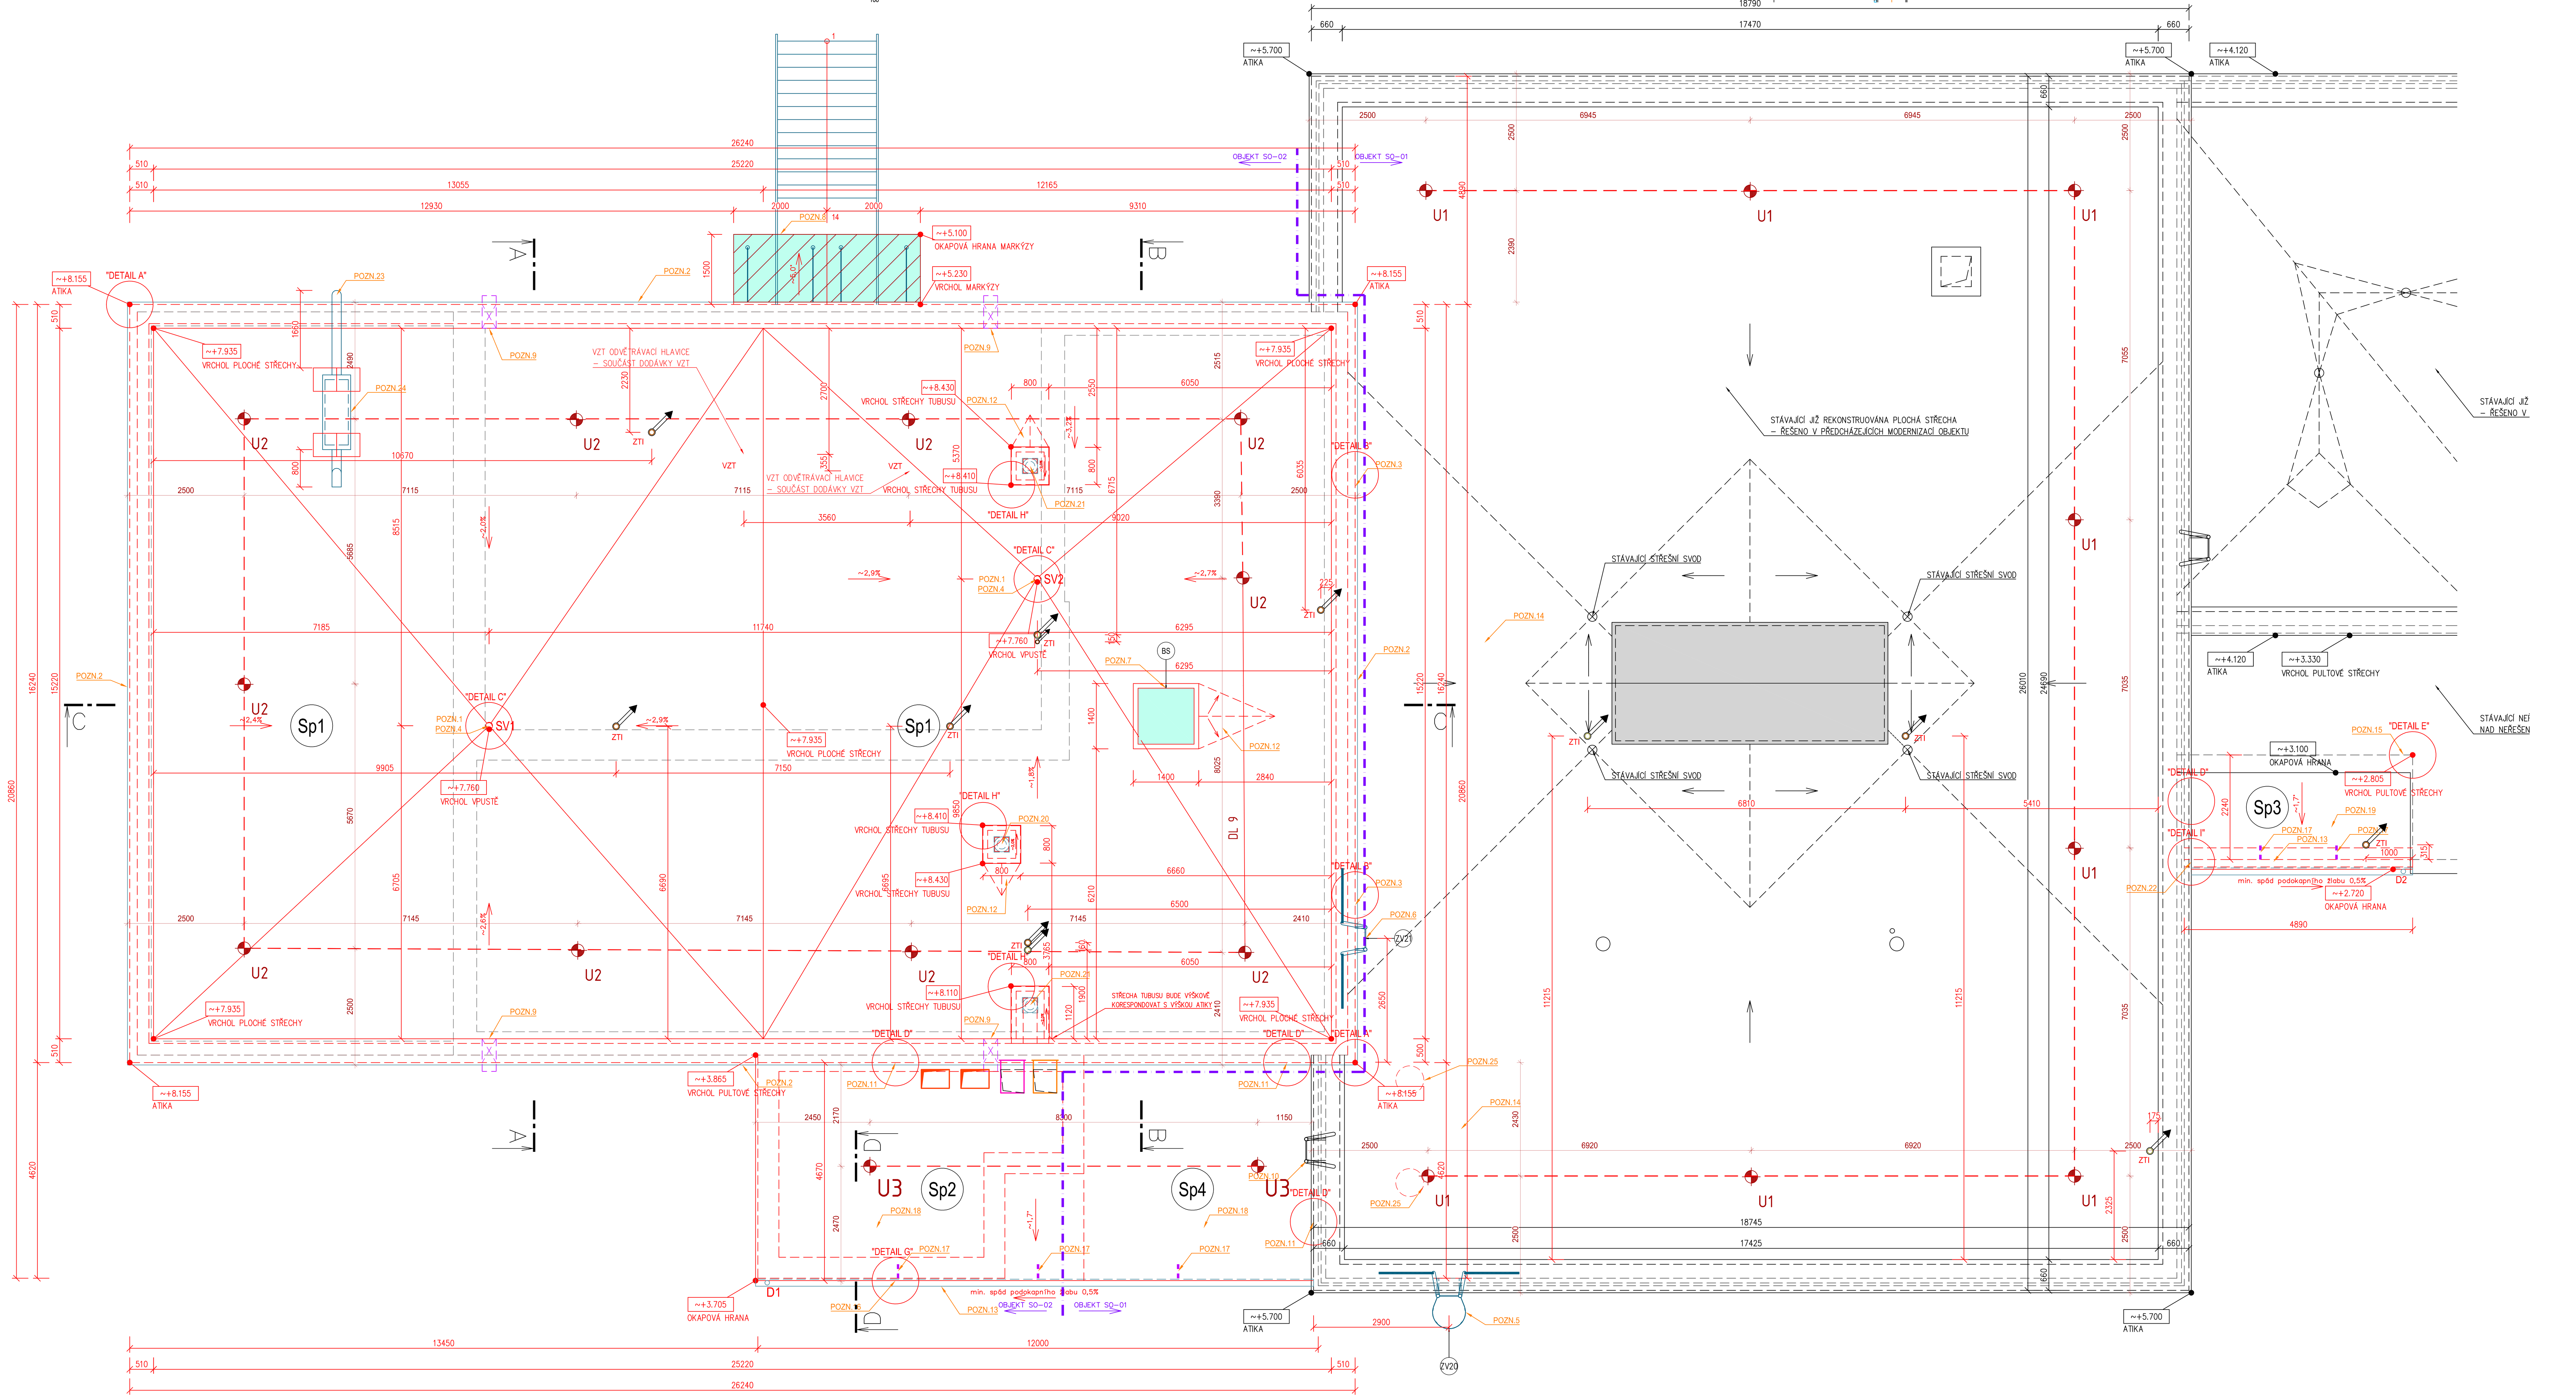

POZNÁMKY

POZN.1 SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTI (VTOKY) VYHŘÍVANÉ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, SOUČÁSTÍ VPUSTI BUDE I OCHRANNÝ KOŠ
– SVISLÝ VTOK TEPELNĚ IZOLOVANÝ – DVOUSTUPŇOVÝ
– SAMOREGULAČNÍ VYHŘÍVÁNÍ: 230V S PŘÍPOJOVACÍM KABELEM

POZN.2 VNĚJŠÍ LÍC ATIKY BUDE UKONČEN SYSTÉMOVÝM KLEMPÍŘSKÝM OPLECHOVÁNÍM – VIPLANYLEM
– DETAIL ATIKY VIZ. DETAIL A – TOHOTO VÝKRESU

POZN.3 DETAIL UKONČENÍ PROVOZNÍ STŘECHY U SVISLÉ STĚNY – VIZ. DETAIL B – TOHOTO VÝKRESU

POZN.4 DETAIL ŘEŠENÍ VTOKU V PLOCHÉ STŘEŠE VIZ. DETAIL C

POZN.5 REVIZNÍ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM BUDE OPATŘEN ODNÍMATELNÝM SPODNÍM DÍLEM (DO v=min.2200mm; max.=3000mm), PROTI PŘÍPADNÉMU VÝLEZU DĚTÍ; ŽEBŘÍK BUDE NAVRŽEN ODBORNOU FIRMOU DLE PLATNÝCH ČSN
– SYSTÉMOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU A OCHRANNÝM KOŠEM
– VÝSTUPNÍ ČÁST ŽEBŘÍKU BUDE PRODLOUŽENA OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM DO DÉLKY 1500mm
– PODROBNÝ NÁVRH ŽEBŘÍKU VIZ. TABULKY PSV

POZN.6 REVIZNÍ ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ MEZI VÝŠKOVÝMI ÚROVNĚMI STŘECH BUDE NAVRŽEN ODBORNOU FIRMOU DLE PLATNÝCH ČSN
– SYSTÉMOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU A OCHRANNÝM KOŠEM
– VÝSTUPNÍ ČÁST ŽEBŘÍKU BUDE PRODLOUŽENA OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM DO DÉLKY 1500mm
– PODROBNÝ NÁVRH ŽEBŘÍKU VIZ. TABULKY PSV

POZN.7 VE STŘEŠNÍ ROVINĚ BUDOU OSAZENY FIXNÍ SVĚTLÍKY
– PODROBNÝ NÁVRH VIZ. TABULKY PSV

– V MÍSTĚ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ BUDOU OSAZENY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI SPÁDOVÉ KLÍNY (V MIN. 5% SPÁDU) OBRÁCENY VE SMĚRU OD SVĚTLÍKU, TAK ABY ZDE NEDOCHÁZELO K DRŽENÍ VODY

POZN.8 CELOPROSKLENÁ MARKÝZA NAD VSTUPEM DO OBJEKTU
– ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM SKLEM
– VYLOŽENÍ: 1500mm
– PŮDORYSNÁ VELIKOST MARKÝZY: 4000x1500mm (VELIKOST POLÍ 2000x1500mm)
– KOTVENÍ MARKÝZY: POMOCÍ NEREZOVÝCH TÁHEL V KOMBINACI S NEREZOVÝMI TERČI UKOTVENÝMI DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
– SPOJE (MEZERY) JEDNOTLIVÝCH POLÍ BUDOU SYSTÉMOVĚ UTĚSNĚNY – TRVALE PRUŽNÝM UV STABILNÍM SILIKONEM, NEBO VHODNÝM SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM – BUDE UPRAVENO KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
– NÁVRH MARKÝZY VČETNĚ ROZSAHU A ZPŮSOBU KOTEVNÍCH PRVKŮ BUDE UPRAVEN DLE STATICKÉHO NÁVRHU DODAVATELE MARKÝZY
– MARKÝZA BUDE DODÁNA VČETNĚ VEŠKERÝCH MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ MONTÁŽ A OSAZENÍ MARKÝZY NAD VSTUP

POZN.9 VE STŘEŠNÍ ROVINĚ BUDOU DO ATIKY ZŘÍZENY PROSTUPY PRO OSAZENÍ SYSTÉMOVÝCH PŘEPADŮ (CHRLIČŮ) O ROZMĚRU 100x300mm
– HRANATÝ CHRLIČ Z PVC S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU; DÉLKA CHRLIČE 700mm BUDE PŘÍPADNĚ NA STAVBĚ DÉLKOVĚ UPRAVENA
– BEZ VYHŘÍVÁNÍ
– MATERIÁL: PVC, BARVA BÍLÁ

POZN.10 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÝ REVIZNÍ ŽEBŘÍK (ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ) NEBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČEN, POŠKOZEN

POZN.11 NAPOJENÍ STŘEŠNÍ ROVINY NA SVISLÉ KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENO FÓLIÍ VYTAŽENOU NA SVISLÉ STĚNY – PODROBNĚJI VIZ. DETAIL D – TOHOTO VÝKRESU

POZN.12 V MÍSTĚ SPÁDOVANÉ STŘECHY A PROSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ STŘEŠNÍ ROVINOU BUDOU ZŘÍZENY ZE SPÁDOVÝCH EPS KLÍNŮ PROTISPÁDY, ZAMEZUJÍCÍ DRŽENÍ DEŠŤOVÉ VODY U PROSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ

POZN.13 OKAPOVÉ ŽLABY, RESP. DEŠŤOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM
– ø OKAPOVÝCH ŽLABŮ 150mm
– ø DEŠŤOVÝCH SVODŮ 100mm
– PŘI MONTÁŽI OKAPOVÉHO SYSTÉMU NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A ZÁSADY VÝROBCE, VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN

POZN.14 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ S POVLAKOVOU KRYTINOU (PVC) BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V MIN. ŠÍŘI 5,0m OD ÚROVNĚ 2.NP ZAKRYT ČISTÝMI OSB DESKAMI TL.15,0mm PODLOŽENÝMI NETKANOU GEOTEXTILIÍ O MIN. OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 g/m2
– ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VLIVEM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
– DEMONTÁŽ DOČASNÉ OCHRANY PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

POZN.15 NAPOJENÍ PULTOVÉ STŘECHY NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ STĚNY BUDE ŘEŠEN KLEMPÍŘSKÝM OPLECHOVÁNÍM – PODROBNÉ ROZKRESLENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ŘEŠENÍ VIZ. DETAIL E TOHOTO VÝKRESU

POZN.16 UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY U OKAPOVÉ HRANY – VIZ. DETAIL G TOHOTO VÝKRESU

POZN.17 U PULTOVÝCH STŘECH BUDOU U OKAPOVÉ HRANY OSAZENY SIGNALIZAČNÍ PŘEPADY – CHRLIČE S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU DN 50mm, DÉLKY 500mm

POZN.18 V PLOŠE STŘECHY BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ ZACHYTÁVAČE SNĚHU S INTEGROVANOU MANŽETOU HYDROIZOLACE – BARVA SVĚTLE ŠEDÁ

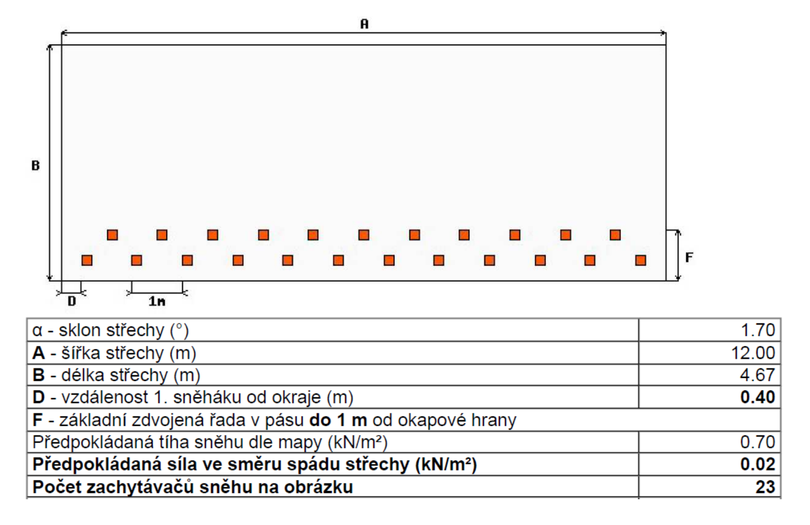

α - sklon střechy (°)	1.70
A - šířka střechy (m)	12.00
B - délka střechy (m)	4.67
D - vzdálenost 1. sněháku od okraje (m)	0.40
F - základní zdvojená řada v pásu do 1 m od okapové hrany	
Předpokládaná tíha sněhu dle mapy (kN/m²)	0.70
Předpokládaná síla ve směru spádu střechy (kN/m²)	0.02
Počet zachytávačů sněhu na obrázku	23

POZN.19 V PLOŠE STŘECHY BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ PLECHOVÉ ZACHYTÁVAČE SNĚHU S INTEGROVANOU MANŽETOU HYDROIZOLACE – BARVA SVĚTLE ŠEDÁ

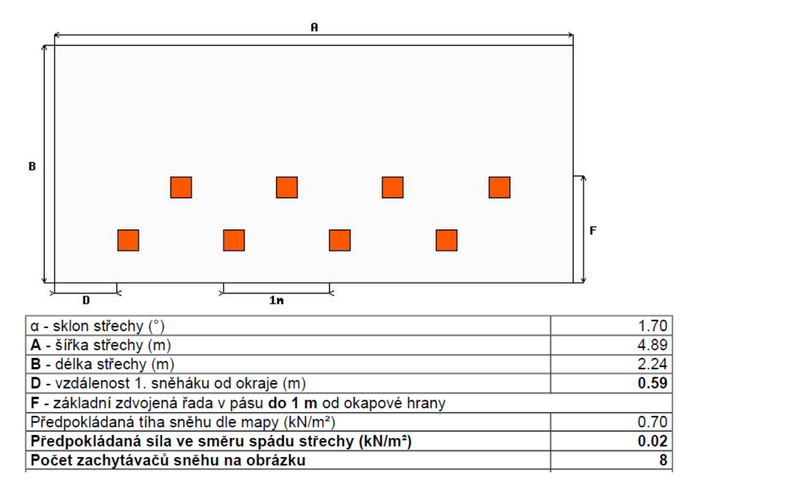

α - sklon střechy (°)	1.70
A - šířka střechy (m)	4.89
B - délka střechy (m)	2.24
D - vzdálenost 1. sněháku od okraje (m)	0.59
F - základní zdvojená řada v pásu do 1 m od okapové hrany	
Předpokládaná tíha sněhu dle mapy (kN/m²)	0.70
Předpokládaná síla ve směru spádu střechy (kN/m²)	0.02
Počet zachytávačů sněhu na obrázku	8

POZN.20 VE STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDEN PROSTUP ø200mm PRO ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
– PROSTUP BUDE Z VRCHNÍ STRANY ZAKRYT MŘÍŽKOU (TAHOKOVEM) S VYTAŽENÍM PROSTUPU DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KDE BUDE UKONČEN SYSTÉMOVOU VENTILAČNÍ TURBÍNOU DN200
– PROSTUP BUDE ZŘÍZEN NA PROTILEHLÉ STRANĚ OD POHONU VÝTAHU
– PODROBNÝ NÁVRH ŠACHTY VIZ. DETAIL H TOHOTO VÝKRESU

POZN.21 VE STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDEN PROSTUP ø200mm PRO ODVĚTRÁNÍ "SANAČNÍCH KANÁLŮ" PŘI VNITŘNÍM LÍCI NOSNÝCH KONSTRUKCÍ V 1.PP
– PROSTUP BUDE UKONČEN VE STŘEŠNÍ ROVINĚ SYSTÉMOVOU VENTILAČNÍ TURBÍNOU DN200
– PODROBNÝ NÁVRH ŠACHTY VIZ. DETAIL H TOHOTO VÝKRESU

POZN.22 UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY U OKAPOVÉ HRANY – VIZ. DETAIL I TOHOTO VÝKRESU

POZN.23 NOVĚ TAŽENÉ POTRUBÍ (VÝFUK) OD DIESEL AGREGÁTU V 1.NP
– NOVÉ POTRUBÍ V DIMENZI DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BUDE NAPOJENO PŘED FASÁDOU NA STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ ODKOUŘENÍ V ÚROVNI 1.NP
– NOVÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NOVÝMI OCHRANNÝMI NÁTĚRY VHODNÉ NA KONSTRUKCE S VYSOKOU TEPLOTOU (VYPALOVACÍ BARVY, APOD.)
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY POTRUBÍ BUDOU I KOTEVNÍ PRVKY – KONZOLY PRO UKOTVENÍ POTRUBÍ DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
– OSAZENÍ POTRUBÍ OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 100mm (SVĚTLOST MEZI STĚNOU A POTRUBÍ VÝFUKU)

POZN.24 ZPĚTNĚ VRÁCENÝ TLUMIČ VÝFUKU DIESEL AGREGÁTU OPATŘENÝM NOVÝMI OCHRANNÝMI NÁTĚRY VHODNÝ NA KONSTRUKCE S VYSOKOU TEPLOTOU (VYPALOVACÍ BARVY, APOD.)
– KONCOVKA VÝFUKU ZA TLUMIČEM BUDE PROVEDENA VE TVARU "S"
– TLUMIČ VÝFUKU BUDE OSAZEN NA BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x50mm (CELKEM 4ks) ZAJIŠŤUJÍCÍ ROZNESENÍ TLUMIČE NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI

POZN.25 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH 2ks VÝDECHŮ VZT VČETNĚ ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ STROPNÍ / STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ
– PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮMĚR PROSTUPU cca ø600mm
– NAVRTÁNÍ 4ks ROXORŮ DO OSTĚNÍ PROSTUPŮ ZA POUŽITÍ CHEMICKÉ KOTVY
– K VÝZTUŽI BUDE PŘIVAŘENA SÍŤ ø 6mm, OKA 100/100mm
– PODŠALOVÁNÍ PROSTUPU + VYPLNĚNÍ PROSTUPU BETONEM TŘÍDY C20/25–XC1
– DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY, TEPELNÉ IZOLACE, GEOTEXTILIE, PVC FÓLIE
– JEDNOTLIVÁ SOUVRSTVÍ KCE STŘECHY BUDOU DŮKLADNĚ PROPOJENA SE STÁVAJÍCÍ SKLADBOU STŘECHY

– SPÁDOVÉ KLÍNY U PROSTUPŮ STŘEŠNÍ ROVINOU, APOD. MUSÍ BÝT NAVRŽENY DO PROTI SPÁDU, ABY DOŠLO K ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY OD PROSTUPŮ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

!!! POZOR !!!

– BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO

– STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTI NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZDIVA NADPRAŽÍ A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm

– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

– POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50mm Z BETONU TŘÍDY C20/25–XC1
– U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSKOVÉ OCELI 50/5 mm á 0,5m (HORNÍ PÁSNICE)

–ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ – PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

!!! PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OBJEKTU !!! PŘI POKLÁDCE STŘEŠNÍ KRYTINY NUTNO DBÁT VEŠKERÝCH MONTÁŽNÍCH POKYNŮ VÝROBCE

– PŘI ZHOTOVENÍ PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘECHY NUTNO DBÁT VEŠKERÝCH POKYNŮ VÝROBCE

– VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ PLÁŠTĚM NUTNO OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY; PROSTUPY NUTNO ŘÁDNĚ IZOLOVAT, TAK ABY NEDOŠLO K PRONIKÁNÍ POVRCHOVÉ VODY DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (KONSTRUKCE)

– VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU DLE PLATNÉ ČSN

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- Sp- STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ – PODROBNÝ POPIS SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA OKAPOVÉHO SYSTÉMU, STŘEŠNÍCH VTOKŮ

SV1 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE
SV2 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE

NOVĚ NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ SVODY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
– OKAPOVÝ SYSTÉM BUDE SYSTÉMOVOU DODÁVKOU VČETNĚ VEŠKERÝCH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ A ŽLABOVÝCH HÁKŮ
– BARVA OKAPOVÉHO SYSTÉMU BUDE SJEDNOCENA S OSTATNÍMI KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY A BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA

D1 – ø100mm; DÉLKA ~5,3m; MATERIÁL – POZINK. PLECH + HB POLYESTER; ZAÚSTĚN DO NAVRHOVANÉHO GEIGRU

D2 – ø100mm; DÉLKA ~4,2m; MATERIÁL – POZINK. PLECH + HB POLYESTER; ZAÚSTĚN DO NAVRHOVANÉHO GEIGRU

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

- PLOCHY NEUMOŽŇUJÍCÍ POCHŮZNOST
- U1 – Kotvící bod TSL–500–BSR10–A, délka 500 mm — 8ks
- U2 – Kotvící bod TSL–500–HD10, délka 500 mm — 10ks
- PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANO TL.6mm (1 ÚSEK) — 9m CELKEM
- DL XX OZNAČENÍ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN XX – ČÍSELNÁ HODNOTA DÉLKY 1ks LANA V m
- MONTÁŽNÍ LANO
- 1,2,... POŘADOVÉ ČÍSLO KOTVÍCÍHO BODU

POZN.:
SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305

KOTVÍCÍ BODY MEZI SVĚTLÍKY SLOUŽÍ POUZE PRO ÚDRŽBU SVĚTLÍKŮ. TYTO BODY NESLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO OKRAJE STŘECHY!

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PADOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD

!!! POZOR !!!
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM V PŮDORYSE STŘECHY NENÍ BRÁN JAKO MONTÁŽNÍ VÝKRES
– POLOHA KOTVÍCÍCH PRVKŮ BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ DODAVATELE KOTEVNÍCH PRVKŮ, KTERÝ MUSÍ ZPRACOVAT MONTÁŽNÍ A KOTEVNÍ PLÁN

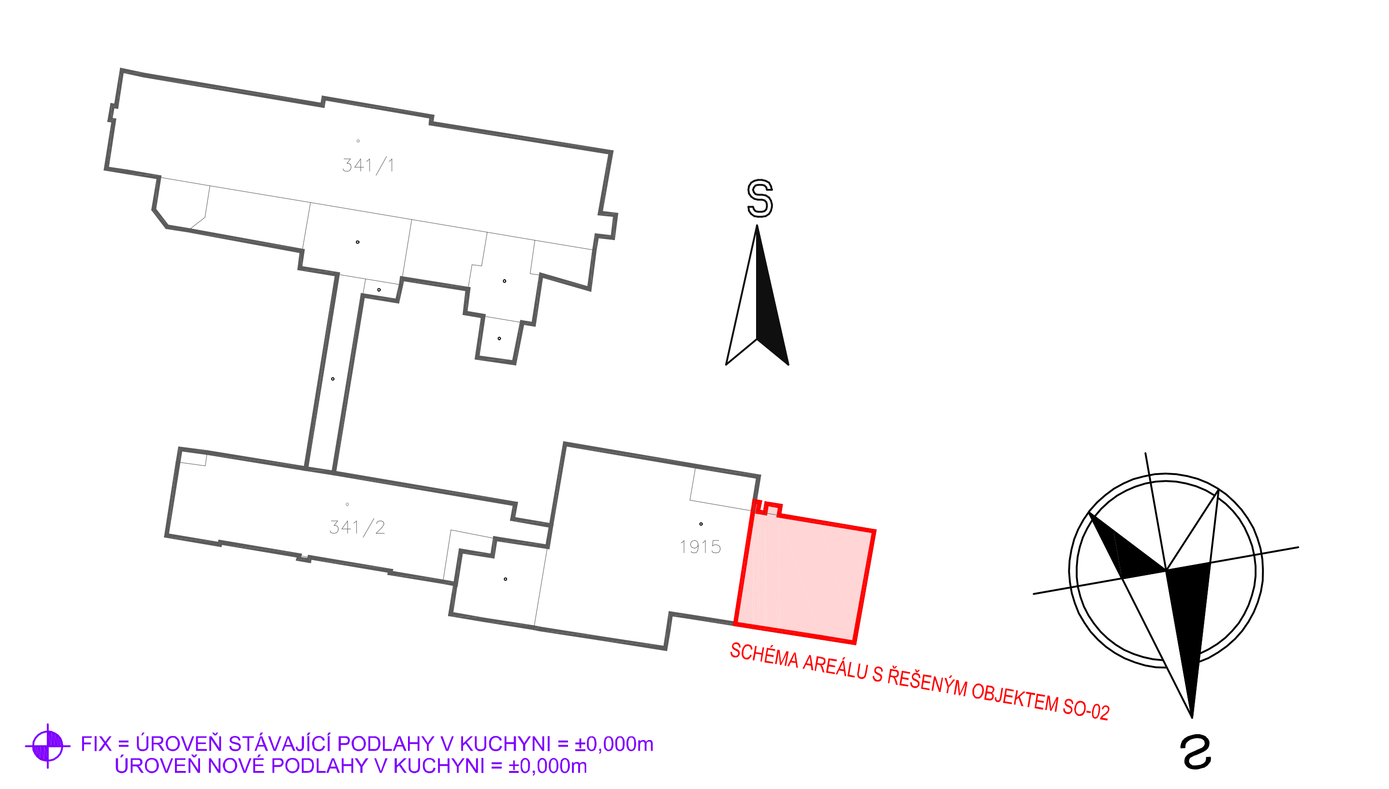

FIX = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m
ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod	PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL: VALENTA		AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ		ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ – OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY V č.p.1099			FORMÁT: 24xA4
			DATUM: 06/2018
			STUPEŇ PD: DÚR+DSP+DPS
			Č. ZAKÁZKY: 18–029
OBJEKT: SO-02: Přístavba jídelny	ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		MĚŘÍTKO: 1:50
			SOUBOR:
OBSAH: PŮDORYS STŘECHY - navrhovaný stav			Č.VÝKRESU: 1.1.10 02
			Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA