



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Doslo 14 -12- 2018
Č.j.: 2299

2

VÁŠ DOPIS / ZE DNE 14.11.2018
ČÍSLO SPISU S-MUCB 73538/2018/vyj.
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 78546/2018
VYŘIZUJE Ilona Tučimová
TELEFON 321 612 182
EMAIL tucimova@cesbrod.cz
DATUM 10.12.2018

Ing. Jan Šinták, I.P.R.E.
P.O.BOX 179
260 21 Karlovy Vary

s vyjádřením

Závazné stanovisko

Městský úřad Český Brod, OŽPZ, nakládání s odpady, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako dotčený orgán státní správy, příslušný podle § 136 odst. 1, písm. b, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád),

vydává

pro účely stavebního řízení k níže uvedené akci ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí
závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – z hlediska nakládání s odpady

subjektu: **Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 281 02 Český Brod**

zastoupený: **Ing. Jan Šinták, I.P.R.E., P.O.BOX 179, 260 21 Karlovy Vary**

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a s ustanovením § 79 odst. 4 zákona o odpadech, ve kterém

souhlasí

s realizací akce: **Intenzifikace ČOV Český Brod na pozemcích parc. č. 784/3, 784/1, 679/18, 487/10, 487/12, 487/13, 782/1, 782/3, 487/14, 487/16v k. ú. Liblice u Českého Brodu**

Investor: **Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 281 02 Český Brod**

Místo realizace: **p.č. 784/3, 784/1, 679/18, 487/10, 487/12, 487/13, 782/1, 782/3, 487/14, 487/16 k. ú. Liblice u Českého Brodu**

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností, vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y.

Pozn.: (více info. [www.cesbrod.cz/Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Nakládání s odpady- požadavky na investora](http://www.cesbrod.cz/Úřad/Odbory/Odbor%20životního%20prostředí%20a%20zemědělství/Dokumenty%20ke%20stažení/Formuláře%20ke%20stažení-Odpady%20a%20ovzduší/Nakládání%20s%20odpady-požadavky%20na%20investora)).

Odůvodnění:

Žádostí doručenou dne 14.11.2018 požádal investor Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 281 02 Český Brod, zastoupený: Ing. Jan Šinták, I.P.R.E., P.O.BOX 179, 260 21 Karlovy Vary, MěÚ Český Brod, OŽPZ jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení ve výše uvedené věci. Jedná se o vydání závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. Tato žádost byla podána v souladu s § 37 odst. 1 a 2 správního řádu a byla podložena:


- Žádostí o vydání ZS

- PD – zpracovatel: zodpovědný projektant: Ing. Jan Šinták, ČKAIT: 0300286, zpracována 09/2018

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

Městský úřad Český Brod (2)
odbor životního prostředí
P. O. B. 179
260 21 Karlovy Vary



oprávněná úřední osoba
Ilona Tučimová
odborný referent na úseku odpadů

Rozdělovník:

- Ing. Jan Šinták, I.P.R.E., P.O.BOX 179, 260 21 Karlovy Vary – s vyjádřením
- MěÚ Český Brod, Stavební úřad – GINIS



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

2

VÁŠ DOPIS / ZE DNE 14.11.2018
ČÍSLO SPISU S-MUCB 73538/2018/ŽP/Kad
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 73924/2018
VYŘIZUJE Kadeřábková Olga
TELEFON 321612180
EMAIL kaderabkova@cesbrod.cz
DATUM 10.12.2018

Ing. Jan Šinták, I.P.R.E.
P.O.BOX 179
260 21 Karlovy Vary

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.	
Číslo	1 4 -12- 2018
Č.j.	2507

Město Český Brod

"Žádost o vyjádření k intenzifikaci ČOV Český Brod na pozemcích parc. č. 784/3, 784/1, 679/18, 487/10, 487/12, 487/13, 782/1, 782/3, 487/14, 487/16v k. ú. Liblice u Českého Brodu."

Podáním ze dne **14.11.2018** jste Městský úřad Český Brod - odbor životního prostředí a zemědělství, požádali o vyjádření k výše uvedené akci.

Městský úřad Český Brod - odbor ŽPZ, podává následující vyjádření s platností dva roky od data vydání:

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181):
bez připomínek

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech, **nemáme námitek.**

Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno pod č.j.: MUCB 78546/2018 dne 10.12.2018.

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), **nemáme námitek.**

Pro realizaci akce platí následující podmínka:

1/ Investor – dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).

2/ Intenzifikací čistírny odpadních vod dojde k navýšení její stávající kapacity (do 10 000 EO), na 14 000 EO. Jedná se o stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příl. 2, bod 2.7. Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel.

O vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší **je třeba požádat v souladu s § 11, odst. 2 Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPZ.**

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje Ing. Lenka Kučerová, tel: 321 612 184):

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že jelikož se jedná o čistírnu odpadních vod o velikosti nad 10000 EO je povolení stavby i povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje dle § 107 odst. 1 písmeno k, x vodního zákona.

Dle § 107 odst. 2 vodního zákona jsou krajské úřady dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 a vydávají

závazné stanovisko ve věcech týkajících se jejich působnosti.


Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):

Jde o trvalé odnětí půdy pro nezemědělské účely a je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), který je nezbytný k vydání příslušného opatření stavebního úřadu. Příslušným orgánem k vydání těchto souhlasů je MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě předložených žádostí, včetně náležitostí, uvedených v § 9 odst. 6 zákona a § 6 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., - příloha č. 5. Formulář žádosti je přiložen k vyjádření.

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183):

bez připomínek

Městský úřad Český Brod ③
odbor životního prostředí
a zemědělství
náměstí Husovo 70, PSČ 282 01

Ing. Rostislav Vodička v.r., 
vedoucí OŽPZ
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF

za účelem :
Žádáme o udělení souhlasu k ☐ trvalému, nebo ☐ dočasnému odnětí půdy ze ZPF
na pozemku parc.č. v k.ú.
výměra celého pozemku stávající kultura
plocha předpokládaného záboru zemědělské půdy (ZPF)
zastav.plochy.....
zpevněné plochy.....
Zbytek pozemku bude využíván jako zahrada: ano ne
Jméno žadatele
Přesná adresa, PSČ.....
Mobil. telefon ☐ pevná linka ☐

K žádosti přikládám tyto doklady :

1. Situační výkres - okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s vyčíslením záboru ZPF v m².
2. Vyjádření příslušné obecní samosprávy k zamýšlené stavbě z hlediska územně plánovací dokumentace.
3. Vyjádření všech vlastníků dotčeného pozemku, pokud nejsou totožní s osobou žadatele.
4. Výpočet odvodů za odnětí, kontakt (tel.č.) na zpracovatele výpočtu
5. Předběžnou bilanci skryvky s návrhem na její využití (uvést množství skryvané ornice v m³ a hloubku skryvané ornice v cm, u podnikatelského záměru smlouva o využití ornice, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatření, zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.
6. Předložení fotodokumentace kopané sondy
7. Má – li jít o dočasné odnětí, je nutno uvést dobu odnětí a přiložit plán následné rekultivace dotčené plochy.
8. Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.

Čestné prohlášení

S vědomím rizika vyplývajícího ze zákona č. 500/2004 Sb. a zákona ČNR č. 200/90 Sb. (zrušení rozhodnutí a pokuta) čestně prohlašuji, že :
stavba je ☐ není ☐ stavěna (nebude využita) k účelům podnikání.

rodné číslo (IČO) plátce odvodů za vynětí půdy ze ZPF.....

Podáno dne

podpis žadatele (razítko)
.....

Poznámky :

- vyžádané doklady Vám nebudou vráceny zpět, proto budete – li je potřebovat pro další jednání, pořídte si kopie
- potřebujete – li, aby vaše žádost byla vyřízena včas, musí být doklady kompletní.



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

2

Spisová značka: S-MUCB 3739/2019/OŽPZ-Kad
Číslo jednací: MUCB 12556/2019
Vyřizuje: Olga Kadeřábková
Telefon: 321612180
e-mail: kaderabkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 01.03.2019

201.1.1 A 15

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

Došlo - 6 -03- 2019

Č.j.: 364

SOUHLAS

K ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZE ZPF

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), jako věcně příslušný podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, kterou dne 17.1.2019 podalo

Město Český Brod, odbor rozvoje, IČO 00235334, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod, které zastupuje Ing. Jan Šinták - I.P.R.E., IČO 11386096, Kolová č.p. 2, 360 01 Karlovy Vary 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 9 odst. 8 „zákona“

souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

na pozemcích parc. č. 483/32, 486/3, 483/38, 483/41, 486/6, 486/7, 679/11, 487/6, 487/7, 487/10, 487/16, 679/12, 679/18, 486/15, 486/9, 679/20, 483/33, 486/11, 486/17, 486/18, 487/12, 487/28, 679/23, 486/24, 486/23 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu.

Parcela	výměra KN /m ² /	druh	účel	výměra odnětí /m ² /	trvale - dočasně	ochrana	Odvod Kč	BPEJ
483/32 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	525	trvalý travní porost	vodní hospodářství - čOV	525	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
483/32 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	376	trvalý travní porost	vodní hospodářství - čOV	376	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	20200
483/33 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	244	trvalý travní porost	vodní hospodářství - čOV	244	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
483/33 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	152	trvalý travní porost	vodní hospodářství - čOV	152	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	20100

483/38 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	41	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	41	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
483/41 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	30	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	30	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/11 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	15	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	15	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/15 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	28	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	28	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/17 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	11	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	11	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/18 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	3	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	3	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/23 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	6	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	6	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/24 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	11	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	11	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/3 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	20	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	20	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/6 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	23	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	23	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/7 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	2	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	2	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
486/9 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	60	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	60	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
487/10 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	443	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	443	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
487/12 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	331	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	331	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
487/16 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	1817	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	1 817	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
487/28 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	7	trvalý travní	vodní hospodářství - ČOV	7	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600

		porost						
487/6 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	23	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	23	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
487/7 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	6	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	6	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
679/11 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	33	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	33	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
679/12 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	56	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	56	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
679/18 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	214	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	214	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
679/20 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	218	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	218	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
679/23 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	200	trvalý travní porost	vodní hospodářství - ČOV	200	trvale	I. třída ochrany	0,- Kč	25600
Celkem odnětí:				4 895			0,- Kč	


Účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější:

- Souhlas k odnětí půdy ze ZPF k intenzifikaci čistírny odpadních vod byl udělen z důvodu, že záměr je řešen v souladu se schváleným územním plánem obce Český Brod. Zároveň je řešen v souladu s § 4 zákona, kdy se jedná o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v nezbytných případech a je nutné přihlížet k podmínkám tohoto ustanovení.
- Stavba je umístěna ve stávajícím oploceném areálu ČOV, jedná se o legislativní nápravu dotčeného stavu.
- K dočasnému záboru v daném případě nedochází.

V zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tyto podmínky odnětí:

- 1) Před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad provedení skřívky kulturní vrstvy půdy do hloubky 15 cm na pozemku parc. č. 487/16 po ploše 9 m² pro stavbu dmychadel pro regeneraci a uskladňování nádrže kalu. Množství skryté ornice v tomto případě bude 1,35 m³. Ornice bude využita na úpravy pozemku, vyrovnání terénních nerovností a zhodnocení půdních poměrů na pozemcích ČOV.
- 2) Na zbylých pozemcích nebude provedena skřívka ornice, jedná se o legislativní nápravu dotčeného stavu.

- 3) V souladu s ustanovením § 11a, odst. 1 písm. f) zákona **nebude** za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem intenzifikace čistírny odpadních vod předepsán finanční odvod.

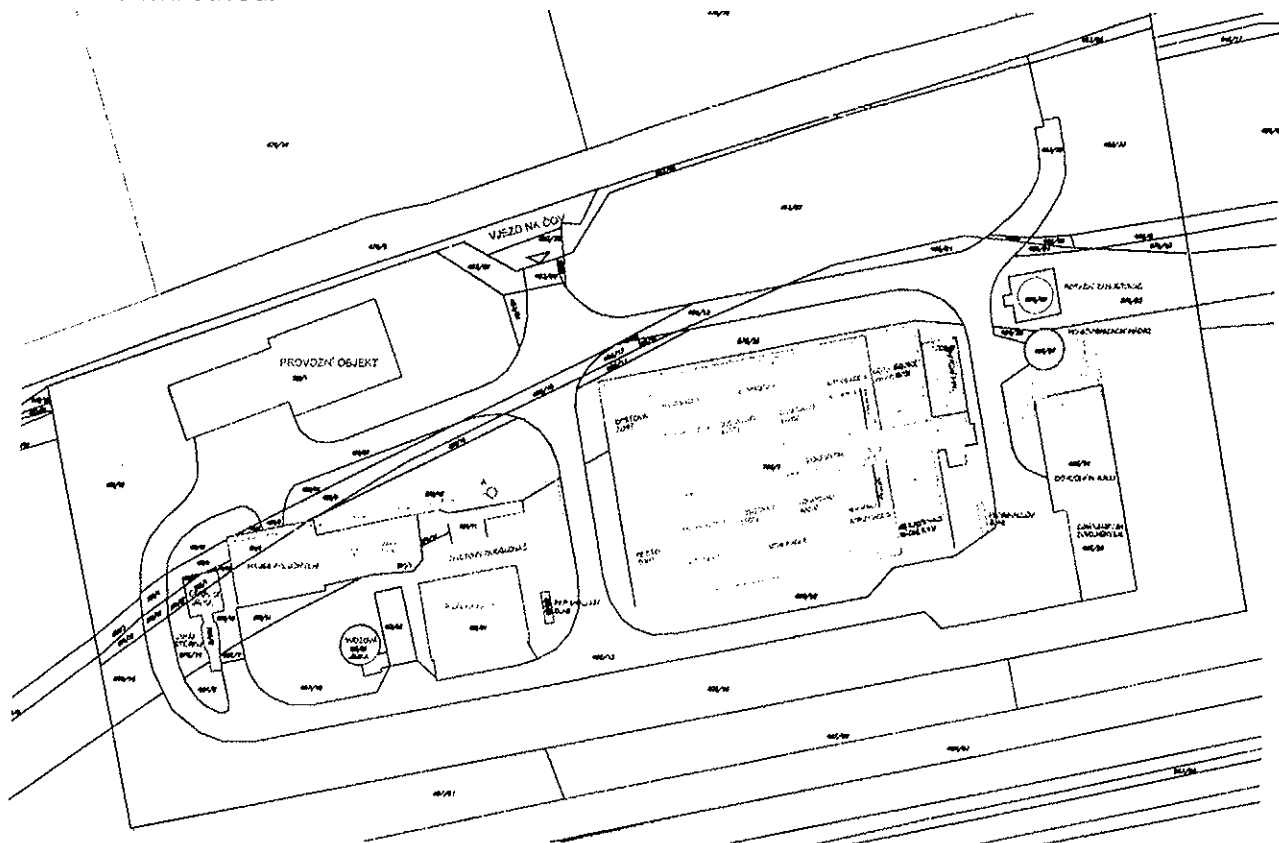

Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před tímto zahájením.

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF je tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

Platnost vydaného souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF je totožná s platností rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon)

Odůvodnění:

Dne 17.1.2019 obdržel Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy ochrany ZPF v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona žádost o trvalé odnětí části zemědělského pozemku ze ZPF.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- údaje katastru nemovitostí o pozemku, jehož se navrhované odnětí půdy týká
- zakres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
- výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy
- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jeho hospodárného využití
- výsledky pedologického průzkumu (kopané sondy)
- informace o tom, jaké následné řízení podle zvláštních právních předpisů bude následovat

Na základě posouzení předložených podkladů dospěl Městský úřad Český Brod, orgán státní správy ochrany ZPF k závěru, že vynětím části výše uvedeného zemědělského pozemku za účelem intenzifikace čistírny odpadních vod a za předpokladu splnění výše uvedených podmínek nebudou dotčeny zájmy ochrany ZPF, proto vydává tento souhlas.


Poučení:

Na udělený souhlas se nevztahují předpisy o správním řízení. Rovněž neřeší vlastnické ani majetkoprávní vztahy.

Souhlas vydávaný podle tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas, společný souhlas anebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu a není správním rozhodnutím.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti obsahu závazného stanoviska je možné směřovat odvolání podané proti rozhodnutí, které bude na základě tohoto závazného stanoviska vydáno.

Městský úřad Český Brod ③
odbor životního prostředí
a zemědělství
náměstí Husovo 70 PSČ 282 01

Ing. Rostislav Vodička v.r. 
vedoucí odboru ŽPZ
Za správnost vyhotovení Olga Kadeřábková

Obdrží:

Ing. Jan Šinták - I.P.R.E., P.O.BOX č.p. 179, 360 01 Karlovy Vary 1
Městský úřad Český Brod, IČO 00235334, odbor stavební a územního plánování, náměstí Husovo č.p. 70,
282 01 Český Brod



Městský úřad Český Brod

Odbor stavební a územního plánování – památková péče
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

3

Spis. zn. S-MUCB 73539/2018/OSÚP-Kad
Č.j. MUCB 74389/2018
Vyřizuje: Žaneta Kadlecová
Telefon: 313 036 101
Český Brod, dne 19. 11. 2018

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Došlo 22 -11- 2018
Č.j.: 2113

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 14. 11. 2018 žádost od žadatele:

Město Český Brod, Bc. Jakub Nekolný, IČO 00235334, náměstí Husovo č. p. 70, 282 01 Český Brod,
které zastupuje:

Ing. Jan Šinták I.P.R.E., IČO 11386096, Kolová č.p. 2, 360 01 Karlovy Vary 1

ve věci: PD Intenzifikace ČOV Český Brod, na pozemcích parc. č. 487/10, 487/12, 487/13, 487/14, 487/16, 679/18, 782/1, 782/3, 784/1, 784/3 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu.

Z hlediska státní památkové péče je

PD Intenzifikace ČOV Český Brod

přípustná při dodržení následujících připomínek:

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.

Ing. Radana Marešová v. r.
vedoucí odboru - odbor stavební a územního plánování,
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení Adam Turecký

Městský úřad Český Brod
odbor stavební
a územního plánování
-8-

Obdrží:

Ing. Jan Šinták I.P.R.E., P.O.BOX 179, 360 21 Karlovy Vary



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

4

SPIS Č.j.: S- MUCB 73537/2018
Č.j.: MUCB 73670/2018/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 14. 11. 2018

Ing. Jan Šinták
P.O.BOX 179
Karlovy Vary
360 21

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Dělo 19 -11- 2018
Č.j.: 2163

Věc: vyjádření k PD pro sloučené ÚŘ a SP stavby "Intenzifikace ČOV Český Brod"

Na základě předložené žádosti o stanovisko k předloženému projektu pro sloučené ÚŘ a SP stavby "Intenzifikace ČOV Český Brod", odbor dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod, jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil stavbu a její dopad na nutnou ochranu okresní silniční sítě a sděluje následující:

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci nemáme z našeho hlediska žádných připomínek, neboť se stavba nedotýká zájmů ochrany okresní silniční sítě, ani sítě místních komunikací. Stavbou bude dotčena pouze neveřejně přístupná účelová komunikace v oploceném areálu ČOV.

Ing. Jan Pohunek
vedoucí odboru

Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
tel. 321 612 196, fax 321 612 203



Městský úřad Český Brod

Odbor stavební a územního plánování
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

5

Spis. zn. S-MUCB 73543/2018/OSÚP-Špl
Č. j. MUCB 74518/2018
Vyřizuje: Bc. Marek Šplíchal
Telefon: 321 612 139
Český Brod, dne 20. 11. 2018

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Dato 22 -11- 2018
Č.j.: 2182

VIJÁDŘENÍ

Městský úřad Český Brod, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 14.11.2018 podal:

I.P.R.E. projekční a inženýrská kancelář, P.O. BOX č.p. 179, 360 01 Karlovy Vary 1

ve věci: žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování k záměru **intenzifikace ČOV Český Brod**

s d ě l u j e,

že: dle obsahu předložené PD se nejedná o záměr vyvolávající změnu v území, proto nevyžaduje a nepodléhá vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Bc. Marek Šplíchal v. r.
odborný pracovník úřadu územního plánování,
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení Adam Turecký

Úřad územního plánování
Český Brod

Obdrží:

I.P.R.E. projekční a inženýrská kancelář, P.O. BOX č.p. 179, 360 01 Karlovy Vary 1

Váš dopis zn.:
Ze dne: 09.11.2018

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.
Kolová 2
360 21 Karlovy Vary

Spis. zn.: S- KHSSC 60287/2018
Č. j.: KHSSC 60287/2018

Vyřizuje: Pajerová
Tel.: 321 751 013
E-mail: michaela.pajerova@khsstc-ko.cz

Datum: 16.11.2018

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Úst. 22 -11- 2018
Č.j.: 2145

Projektová dokumentace akce „PD intenzifikace ČOV Český Brod“ - závazné stanovisko
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti stavebníka – Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod - zastoupeného na základě plné moci Ing. Janem Šintákem, I.P.R.E., Kolová 2, Karlovy Vary, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako orgán místně příslušný podle § 82 odst.1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení stavby „PD intenzifikace ČOV Český Brod“ v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu toto **z á v a z n é s t a n o v í s k o**:

S předloženým návrhem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení stavby „PD intenzifikace ČOV Český Brod“ **s e s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Dne 13.11.2018 byla doručena KHS k posouzení projektová dokumentace k intenzifikaci biologické linky stávající ČOV. Čistírna je umístěná za městem – v okolí se nenachází žádná obytná zástavba. Hygienické zázemí pro pracovníky zůstává stávající – nemění se.

Projekt 02-04/2018 zpracoval J. Bíba, Ing. T. Darivčák a Ing. J. Šinták, 09/2018.

Koncepce intenzifikace biologické linky představuje především zásah do uspořádání aktivačního procesu a dále úpravy technicky velmi problematické dodávky vzduchu do jednotlivých aerovaných sekcí ČOV. Pro účely intenzifikace je navržen aktivační proces na bázi D-R-D-N systému, který je modifikací současného R-D-N systému.


V případě D-R-D-N systému je do denitrifikační sekce DI přiváděn proud vratného kalu z dosazovacích nádrží a část odpadních vod. Po průchodu sekci DI natéká vratný kal a část odpadních vod do aerobní sekce regenerace. Ze sekce regenerace odtéká směs aktivovaného kalu a části odpadní vody do sekce denitrifikace DII, která je umístěna v hlavním proudu, a do které je dále zaústěn proud zbylých odpadních vod a proud interní recirkulace aktivační směsi z konce nitrifikace N. Po průchodu sekci DII natéká aktivační směs do nitrifikační sekce N.


Nově v rámci intenzifikace bude realizována :

- čerpací jímka,
- rozdělovací objekt,
- dmychadla pro regeneraci a uskladňovací nádrže kalu,
- výměna stávajících dmychadel pro nitrifikaci,
- míchadla v denitrifikaci I,
- aerační elementy pro regeneraci a nitrifikaci I,
- výměna stávajících aeračních elementů v nádržích nitrifikace a uskladňovacích nádrží kalu za nová,
- rozvaděč.

Projektová dokumentace byla posouzena z hlediska platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Výkres Celkový situační výkres č. C3. ponechávám v dokumentaci KHS.


Ing. Jana Motýlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Kolín



Rozdělovník

Adresát + PD

KHS Stř. kraje, ÚP Kolín – HOK



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

7

Ev. č. KO - 31 - 2/2019/PD

Kolín 15. 1. 2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/PD

Ing. Jan Šinták - I.P.R.E.
P.O.BOX 179
360 21 Karlovy Vary

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Dne 18 -01- 2019
Č.j. 100

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: nprap. Ing. Pavel Kruliš, tel.: 950 885 161, e-mail: pavel.krulis@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k. ú. 622737 Český Brod /č. parc. 784/3, 784/1, 679/18, více parc. č.
Název stavby : Intenzifikace ČOV Český Brod
Stavebník : Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Předložená dokumentace : Dokumentace pro stavební povolení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 10. 1. 2019** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,


SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ludmila Davidová, ČKAIT 0301141,1/2019).
- Dokumentace pro stavební povolení (Ing. Jan Šinták, ČKAIT 0300286, 09/2018).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

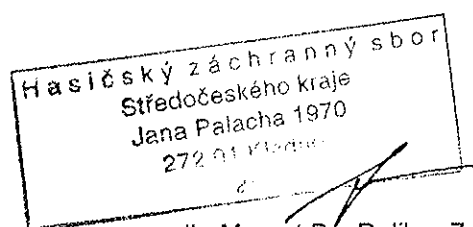

plk. Mgr. et Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Dělo 3 1 -10- 2018
Ci 2016

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Sp.zn. 8922/73668/2018-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 29. října 2018

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Ing. Jan Šinták I.P.R.E.
P.O.BOX 179

360 01 Karlovy Vary

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
PD Intenzifikace ČOV Český Brod, k.ú. Liblice u Českého Brodu
K čj. 1577/2018

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po odborném vyhodnocení záměru Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební


záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ředitele Odboru správy nemovitého majetku v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682, fax. 973 245 628


Ing. Eliška Machová
rada

oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp.zn. 8922/73668/2018-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
IČO: 60162694



DISTRIBUCE

9

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
Číslo 1 0 -12- 2018
Č.j.: 2290

Ing. Jan Šinták - I.P.R.E.
P.O.POX 179
Karlovy Vary
360 01 KARLOVY VARY



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

001101262133

VYŘIZUJE / LINKA

Zdeněk Říha / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín 6. 12. 2018

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 7. 11. 2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod 282 01
2. Název stavby: PD Intenzifikace ČOV Český Brod
3. Parc. číslo: 784/1, 679/18, 784/3, 487/10, 487/12, 487/13, 782/1
4. Kat. území: Liblice u Českého Brodu
4. Předložené podklady: žádost, situační plánec
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: 0100971553

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

- nadzemní vedení 22kV linky VN2533 BROVAL (dále jen VN) v rozsahu ochranného pásma 10m na každou stranu od krajního vodiče nadzemního vedení,
- kabelové vedení 22kV linky VN2528 ŠKOLA (dále jen KVN) v rozsahu ochranného pásma 1m na každou stranu kabelového vedení,

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

(nehodící se škrtněte)

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Č: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | záložní adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guðenerova 2577/19, PSČ 326 00

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle dodané projektové dokumentace.
4. Parkovací stání a stání pro odpad nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.
5. Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.
6. Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
7. Při budování plynovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,10 m. Kabely NN uložit do chrániček přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Křížené kabely NN při výkopové práci nutno vyvěsit. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m.
8. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.
9. Základy všech doplňkových stavebních objektu (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
10. Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení. V případě bezzákladového oplocení nebudou sloupky oplocení umístěny blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení. Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno nad trasou podzemních vedení (mimo kolmého křížení). V případě kolmého křížení základu oplocení s podzemním vedením bude provedena mechanická ochrana stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Veškeré části vedení, přípojek musejí být přístupné.

11. Oplocení v prostoru ochranného pásma nebude vyšší než 2 metry (bude provedeno oplocení, po kterém nelze chodit). Vodivé oplocení v ochranném pásmu VN 22kV bude samostatně uzemněno. V případě výstavby oplocení, dojde-li k zaplacení zařízení distribuční soustavy, stavebník vybuduje v oplocení plotovou vjezdovou bránu (min. šířky 4 metry). Oplocení bude provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl zajištěn nepřetržitý přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a. s. (plotovou vjezdovou bránu zajistit uzamykacím systémem spol. ČEZ Distribuce, a.s.). Veškeré části vedení, přípojek musejí být přístupné.
12. Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a DTS tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru.
13. V ochranném pásmu el. vedení nebude vysazena doprovodná zeleň – porosty přesahující (i časem) výšku 3m!
14. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky!
15. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
16. Nesmí dojít k rozšíření komunikací pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky.
17. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
18. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
19. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
20. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
21. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
22. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
23. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

24. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
25. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
26. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.


Při dotčení nemovitosti DSO- V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem to před započítím stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

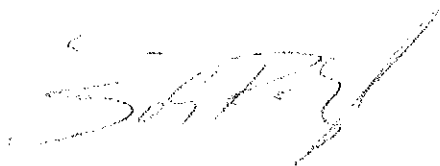

Radomír Šolc
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. ~~Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic~~
(nehodící se škrtněte)



Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

Číslo 3 0 -04- 2019

Č.j.: 639

Ing. Jan Šinták - I.P.R.E.

NAŠE ZNAČKA

0101103708

VYŘÍZENO DNE

30.04.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Intenzifikace ČOV Český Brod

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101103708 ze dne 30.04.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 31.10.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'		střet	
Nadzemní sít'		střet	

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

	sít' pro elektronickou komunikaci
Podzemní sít'	
Nadzemní sít'	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	



DISTRIBUCE

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních energetických zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury





Platí pouze se sdělením číslo 0101103708.

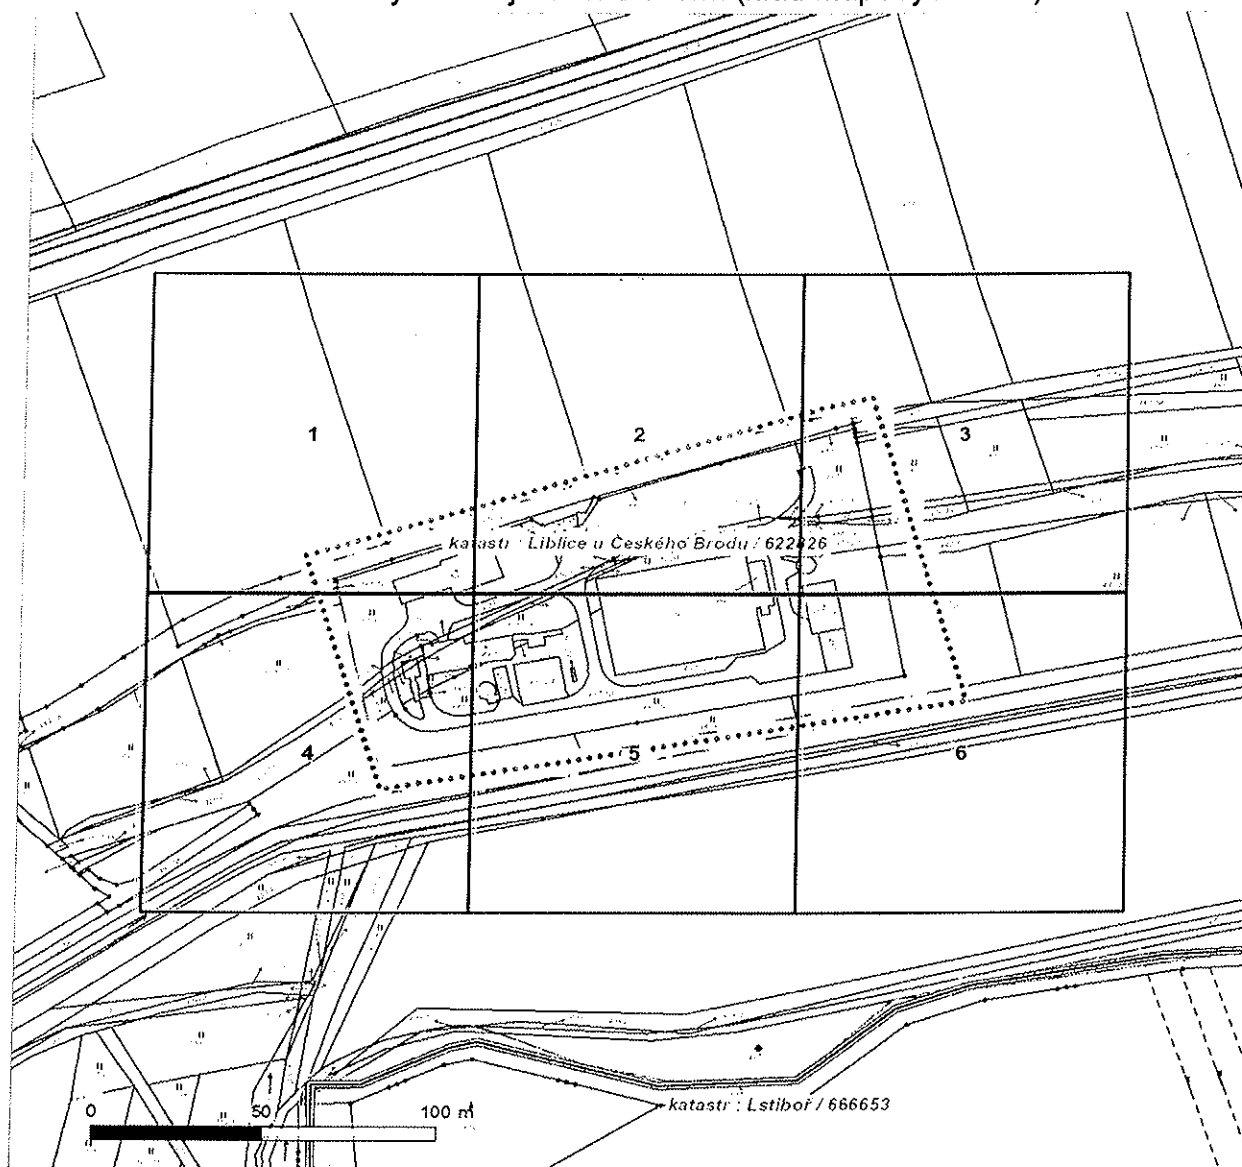Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA		
— Podzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - stožárová	— Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- - - Nadzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - zděná	— Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
— Podzemní vedení VN do 35 kV	 Transformovna (nad 52 kV)	— HDPE trubka
— Podzemní vedení VVN 110 kV	— Probíhající investice ČEZ Distribuce	Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi
■ Nadzemní vedení VVN 110 kV	 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	— Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
— NN přívod odběratele	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	— Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
— Zařízení technické infrastruktury	— Hranice katastrálního území	— Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
— Cizí energetické vedení		— Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
... Zájmové území		— Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
		— Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101103708.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

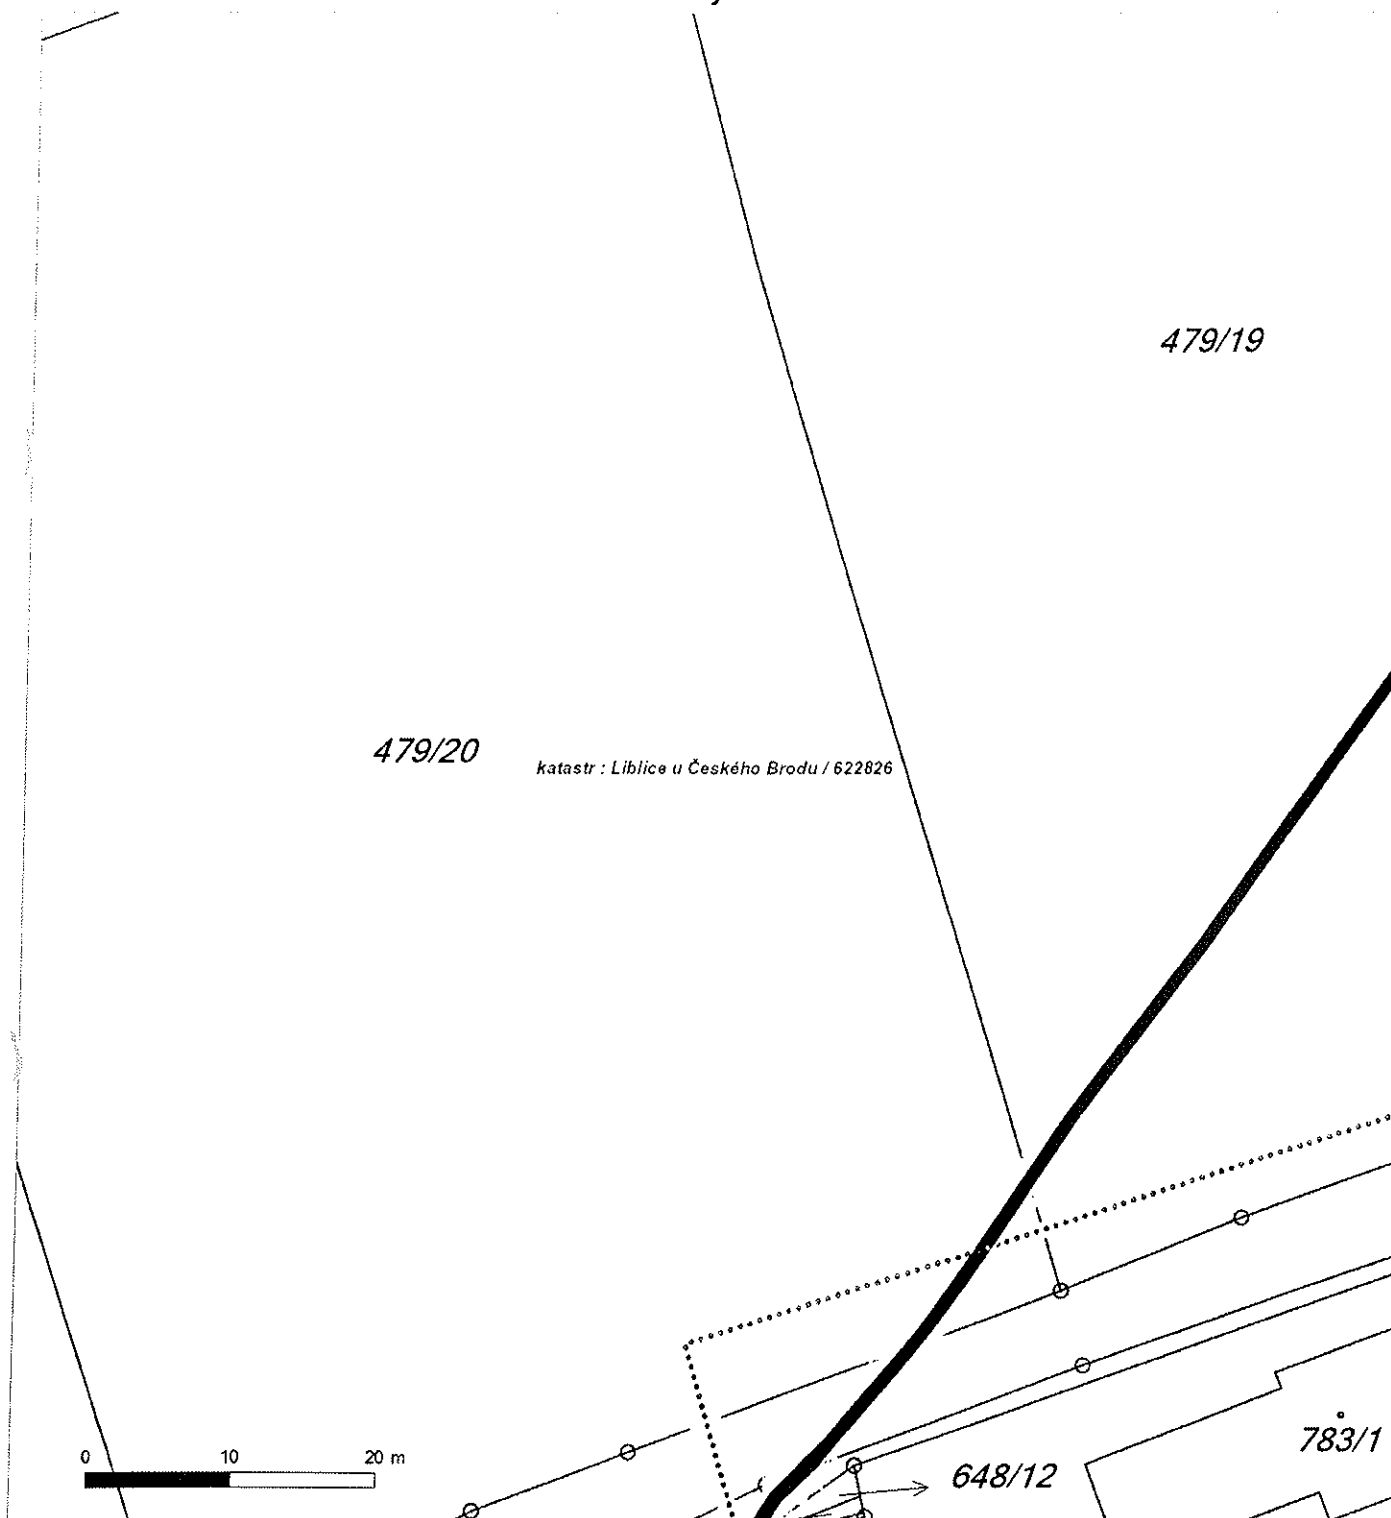

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



DISTRIBUCE


Platí pouze se sdělením číslo 0101103708.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

479/18

katastr : Liblice u Českého Brodu / 622826

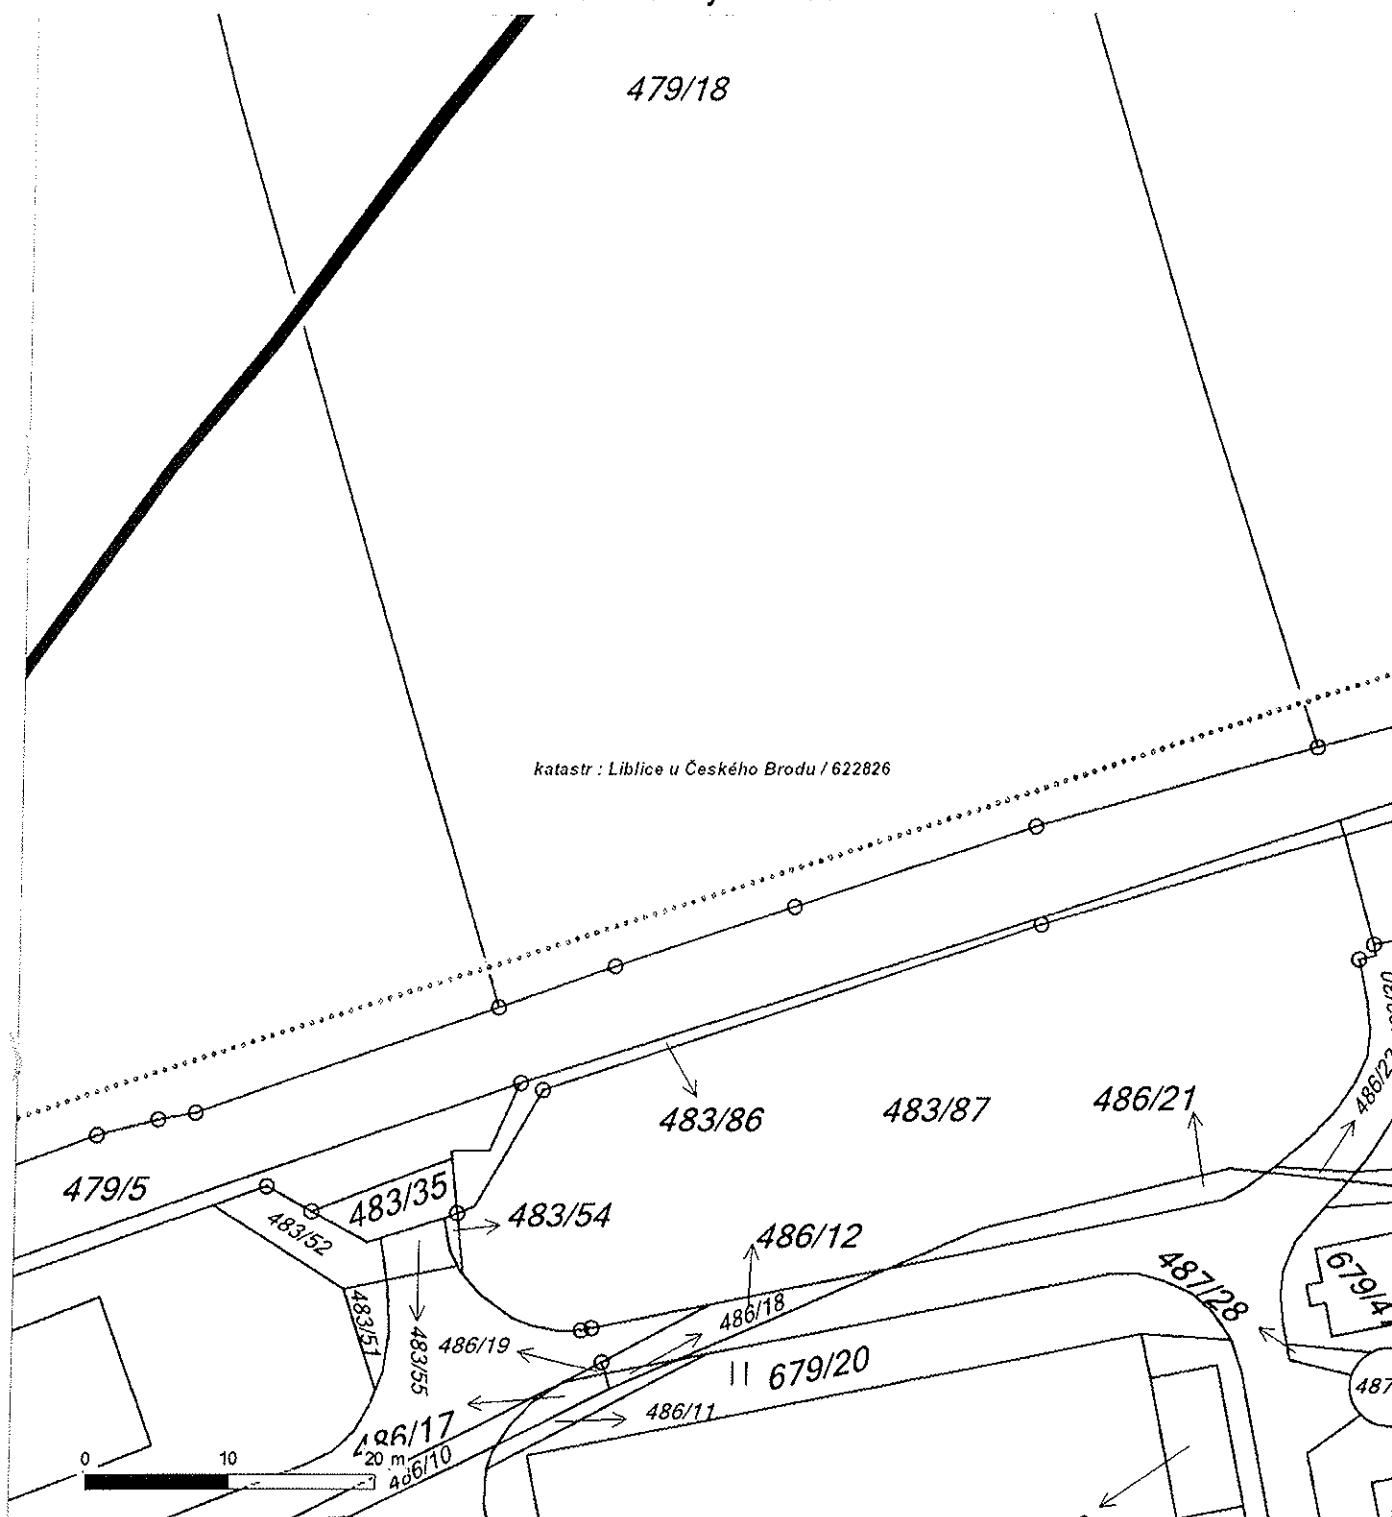

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.




Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101103708.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

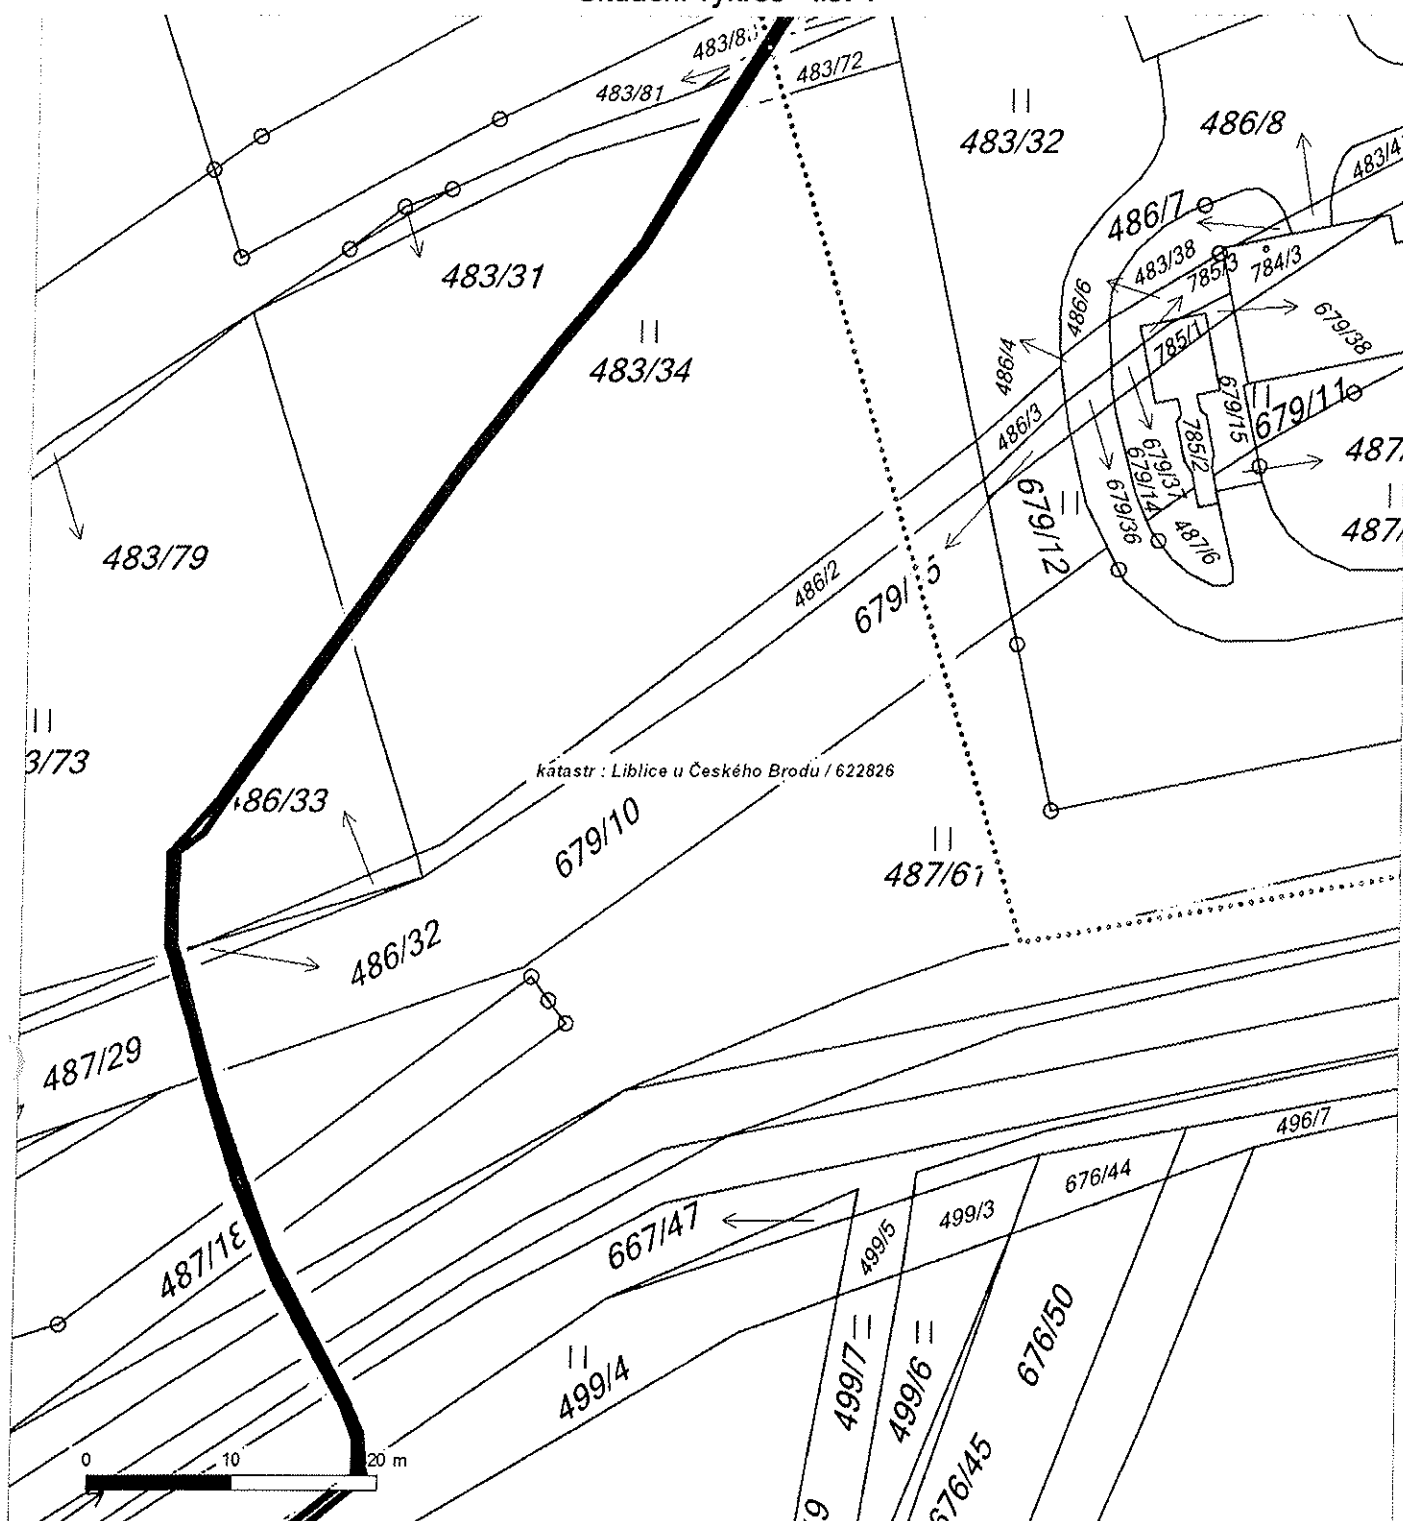


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101103708.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

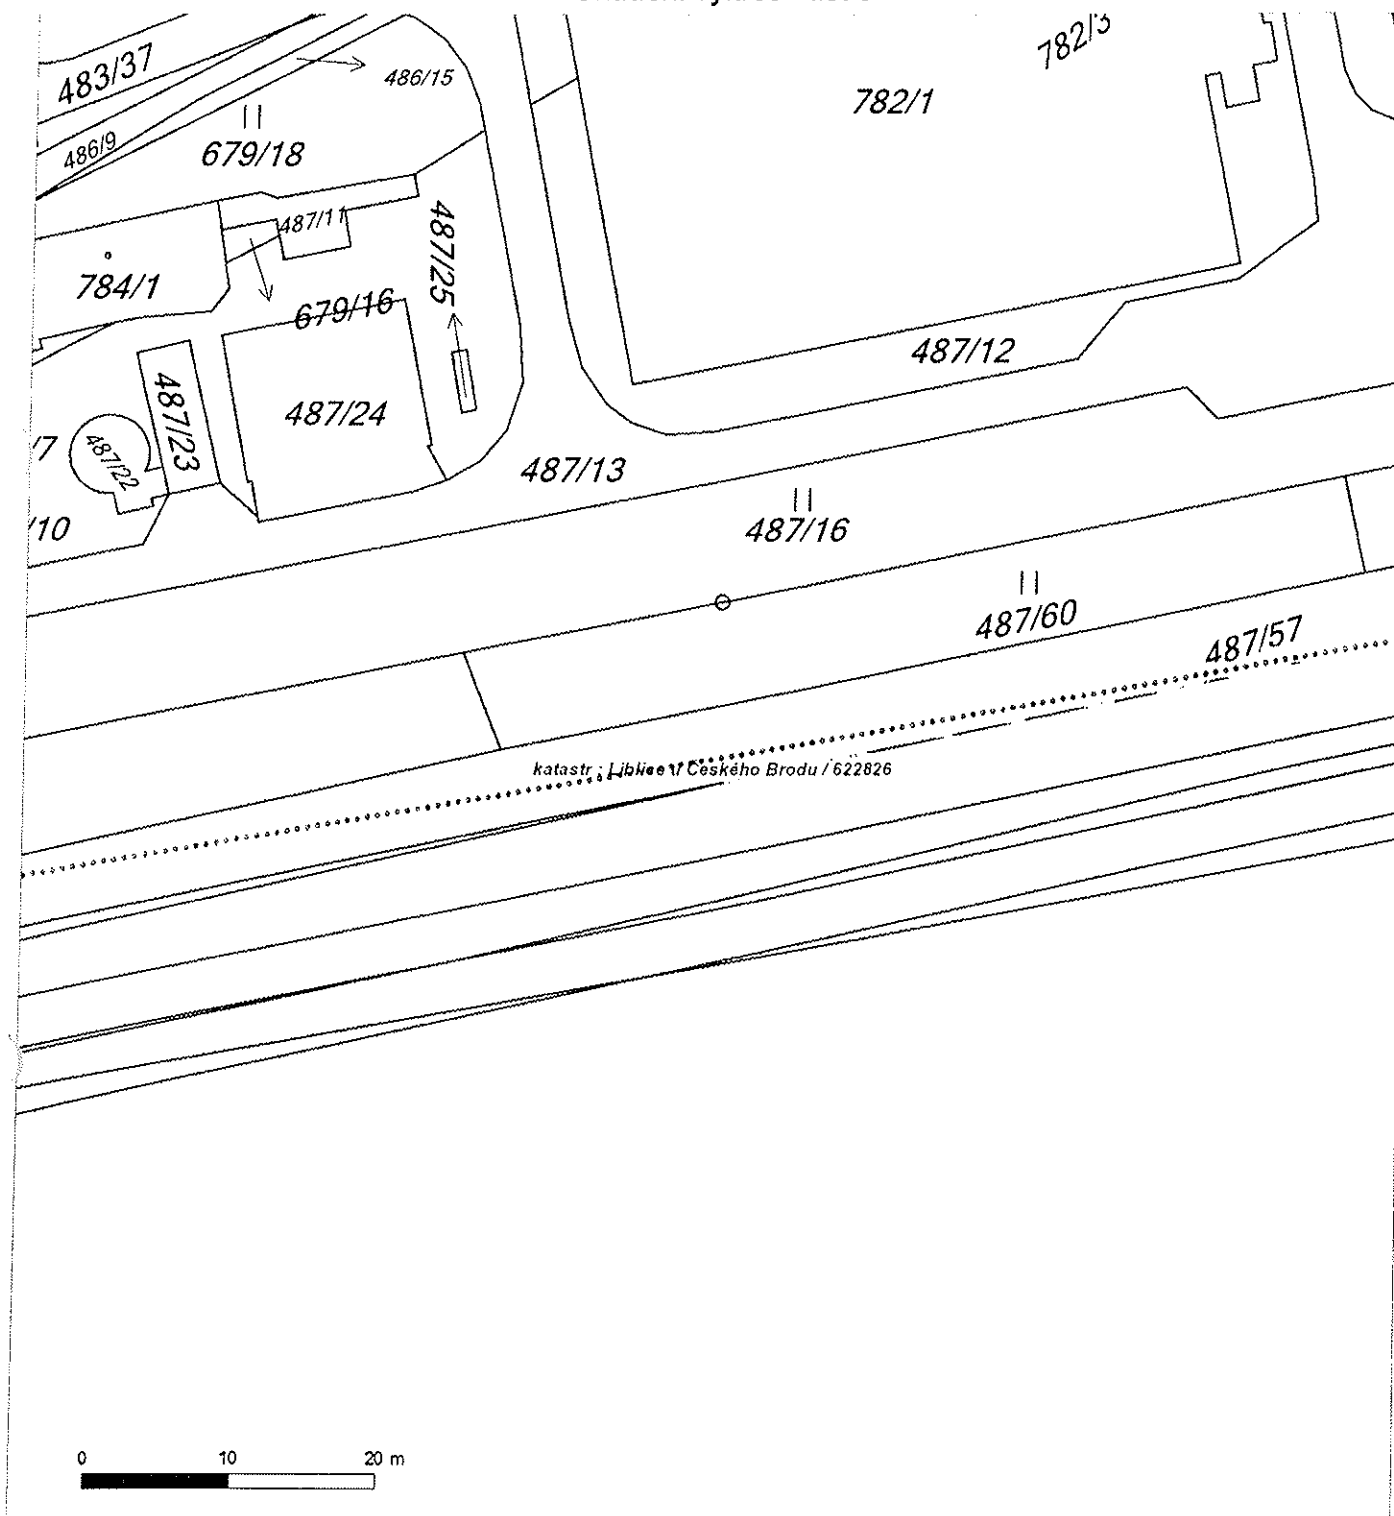


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101103708.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

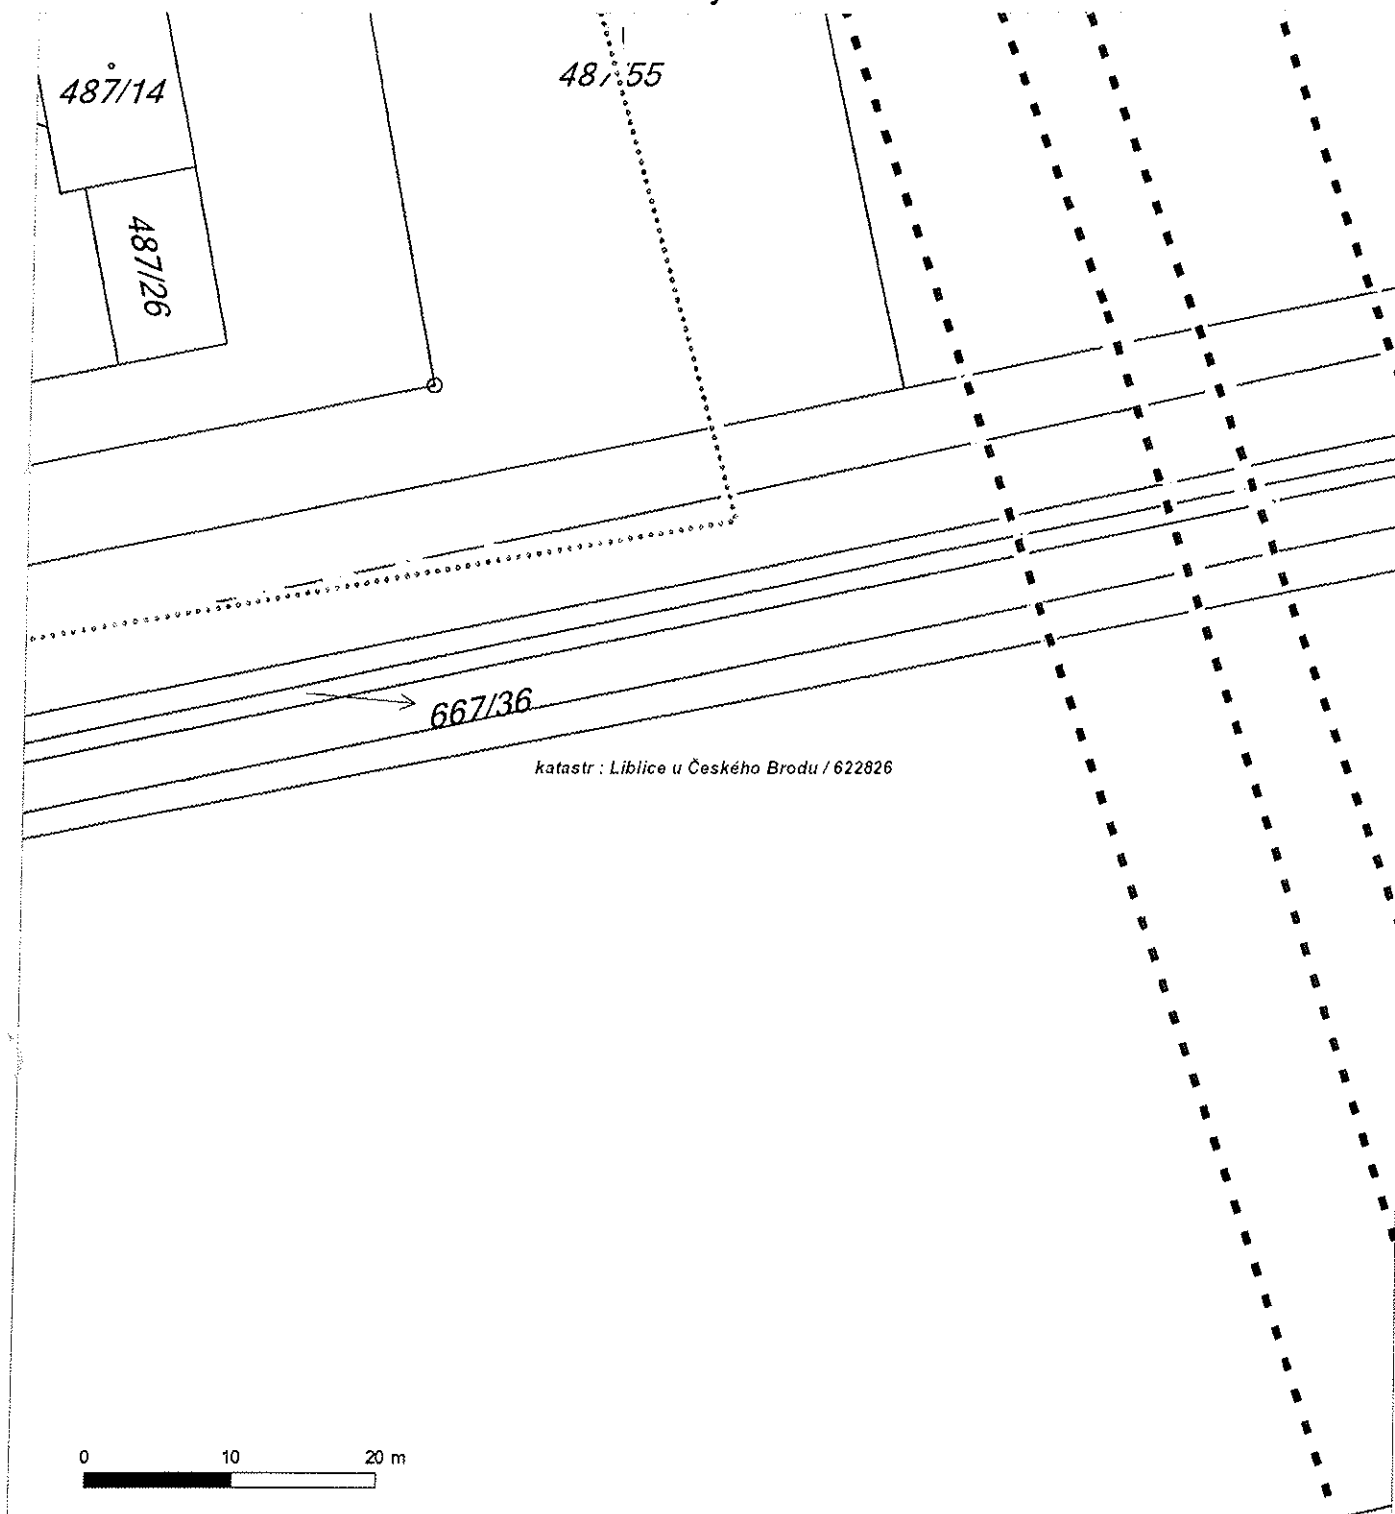

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.