


KABELOVÉ ŘEZY JEDNOTLIVÝMI TERÉNY:

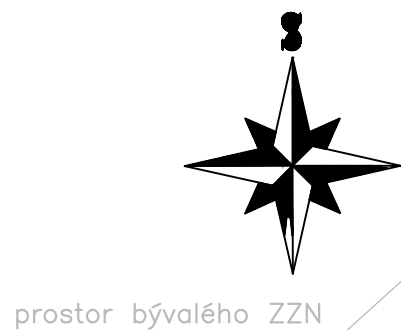

Zborovská

852/7

trasa se shoduje s kabelem VO  
akce PD: STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU PRO CHODCE  
,UL. JANA KOULY, ČESKÝ BROD z 06/2018

Krále Jiřího

tr. 3xHDPE 40  
protlak

kabelová komora Polyvault 2424


705/19

705/20

Jana Kouly  
2012


705/5

ŘEZ A – A  
Kabely 1kV ve volném terénu

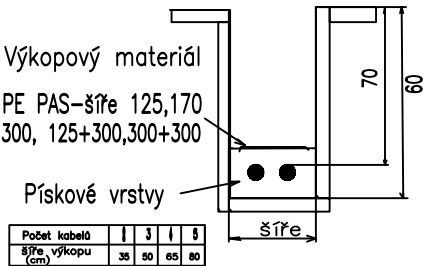


Krále Jiřího

ŘEZ B – B  
Kabely 1kV výkop v chodníku

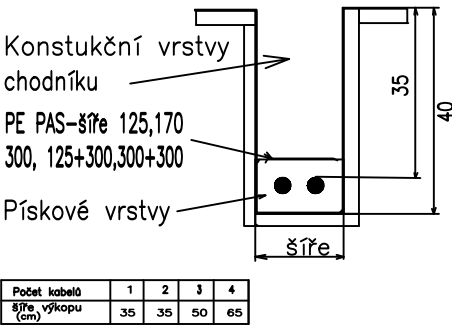

ŘEZ C – C  
Kabely 1kV v silnici

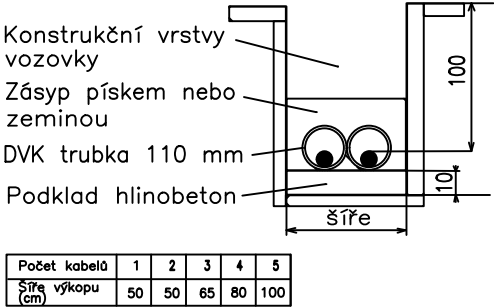

Chránička bude uložena v chodníku dle ČSN 33 2000–5–52 ed. 2

stáv. kabelová komora

279

stáv. síť MSC–NET + MěÚ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 a ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
a ČSN 33 2000–7–714 čl. 714.512

VENKOVNÍ AA2; AA4; AB2; AB4; AB8; AD3; AD4; AE2; BA1; CA1

|                                                                 |                                           |                 |                                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vypracoval                                                      | Kreslil                                   | IČO: 24809292   | KAREL SOMMER<br>PROJEKCE ELEKTRO<br>JUNGMANNOVA 1160<br>Český Brod<br>GSM: +420 603 811 013 |         |
| K. Sommer                                                       | K. Sommer ml.                             | DIČ: CZ24809292 |                                                                                             |         |
|                                                                 |                                           | ČKAIT: 3633     |                                                                                             |         |
| Investor                                                        | Město Český Brod, nám. Husovo 70          |                 |                                                                                             |         |
| Místo stavby                                                    | Český Brod, parc. č. 705/20, 2012 a 705/5 |                 |                                                                                             |         |
| Akce:<br><br>ULOŽENÍ OPTOCHRÁNIČKY<br>ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ |                                           |                 | Datum                                                                                       | 12/2018 |
|                                                                 |                                           |                 | Stupeň PD                                                                                   | DSP     |
|                                                                 |                                           |                 | Formát                                                                                      | A3      |
|                                                                 |                                           |                 | Měřítko                                                                                     | 1:200   |
| Obsah:<br><br>SITUACE                                           |                                           |                 | Číslo výkresu<br><br>D.1.4.3.2                                                              |         |