


DOPLNĚNÍ ANULOIDU + 3 OKRUH R/S
DOPOJ. NA STÁV. OS

NOVÝ OKRUH SKLADY 3,90kW
NOVÝ OKRUH SÁL 18,28kW
OKRUH STÁV. 2.NP 25,0kW
ANULOID

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ
KOTEL - STÁVAJÍCÍ VE 2.NP
BUDERUS GB 192-50i
INSTALOVÁN V PŘEDCHOZÍ
ETAPĚ ETAPĚ

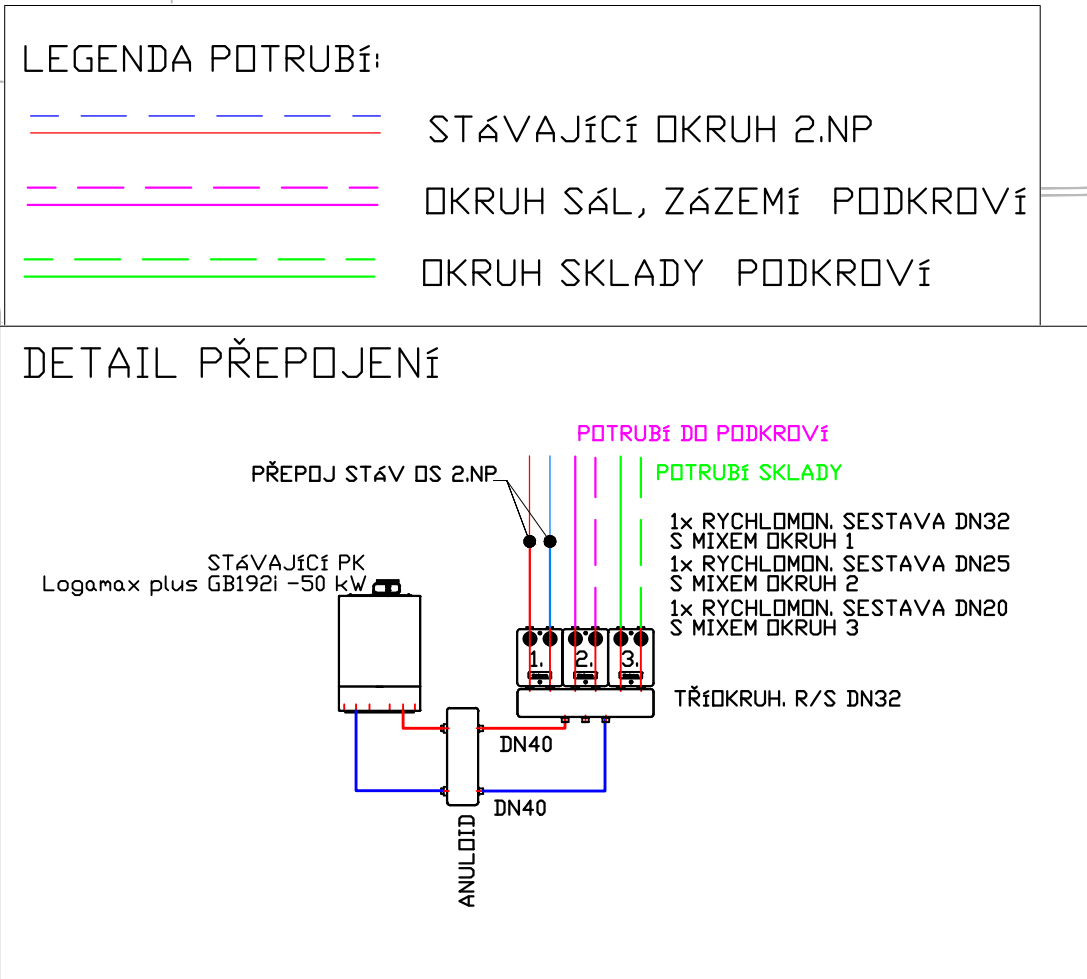

0 1 2 5			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ATELIER HÁJEK <small>Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové tel.: 603 310 003 776 462 742 e-mail: m_hajek@volny.cz web: www.atelierhajek.cz</small>	
Ing. Jindřich Horyna	Ing. Jindřich Horyna		
KRAJ: Královéhradecký	OBEC: Hradec Králové		
INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod		DATUM:	4 / 2023
PROJEKT: Podkrovní vestavba budovy čp. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě		MĚŘITKO:	1:50
VÝKRES: D.4.2_ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 2.NP		FORMÁT:	10xA4
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.4.2.3