

DOPLNĚNÍ ANULOIDU + 3 OKRUH R/S
DOPOJ. NA STÁV. OS


NOVÝ OKRUH SKLADY 6,00kW
NOVÝ OKRUH SÁL 14,5kW
OKRUH STÁV. 2.NP 25,0kW
ANULOID

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ
KOTEL - STÁVAJÍCÍ VE 2.NP
BUDERUS GB 192-50i
INSTALOVÁN V PŘEDCHOZÍ
ETAPĚ ETAPĚ

LEGENDA POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ OKRUH 2.NP
- OKRUH SÁL, ZÁZEMÍ PODKROVÍ
- OKRUH SKLADY PODKROVÍ

DETAIL PŘEPOJENÍ

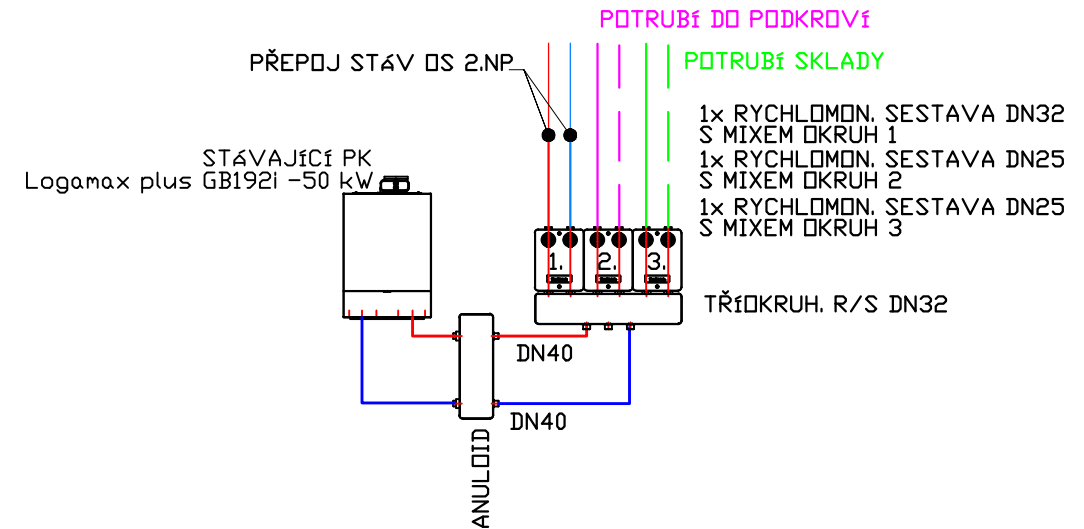

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 02/2024

0 1 2 5

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div>ATELIER HÁJEK</div> <div>Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové tel.: 603 310 003 776 462 742 e-mail: m_hajek@volny.cz web: www.atelierhajek.cz</div>	
Ing. Jindřich Horyna		Ing. Jindřich Horyna			
KRAJ:	Královéhradecký	OBEC: Hradec Králové			
INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod					
PROJEKT: Podkrovní vestavba budovy čp. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě				DATUM:	2/2024
				MĚŘÍTKO:	1:50
				FORMÁT:	10xA4
VÝKRES: D.4.2_ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				STUPEŇ:	ZSD
PŮDORYS 2.NP				ČÍSLO VÝKRESU:	D.4.2.3