


PLÍŘEK PRO OSAZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE

2x KONDENZAČNÍ KOTEL fy. WOLF, typ CGB-2-55

VÝKON 69,2–55,0kW (50/30°C), CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ VÝKON 110,0kW

SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 0,98–11,22 m³/hod

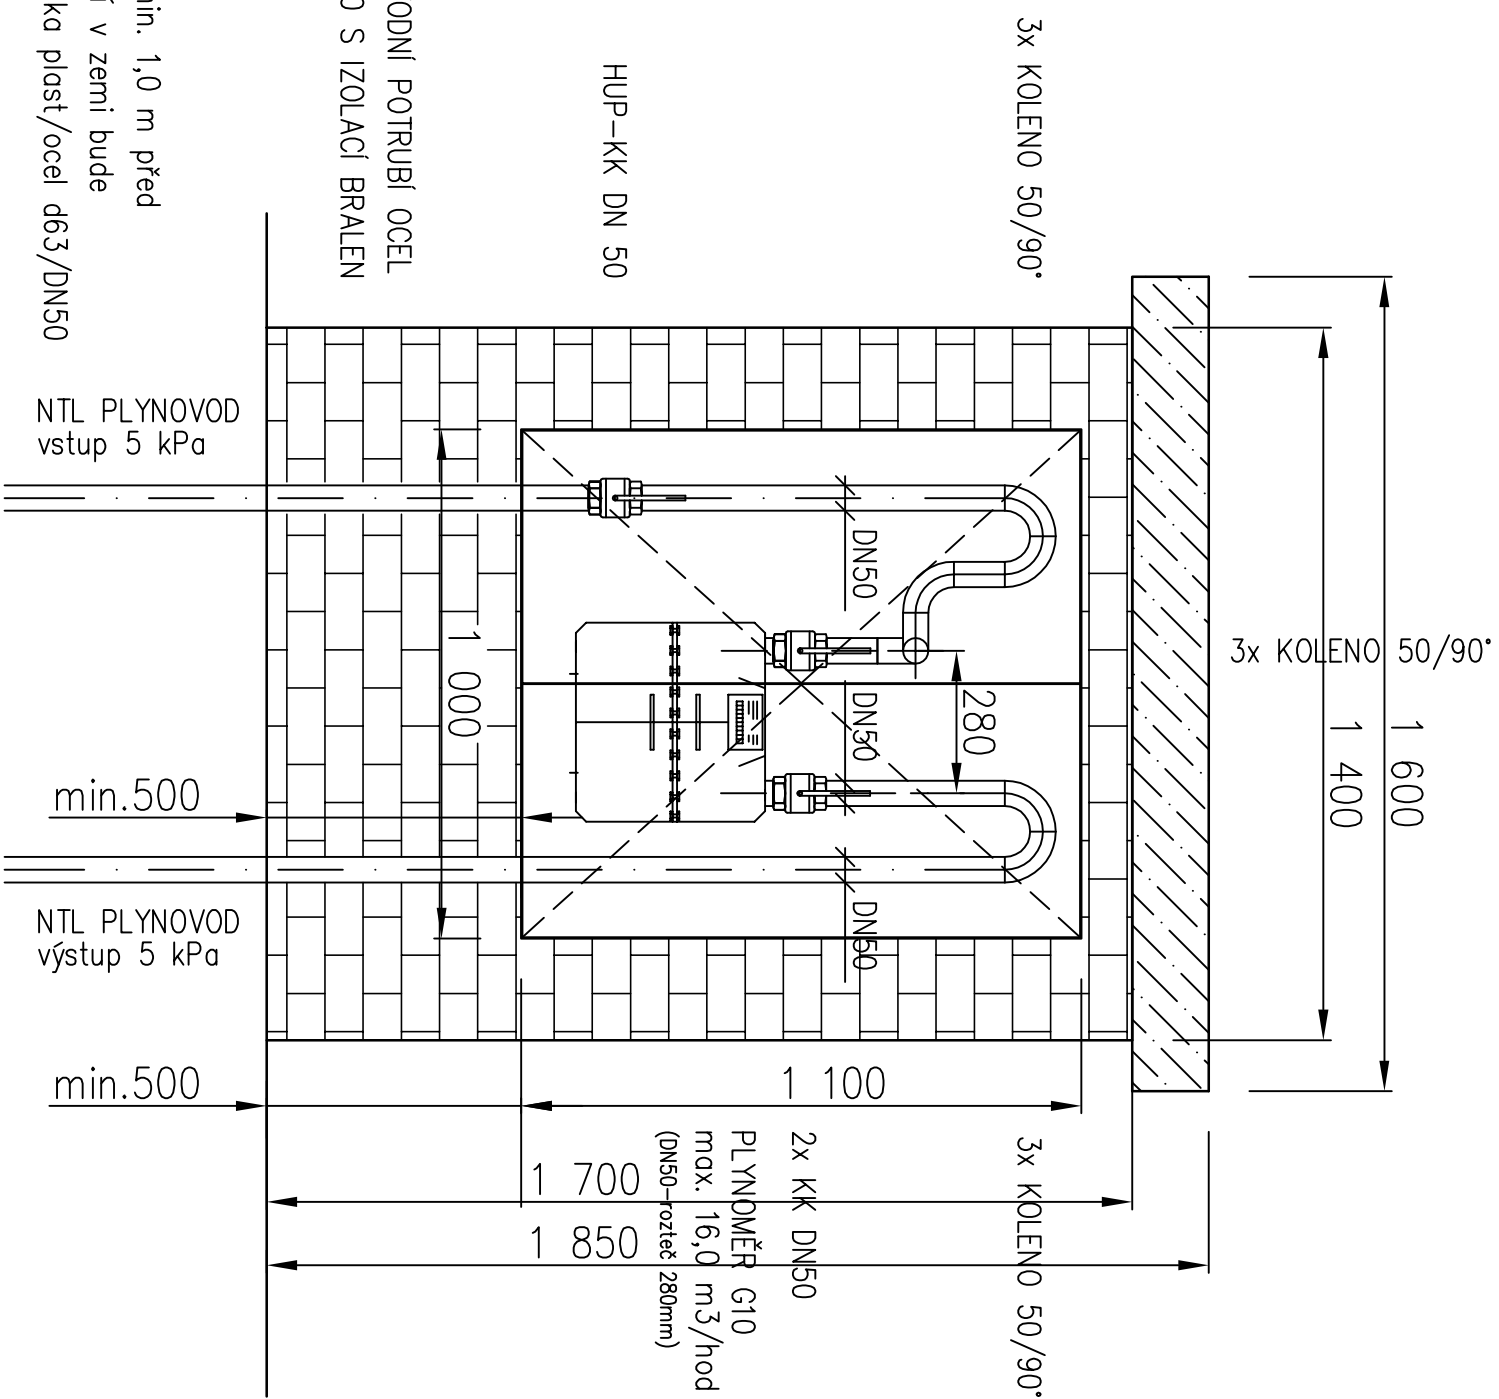

Generální projektant:		Autor projektované části:		Stavebník:	
					
MS architekti s.r.o. U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 IČO: 26781808 tel: 226 203 710 www.msgrupp.cz		MS architekti s.r.o. U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 IČO: 26781808 tel: 226 203 710 www.msgrupp.cz		Město Český Brod Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod IČO: 00235334 tel: 732 735 291 www.cesbrod.cz	
<hr/>					
Název akce:		Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod		Paré:	
Místo:		p.č. 183/1, 1428, 1498, 2126 a 183/14 kat. ú. Český Brod		Architektonické a stavební řešení: MS architekti s.r.o.	
Fáze:		dokumentace pro vydání společného povolení		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Studníčka Ing. arch. Alexandr Verner	
Objekt:		NTL PŘÍPOJKA A VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PL YNOVOD		Vypracoval: Tomáš Koder	
Projektová část:		NTL PŘÍPOJKA A VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PL YNOVOD		Kontroloval:	
Obsah:		DETAIL FAKTURAČNÍHO MĚŘENÍ		Datum: 05/2021 Měřtko: ±0,000 = 218,600 m n.m. (Bpv) Č. výkresu: 03	
				Formát: A3	