


Tabulka místností 4.NP									
Číslo m.	Plachta [q]	Název místnosti	Podlaží	Střecha	Strop	Stěny	Podlaha	Stropní výška	Podlaha
S04.01	11.5	Schodiště	-	-	nebo	nebo	300	-	-
S04.02	36.0	Technická místnost	-	-	nebo	nebo	-	-	-
S04.03	22.0	Vodárna	-	-	nebo	nebo	-	-	-
Celkem		69.5							



LEGENDA SILNOPROUDU:

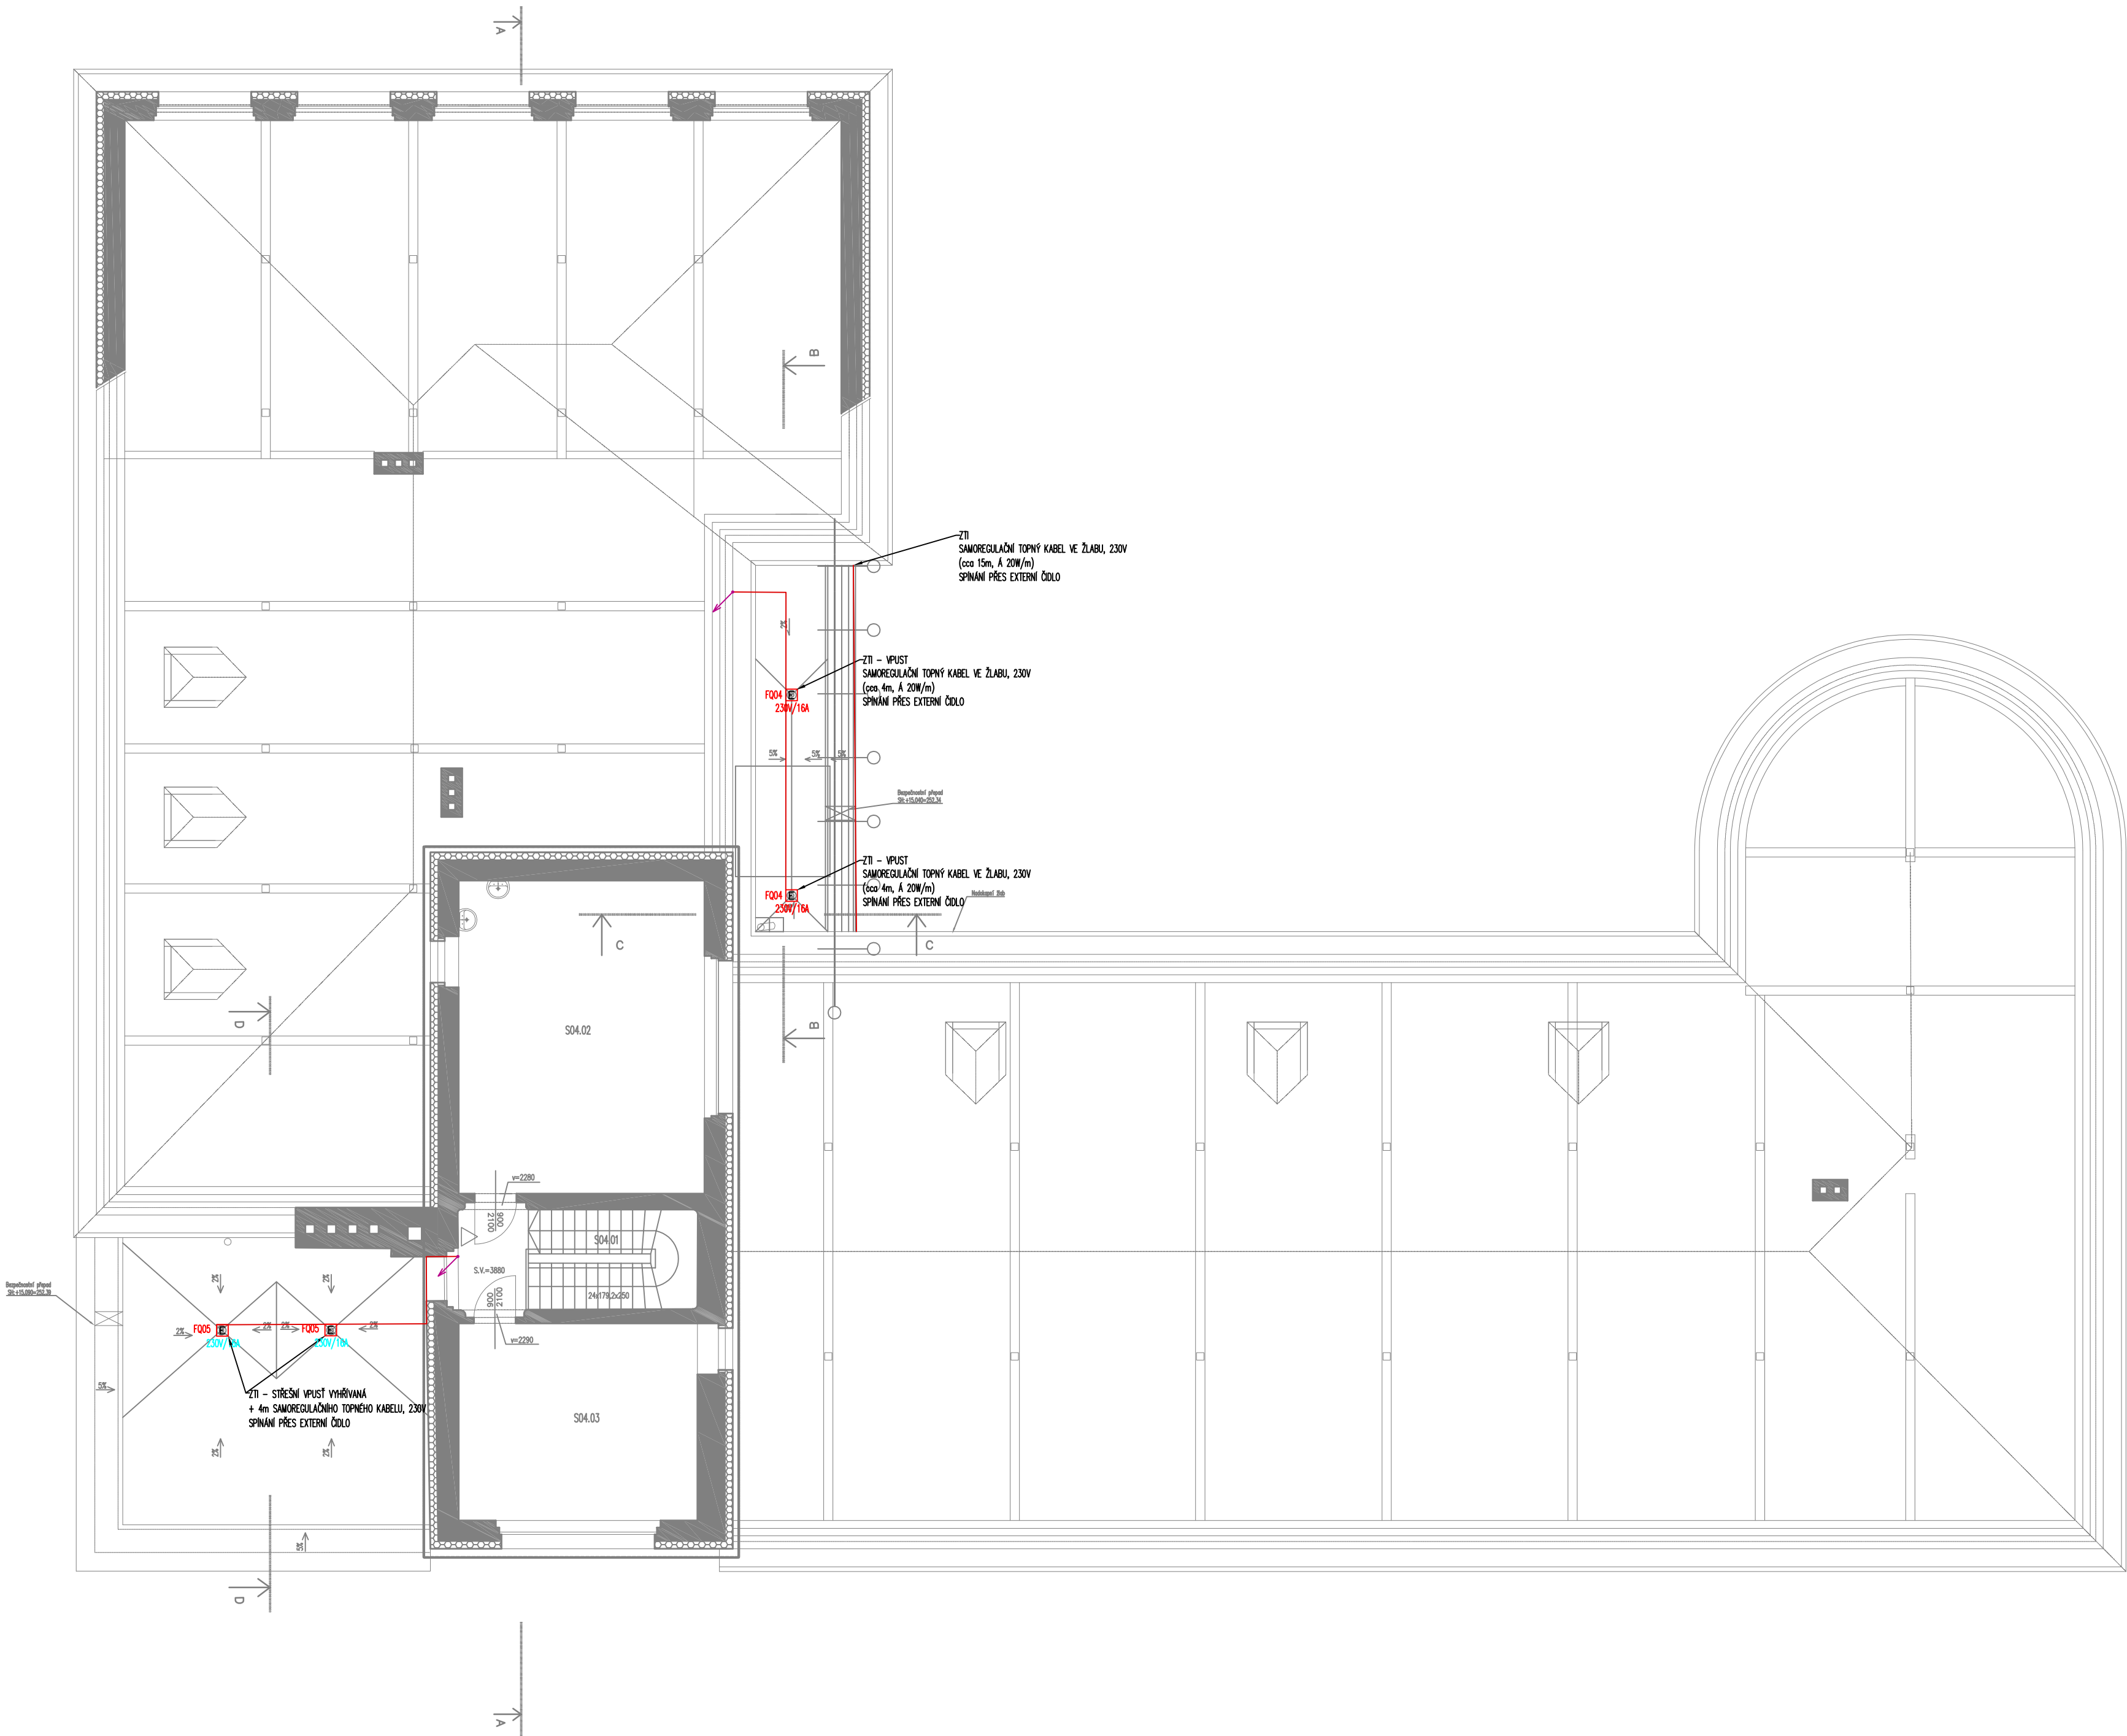

- INSTALAČNÍ TLAČÍTKO, 230V/10A, IP20
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
- INSTALAČNÍ ZÁSUNKA 230V/16A, IP20 a IP44
- INSTALAČNÍ ZÁSUNKA 230V/16A, IP20 S PŘEPĚŤ OCHRANOU
- INSTALAČNÍ VÝVOD 230V/10A, STROPNÍ
- INSTALAČNÍ VÝVOD 230V/10A A 400V/16A, NÁSTĚNNÝ
- INSTALAČNÍ ROZVÁZEČ
- MÍSTNOSTI S DOPLŇKOVÝM POSPOJENÍM
- POHYBOVÉ ČIDLO OSVĚTLENÍ, STROPNÍ, 360st.
- PEVNÝ INSTALAČNÍ VÝVOD 230V A 400V
- ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR
- POŽÁRNÍ TLAČÍTKO
- CS, TS TLAČÍTKO CENTRAL STOP A TOTAL STOP
- STOUPACÍ VEDENÍ TRASY SILNOPROUDU
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLASIČ PRO SPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍCH VENTILÁTORŮ V CHŮC
- CH4 DETEKTOR
- CO DETEKTOR

5			
4			
3			
2			
1			

Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval
--------	-------	----------------------------	------------

Soutěžní systém: JISK

Výběrový systém: Bv

Objednatel:  Město Český Brod náměstí Husovo čp. 70 282 01 Český Brod		Zpracovatel:  GREBNER INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELAR SPOL. S R.O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3		Zpracovatel čestí:  MINET ELEKTRO MINET ELEKTRO, spol. s r.o. Pražská 810/16, 102 01 Praha 10 T: +420 281 017 259 www.minetelektro.cz		Paré:	
Místo stavby: Český Brod		SDD objednatel:		Architekt:			
Název díla:		Český Brod		Zodp. projektant:		Ing. Pavel Řežábek	
Stavební úpravy základní školy Žitomířská Dokumentace pro provedení stavby				Výpracovatel:		Lukáš Kab	
				Kontrola:		Ing. Jiří Polovský	
				HP:		Ing. R. Šembera	
Měřítko:		1:100		Formát:		8x A4	
Datum:		05/2022		Dátum:			
Příloha:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY PŮDORYS 4.NP		Číslo zakázky:		PCI 2469-20	
				Číslo přílohy:		D.1.4.5.b-05	
				Suppl.		DPS	
				Změna:		A	